


APARATY ZABUDOWAC NA SZYNIE MONTAŻOWEJ W ROZDZIELNI GŁÓWNEJ "RG" I STOSOWNIE OZNACZYĆ

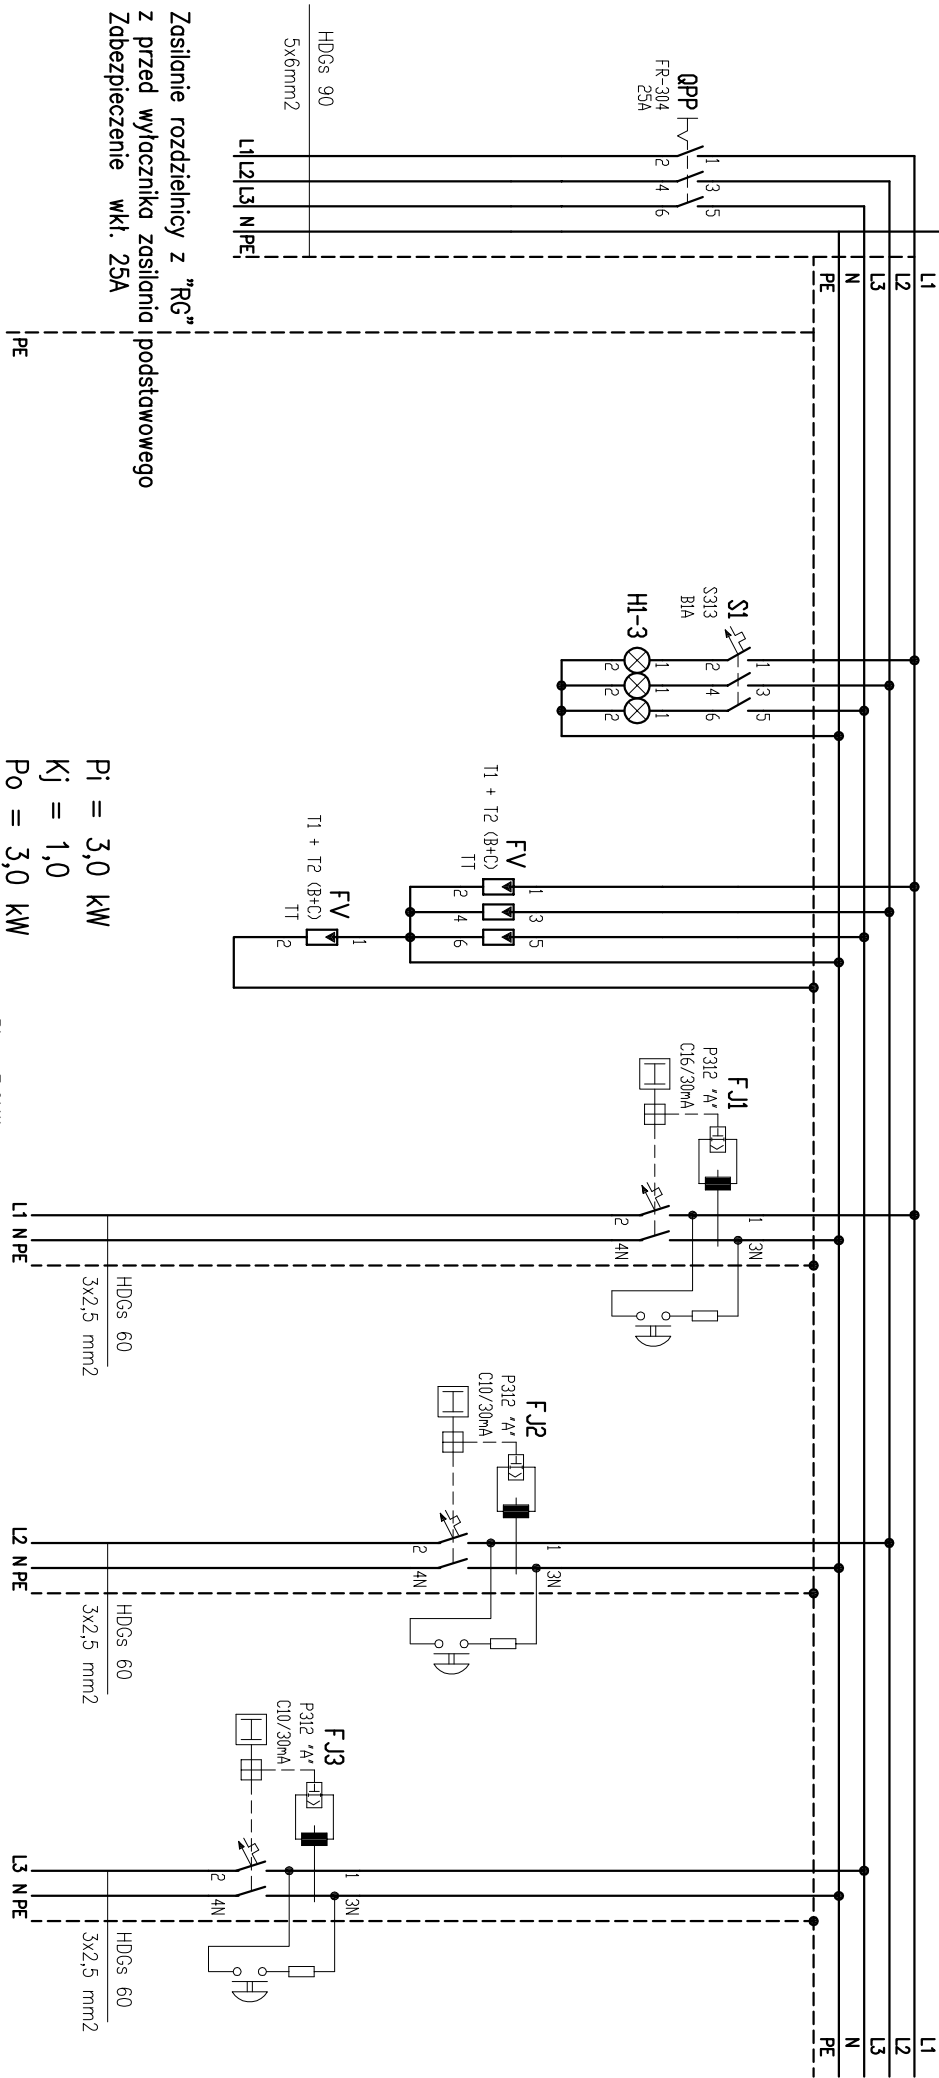

Nr obwodu	Poż	H1-3		Poż1	Poż2	Poż3
Przeznaczenie	Zasilanie z rozdzielni		Ochr.przeciwprzepięciowy	Zasilanie systemu oddymiania	Zasilanie systemu oddymiania	Zasilanie systemów dławimowych
Pomieszczenie	"RG" POLICJA		kat. 1 i 2 (B + C)	NR 1 poza opracowaniem	NR 2 poza opracowaniem	poza opracowaniem
Moc zainst.	max. 3,0 kW		projektowany	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW

Investor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Tom/Branża:	Tom III – Branża Elektryczna		
Temat:	Termomodernizacja i rewolucyzacja budynków z infrastrukturą wybranych jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej				
Zadanie nr 2 – Samodzielny Poddział Przewodni Policji w Częstochowie ul. Legionów 26 dz. ew. 134/4 jedn. ewid. 246401_1 obręb 191 – termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020					
<div><div><div>neon</div><div>www.neon.net.pl neon@neon.net.pl</div></div><div><div>Częstochowa, ul. Bór 180 42-202 Częstochowa tel./fax. +34 3245161</div><div>Specjalność elektryczna</div></div></div>					
Projektował:		mgr inż. Jan Kostrzanowski		UAM-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02	XII/2017
Sprawdził:		mgr inż. Grzegorz Drelich		SLK/0605/POGE/04 SLK/IE/1421/02	XII/2017
SCHEMAT ZASADNICZY TABLICZ "POŻ" POŻAROWA					Skł.: 7% Nr rysunku E-36