


LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA TNG												
NUMER OBWODU	Zasilanie	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	TNG-1	TNG-2	TNG-3	TNG-4	TNG-5	TNG-6	TNG-7	TNG-8	TNG-9	TNG-10
NAZWA OBWODU				Gniazda 230VAC DATA pom.1.10	Gniazda 230VAC DATA pom.1.04	Gniazda 230VAC DATA pom.1.04	Gniazda 230VAC DATA pom.1.03	Gniazda 230VAC DATA pom.1.03	Gniazda 230VAC DATA pom.1.03	Gniazda 230VAC DATA pom. 2.09	Gniazda 230VAC DATA pom. 2.09, 2.07	Gniazda 230VAC DATA pom. 2.06	Gniazda 230VAC DATA pom. 2.04
MOC ZAINST.	40,0			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
PRĄD OBC.	35,0			8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7

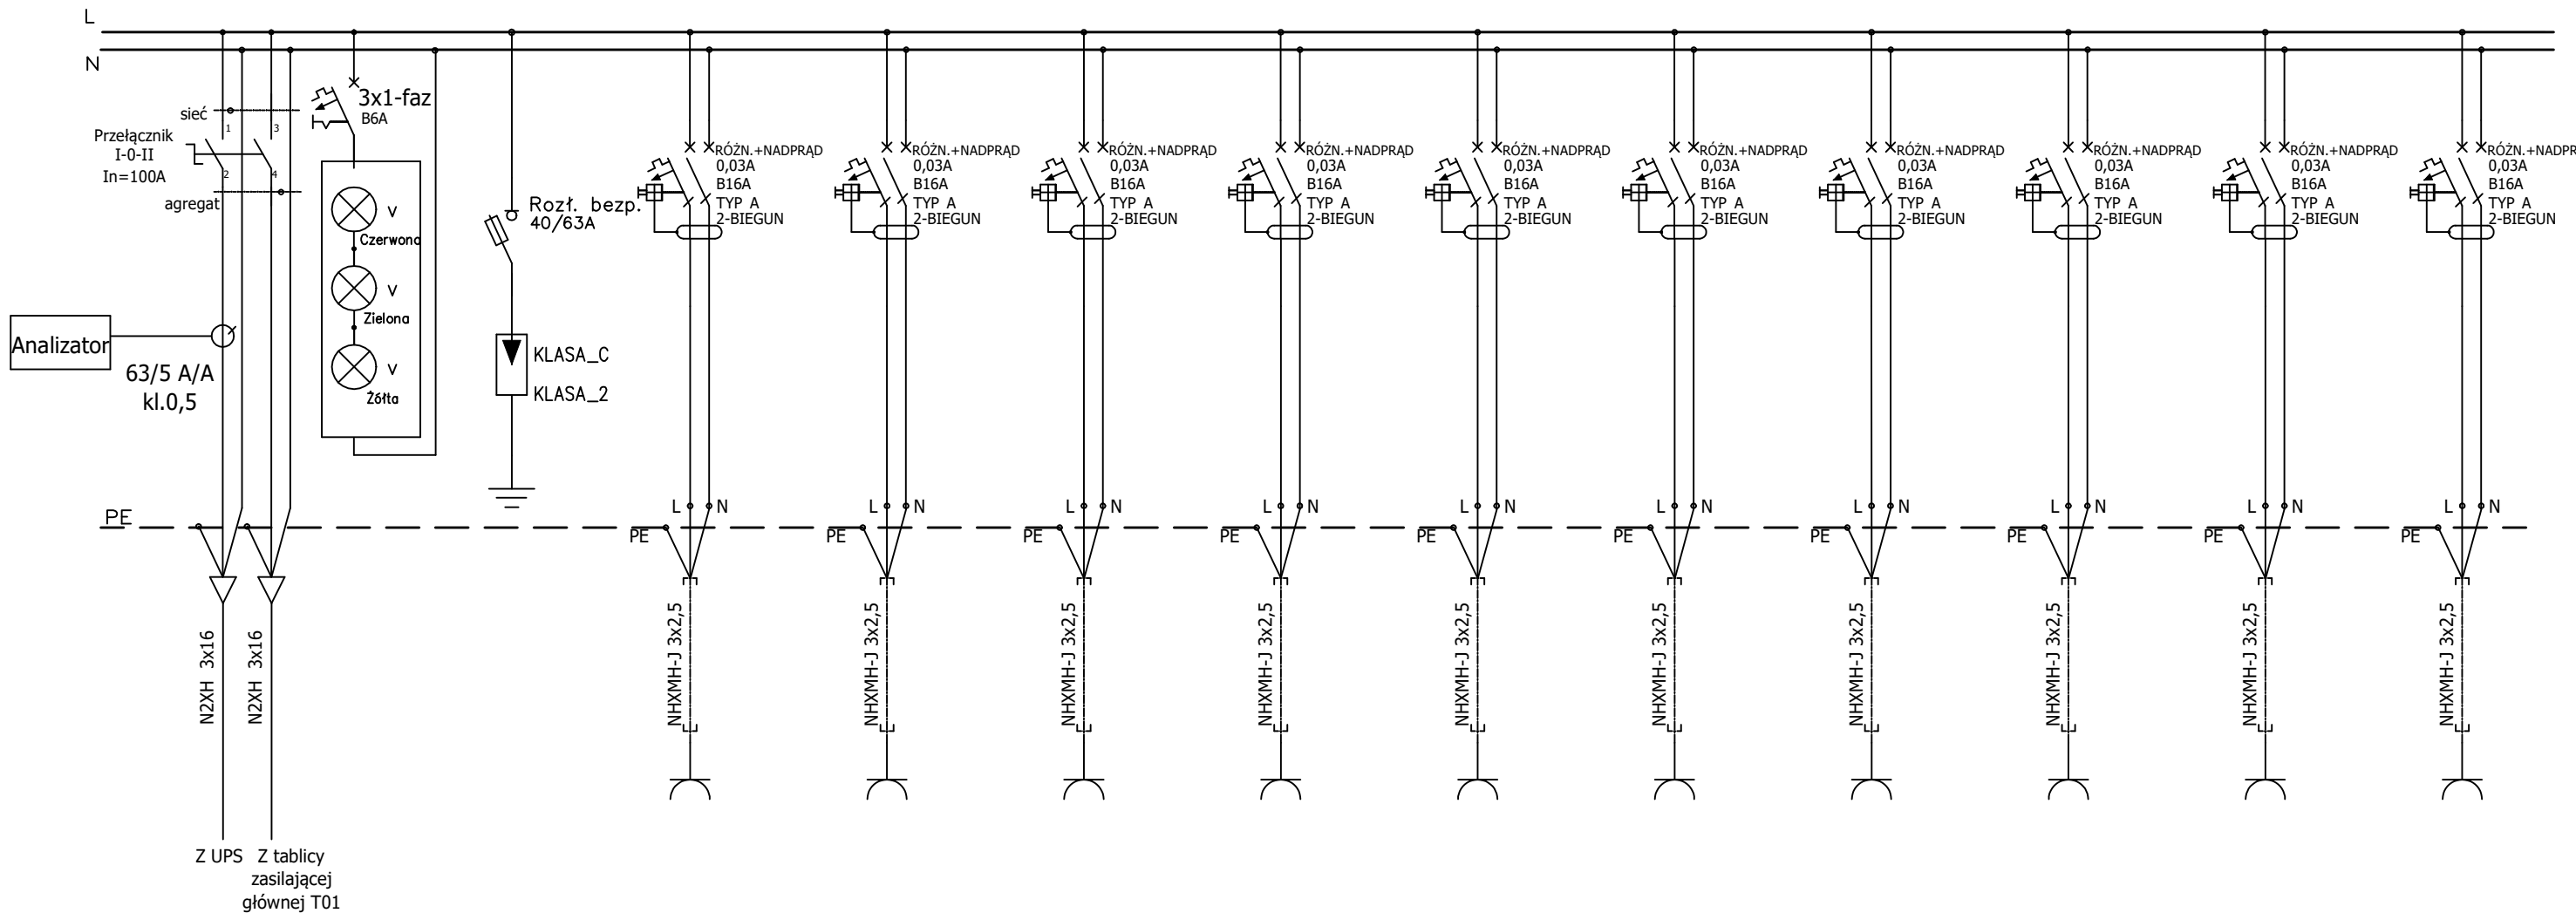


UWAGA:

1. Oprawy awaryjne zasilac sprzed łączników oświetleniowych

Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS
Moc zainstalowana: 40,0kW
Moc zapotrzebowana: 8kW
Prąd obciążenia: 35A

<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łąny Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych przy ul. Dworcowej 3			Data: 09.2018	
	Tablica zasilająca TNG. Schemat strukturalny				
	Obiekt : Komisariat Policji Łaziska Górne ul. Dworcowa 3		Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Ark. / l.ark 1 / 4
		Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr	Rysunek nr E 05
	Projektował	mgr inż. Tomasz Gliński		SLK/5096/PWOE/14	
	Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13	


LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA TNG											
NUMER OBWODU	TNG-11	TNG-12	TNG-13	TNG-14	TNG-15	TNG-16	TNG-17	TNG-18	TNG-19	TNG-20	TNG-21	TNG-22
NAZWA OBWODU	Gniazda 230VAC DATA pom. 2.03	Gniazda 230VAC DATA pom. 2.02	Gniazda 230VAC DATA pom. 2.03	Gniazda 230VAC DATA pom. 2.01	Gniazda 230VAC DATA pom. 3.08	Gniazda 230VAC DATA pom. 3.06	Gniazda 230VAC DATA pom. 3.04	Gniazda 230VAC DATA pom. 3.04, 3.03	Gniazda 230VAC DATA pom. 3.02	Gniazda 230VAC DATA pom. 3.01	rezerwa	rezerwa
MOC ZAINST.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-
PRĄD OBC.	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	-	-

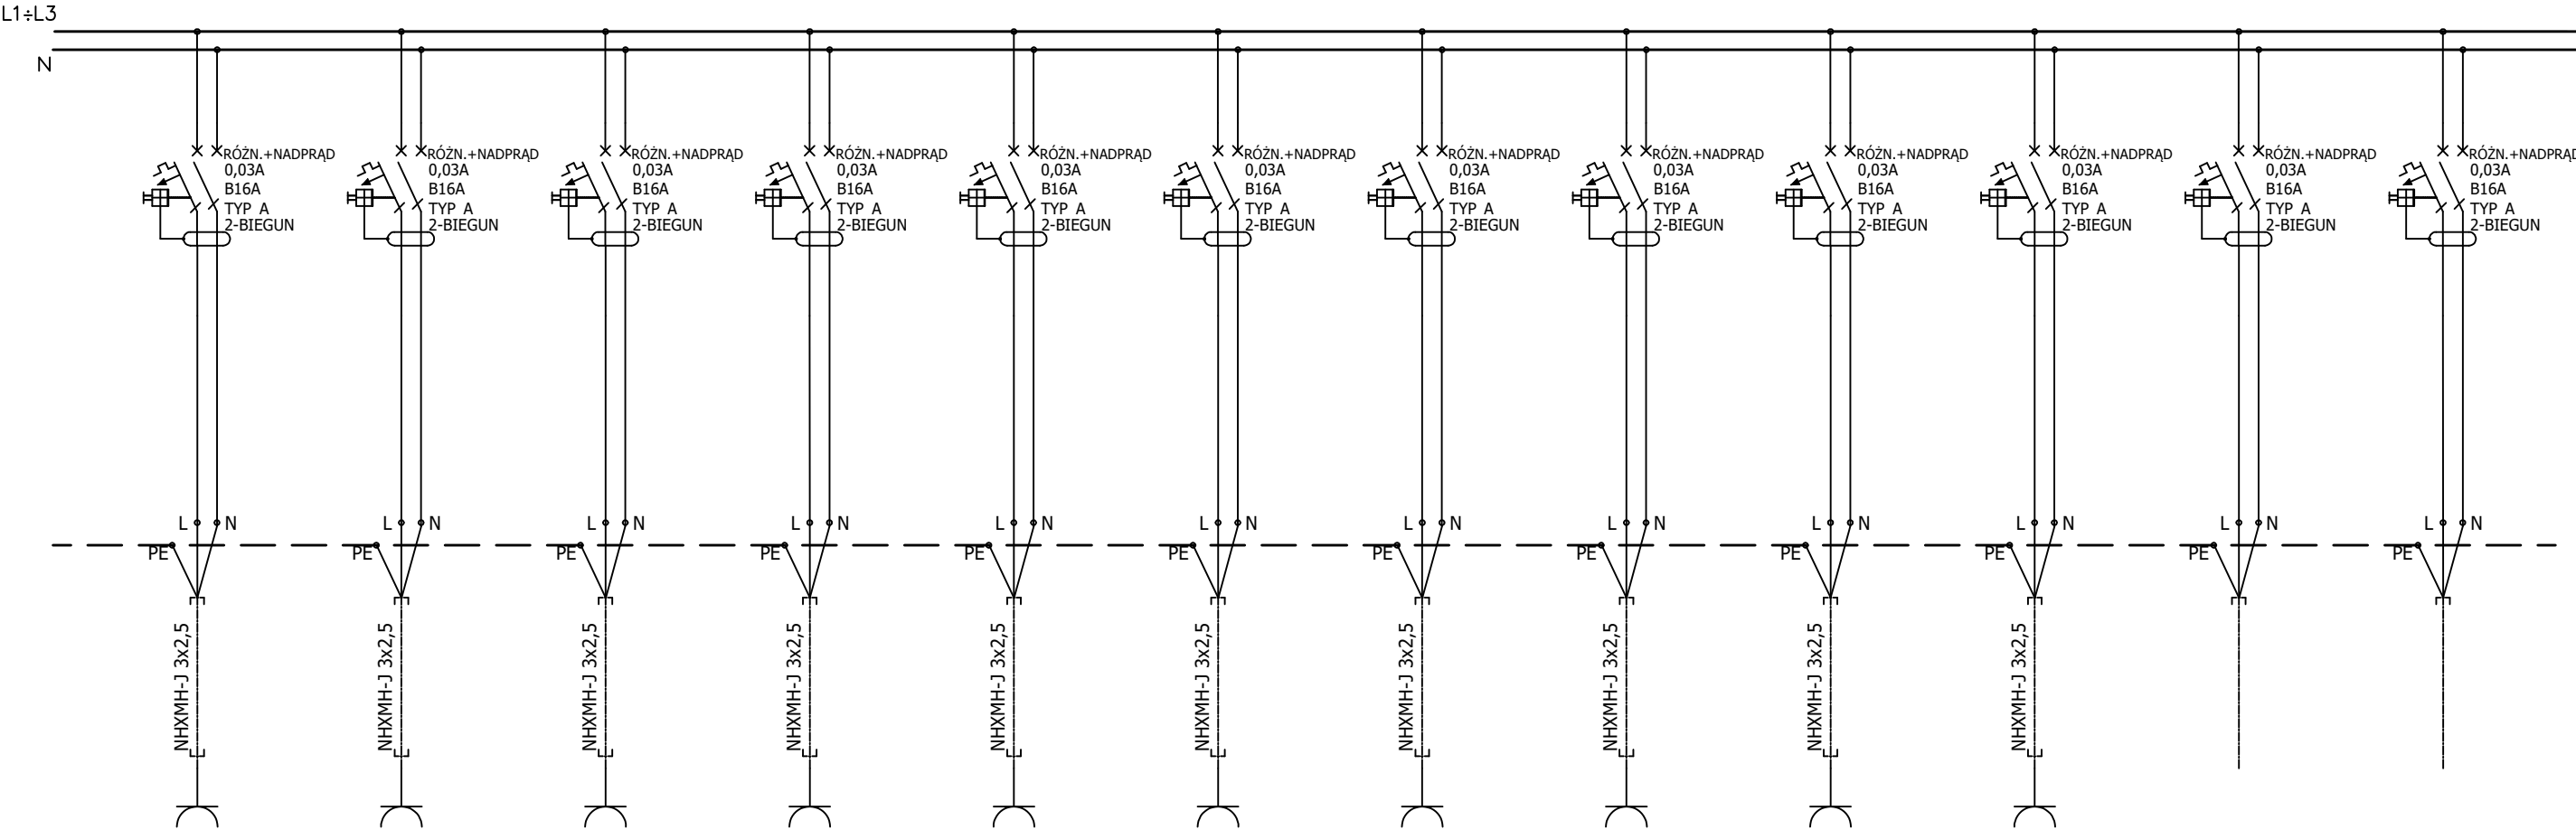

Środek dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej:
**SAMOCZYNNIE
WYŁĄCZENIE**
Układ sieci: TNS



<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łąny Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych przy ul. Dworcowej 3			Data: 09.2018	
	Tablica zasilająca TNG. Schemat strukturalny				
	Obiekt : Komisariat Policji Łaziska Górne ul. Dworcowa 3		Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Ark. / l.ark 2 / 4
		Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr	Rysunek nr E 05
	Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14	
	Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13	

LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA TNG											
NUMER OBWODU	TNG-23	TNG-24	TNG-25	TNG-26	TNG-27	TNG-28	TNG-29	TNG-30				
NAZWA OBWODU	KOntrola dostępu	SSWIN (isniejący)	Serwer	Domofon	Szlaban	System akustyczny (alarmowy 3 piętro) istniejący	rezerwa	rezerwa				
MOC ZAINST.	-	-	-	-	-	-	-	-				
PRĄD OBC.	-	-	-	-	-	-	-	-				



Środek dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej:
**SAMOCZYNNNE
WYŁĄCZENIE**
Układ sieci: TNS

<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łany Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych przy ul. Dworcowej 3			Data: 09.2018	
	Tablica zasilająca TNG. Schemat strukturalny				
	Obiekt : Komisariat Policji Łaziska Górne ul. Dworcowa 3		Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Ark. / l.ark 3 / 4
		Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr	Rysunek nr E 05
	Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14	
	Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13	



PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Typ obudowy: XL3 S 160
Stopień ochrony: IP 40
Stop. odporn. mech. IK08
Klasa ochronności: I - metalowa
Napięcie znamion.: 400V AC
Prąd znamionowy In: 63A
Montaż: Naścienna

Wymiary (wys.szer.głęb.): 190x595x149
Producent: Legrand

<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łany Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych przy ul. Dworcowej 3			Data: 09.2018
	Tablica zasilająca TNG. Schemat strukturalny			Ark. / l.ark 4 / 4
	Obiekt : Komisariat Policji Łaziska Górne ul. Dworcowa 3	Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		
		Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr
	Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14
Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13	
Rysunek nr				E 05