



| LOKALIZACJA | TABLICA ZASILAJĄCA T01 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------------------------|-------------------|----------|--|---------|
| NUMER OBWODU | T01-11 | T01-12 | T01-13 | T01-14 | T01-15 | T01-16 | T01-17 | T01-18 | T01-19 | T01-19.1 | | T01-20 |
| NAZWA OBWODU | Gniazda 230VAC pom. 1.04 | Gniazda 230VAC pom. 1.10 | Gniazda 230VAC pom. 1.03 | Gniazda 230VAC pom. 1.03 | Gniazda 230VAC pom. 1.03 | Gniazda 230VAC pom. 1.04 | rezerwa | Zasilanie bramy wjazdowej | Oświetlenie neonu | | | rezerwa |
| MOC ZAINST. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 | 0,1 | | | - |
| PRĄD OBC. | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | - | 8,7 | 0,4 | | | - |





Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE
Układ sieci: TNS

| | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|------------------|---------------------------|--|
| <div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łąany Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div> | Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych przy ul. Dworcowej 3 | | | | Data: 09.2018 | |
| | Tablica zasilająca T01. Schemat strukturalny | | | | Ark. / l.ark 2 / 4 | |
| | Obiekt : Komisariat Policji Łaziska Górne ul. Dworcowa 3 | | Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice | | Rysunek nr E 02 | |
| | | Nazwisko | Podpis | Upraw. Nr | | |
| | Projektował | mgr inż. Tomasz Gliniecki | | SLK/5096/PWOE/14 | | |
| Sprawdzał | | mgr inż. Ireneusz Piwko | | SLK/5094/POOE/13 | | |

| LOKALIZACJA | TABLICA ZASILAJĄCA T01 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------|------------------------|------------------------|--------|------------|---|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| NUMER OBWODU | T01-21 | T01-22 | T01-23 | T01-24 | T01-25 | T01-26 | | T01-27 | T01-28 | T01-29 | T01-30 | T01-31 |
| NAZWA OBWODU | Zasilanie tablicy garażu | rezerwa | Tablica zasilająca T02 | Tablica zasilająca T03 | UPS | UPS BYPASS | BYPASS Tablicy napięć gwarantowanych | Klimatyzacja | Klimatyzacja | rezerwa | rezerwa | rezerwa |
| MOC ZAINST. | 10,0 | - | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | | 2,0 | 2,0 | | | |
| PRĄD OBC. | 16,0 | - | 16,0 | 16,0 | 39,0 | 39,0 | | 8,7 | 8,7 | | | |

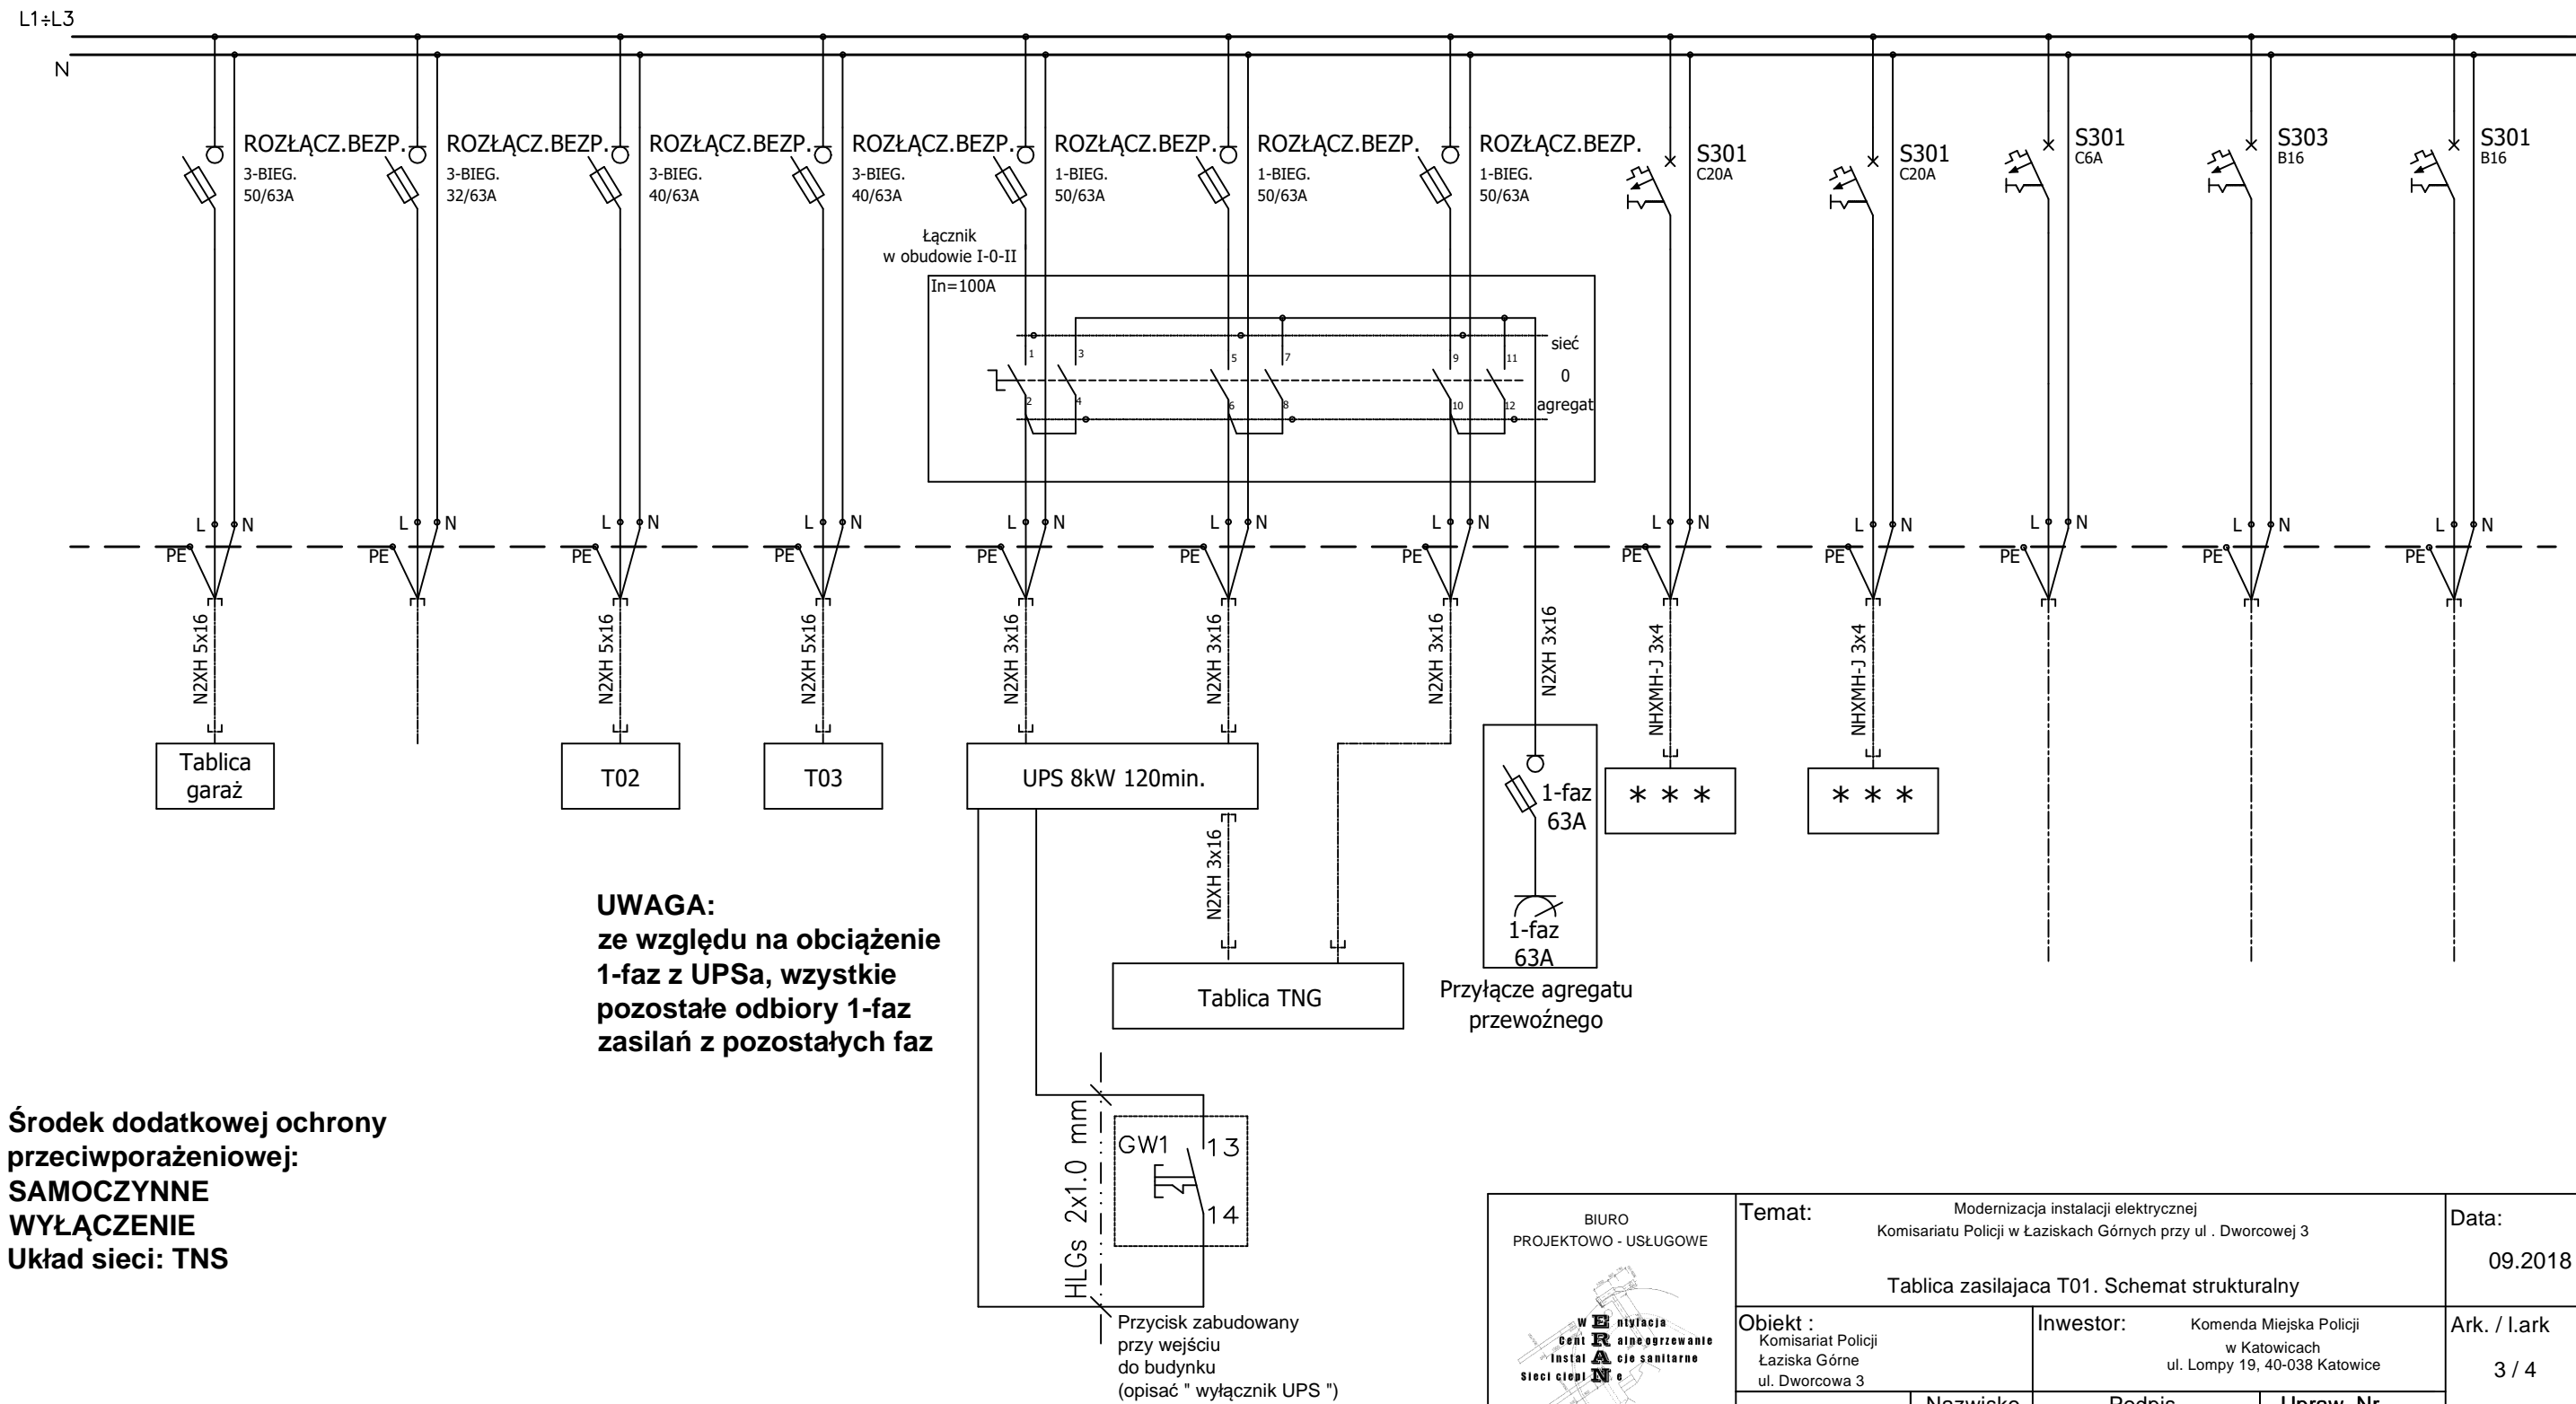

| | | | | |
|---|---|--|-----------------------|------------------|
| <div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łany Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div> | Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych przy ul. Dworcowej 3 | | | Data: 09.2018 |
| | Tablica zasilająca T01. Schemat strukturalny | | | |
| | Obiekt : Komisariat Policji Łaziska Górne ul. Dworcowa 3 | Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice | Ark. / l.ark 3 / 4 | |
| | | Nazwisko | Podpis | Upraw. Nr |
| | Projektował | mgr inż. Tomasz Gliniecki | | SLK/5096/PWOE/14 |
| | Sprawdzał | mgr inż. Ireneusz Piwko | | SLK/5094/POOE/13 |
| Rysunek nr | | | | E 02 |



PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Typ obudowy: XL3 S 160
Stopień ochrony: IP 40
Stop. odporn. mech. IK08
Klasa ochronności: I - metalowa
Napięcie znamion.: 400V AC
Prąd znamionowy In: 125A
Montaż: Wnękowa

Wymiary (wys.szer.głęb.): 1412x667x149
Producent: Legrand

| | | | | | |
|---|---|------------------------------|---|------------------|-----------------------|
| <div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łąny Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div> | Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych przy ul. Dworcowej 3 | | | Data: 09.2018 | |
| | Tablica zasilająca T01. Schemat strukturalny | | | | |
| | Obiekt : Komisariat Policji Łaziska Górne ul. Dworcowa 3 | | Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice | | Ark. / l.ark 4 / 4 |
| | | Nazwisko | Podpis | Upraw. Nr | Rysunek nr E 02 |
| | Projektował | mgr inż. Tomasz Gliniecki | | SLK/5096/PWOE/14 | |
| | Sprawdzał | mgr inż. Ireneusz Piwko | | SLK/5094/POOE/13 | |