


ISTNIEJĄCA TABLICA ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH ZASILANIA KOMPUTERÓW I SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI (część bez zmian)

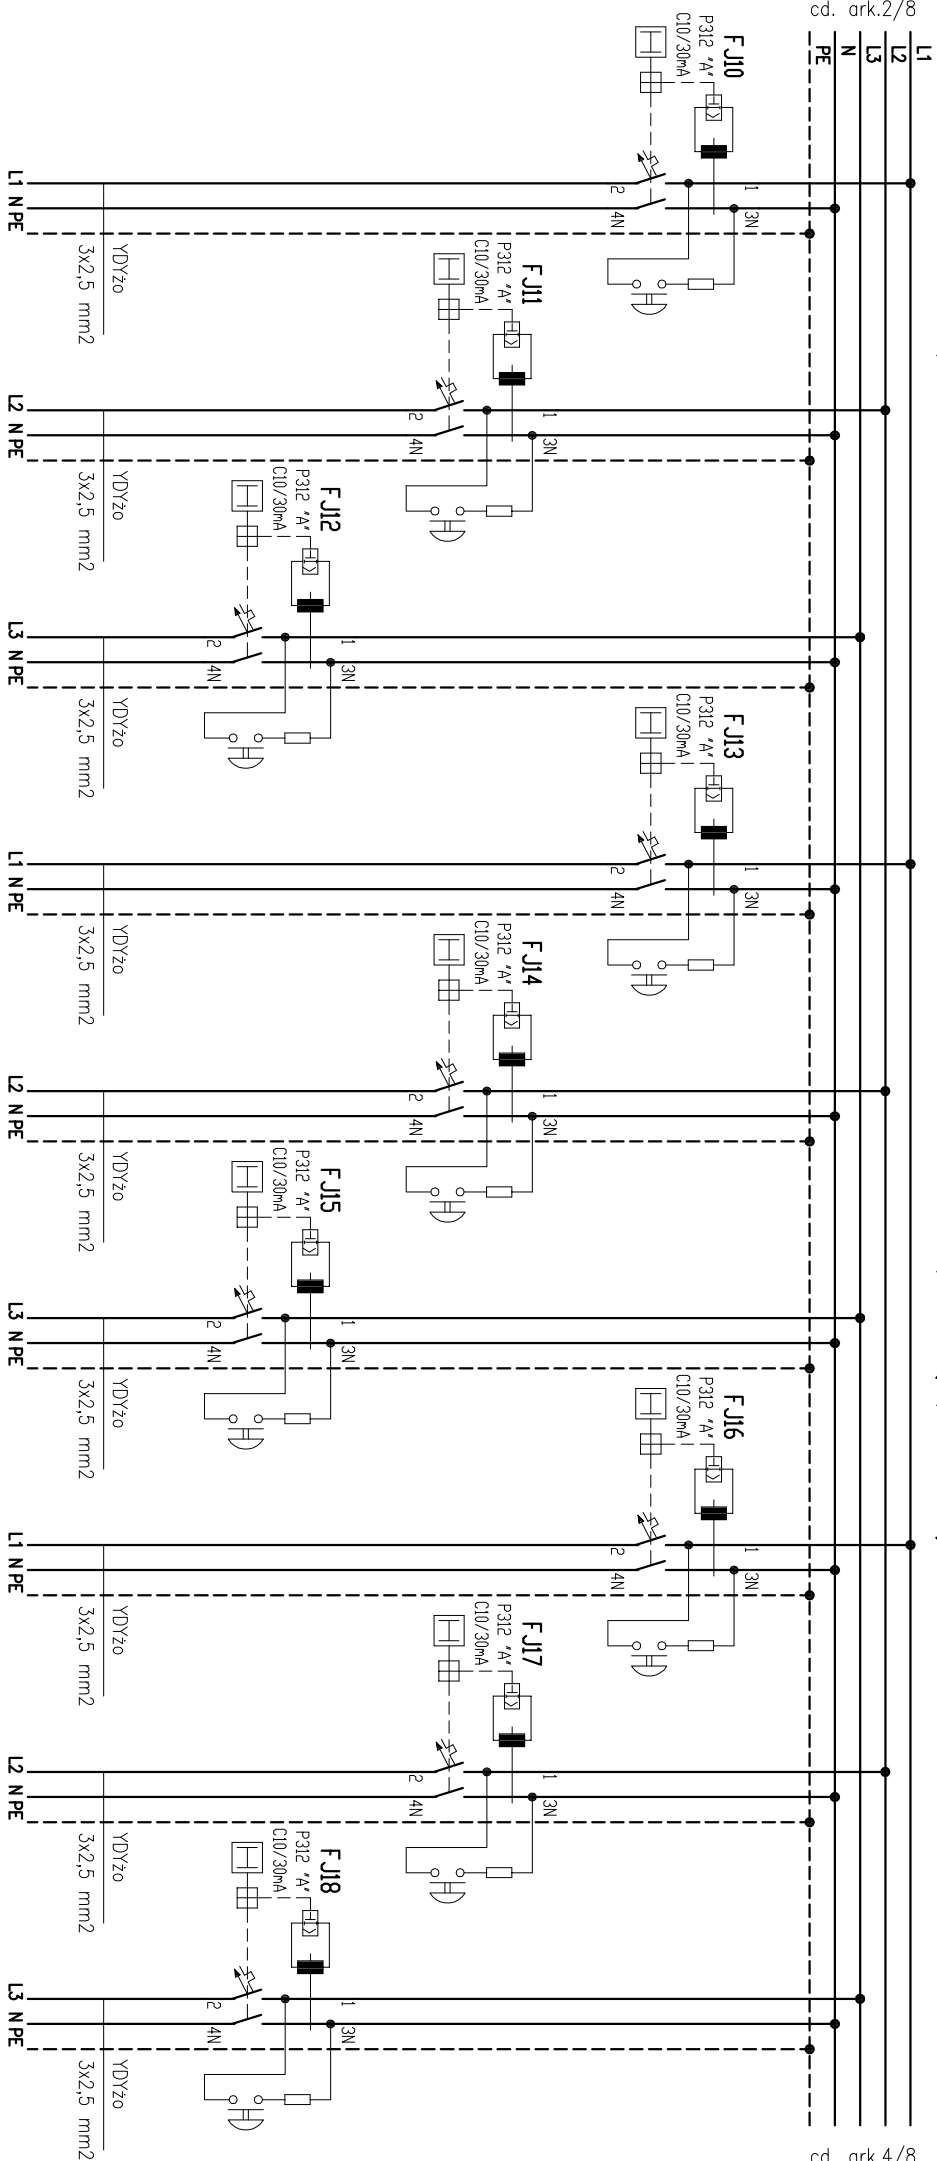

cd. ark.2/8

cd. ark.4/8

Pi = 5,4kW											
Nr obwodu	RKG/10	RKG/11	RKG/12	RKG/13	RKG/14	RKG/15	RKG/16	RKG/17	RKG/18		
Przeznaczenie	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe		
Pomieszczenie	pom. 106, 107 1piętro	pom. 108, 109 1piętro	pom. 105 1 piętro	pom. 110, 111 1piętro	pom. 101, 112 1piętro	pom. 113, +, 114 1pp	pom. 113a 1 piętro	pom. 115, 117 1piętro	pom. 116 1 piętro		
Moc załst.	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW		

dobudowa gniazd

Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice			<div>neon</div> <div>www.neon.net.pl neon@neon.net.pl</div> <div>Częstochowa, ul. Ber 180 42-202 Częstochowa tel./fax. +34 3245161</div>									
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Tom/Branża:	Tom III – Branża Elektryczna										
Temat:	Termomodernizacja i rewolucyzacja budynków z infrastrukturą wybranych jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej			Projektował:		mgr inż. Jan Kostrzanowski		UAN-VII-7342/156/94 SLK/IE/1352/02		specjalność elektryczna		XII/2017	
	Zadanie nr 2 – Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie ul. Legionów 26 dz. ew. 134/4 jedn. ewid. 246401_1 obręb 191 – termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020			Sprawdził:		mgr inż. Grzegorz Drelich		SLK/0605/P00E/04 SLK/IE/1421/02		specjalność elektryczna		XII/2017	
SCHEMAT ZASADNICZY TABLICZY "RGK" KOMPUTEROWA				Składc:		7%		Nr rysunku		E-9.3			