


ISTNIEJĄCA TABLICA ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI GNIĄZD WTYKOWYCH ZASILANIA KOMPUTERÓW I SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI (część bez zmian)

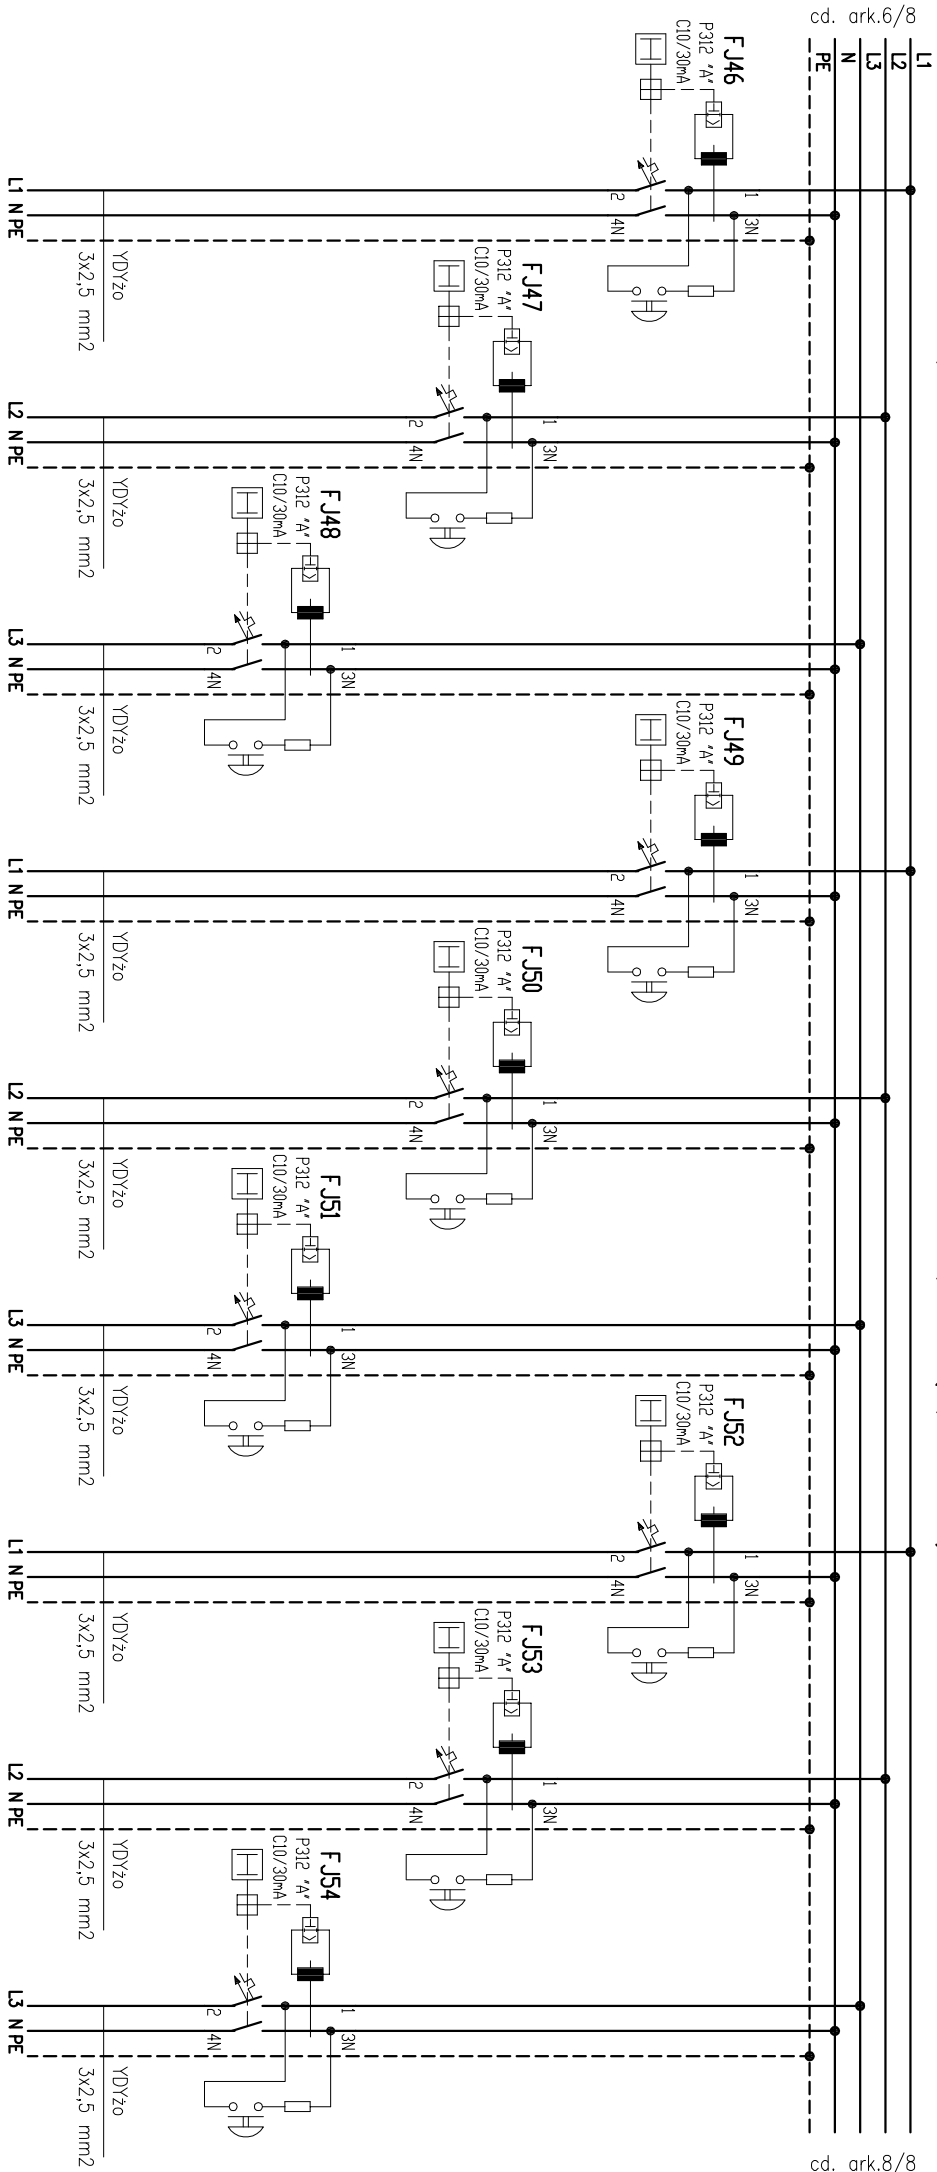

cd. ark.6/8

cd. ark.8/8

Pi = 5,4kW									
Nr obwodu	RGK/46	RGK/47	RGK/48	RGK/49	RGK/50	RGK/51	RGK/52	RGK/53	RGK/54
Przeznaczenie	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe
Pomieszczenie	pom. 321, 322 3piętro	pom. 323, 324 3piętro	pom. 404, 405 3piętro	pom. 401, 403, 404	pom. 406, 407, +405	pom. 408, 409, +410	pom. 411, 412, +402	pom. 414, 415, +415	pom. 413, 416 3piętro
Moc załst.	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW

dobudowa gniazdz

dobudowa gniazdz

dobudowa gniazdz

dobudowa gniazdz

dobudowa gniazdz

Investor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice			<div>neon</div> <div>www.neon.net.pl neon@neon.net.pl</div> <div>Częstochowa, ul. Bór 180 42-202 Częstochowa tel./fax. +34 3245161</div>							
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Tom/Branża:	Tom III – Branża Elektryczna								
Temat:	Termomodernizacja i rewolucyzacja budynków z infrastrukturą wybranych jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej			Projektował:		mgr inż. Jan Kosińczanowski		UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
	Zadanie nr 2 – Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie ul. Legionów 26 dz. ew. 134/4 jedn. ewid. 246401_1 obręb 191 – termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020			Sprawdził:		mgr inż. Grzegorz Drelich		SLK/0605/P00E/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	XII/2017	
SCHEMAT ZASADNICZY TABLICZ "RGK" KOMPUTEROWA				Składc:		%		Nr rysunku			
								E-9.7			