


ISTNIEJĄCA TABLICA ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH ZASILANIA KOMPUTERÓW I SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI (część bez zmian)

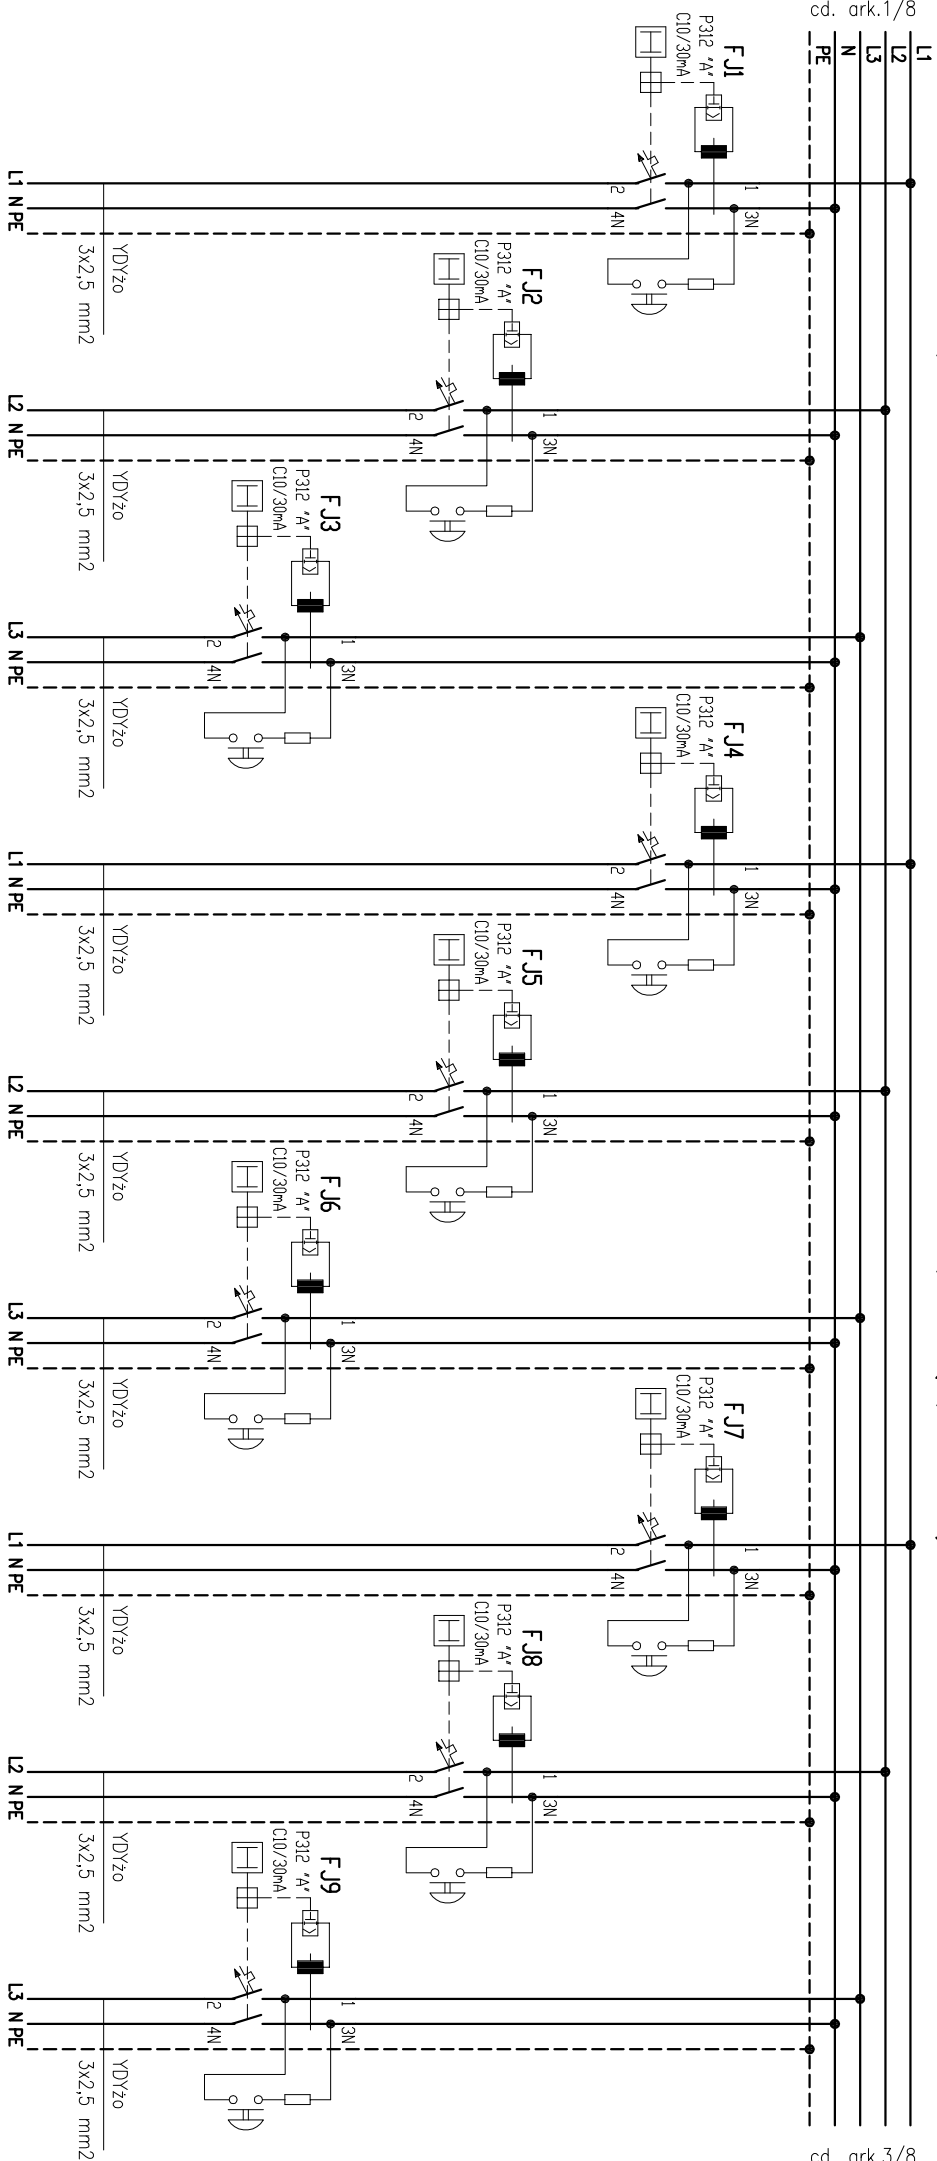

cd. ark.1/8

cd. ark.3/8

Nr obwodu	RGK/01	RGK/02	RGK/03	RGK/04	RGK/05	RGK/06	RGK/07	RGK/08	RGK/09
Przeznaczenie	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe
Pomieszczenie	pom. 23, +23 parter	pom. 24, 25, +21 part.	pom. 4, 22, +23 part.	pom. 1 parter	pom. 1, 5, +3 parter	pom. 2, +2 parter	pom. 5, 9,+2,+10 part.	pom. 103, + 1 piętro	pom. 102, 105, +104
Moc załst.	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW
dobudowa gniazd dobudowa gniazd dobudowa gniazd dobudowa gniazd dobudowa gniazd dobudowa gniazd dobudowa gniazd dobudowa gniazd dobudowa gniazd									
Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40–038 Katowice				<div>neon</div> <div>www.neon.net.pl neon@neon.net.pl</div> <div>Częstochowa, ul. Bór 180 42–202 Częstochowa tel./fax +34 3245161</div>				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		Tom/Branża: Tom III – Branża Elektryczna						
Temat:	Termomodernizacja i rewolucyzacja budynków z infrastrukturą wybranych jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej								
Zadanie nr 2 – Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie ul. Legionów 26 dz. ew. 134/4 jedn. ewid. 246401_1 obręb 191 – Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020				SCHEMAT ZASADNICZY TABLICZ "RGK" KOMPUTEROWA					
Projektował:					mgr inż. Jan Kozłozanowski		specjalność elektryczna		
Sprawdził:					mgr inż. Grzegorz Drelich		SLK/0605/PROJE/04 SLK/IE/1421/02		specjalność elektryczna
					UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02		XII/2017		
							XII/2017		
							Nr rysunku E-9.2		