


PC-1  
POMIETRZNA POMPA CIEPŁA Z WĘZOWNICĄ  
ORAZ GRZĄDKĄ ELEKTRYCZNĄ

V=385 dm<sup>3</sup>  
Q<sub>gpc</sub>=4,0 kW  
Q<sub>gwez</sub>=18,0 kW  
Q<sub>ggr</sub>=1,5 kW /230 V  
t<sub>z</sub>/t<sub>p</sub>=max 80/60°C  
Q<sub>elsumo</sub>=1,5+0,6 kW/230V  
DxBxH=740x76x2043mm  
m=132,0 kg  
V<sub>pow</sub>=325 m<sup>3</sup>/h  
Q<sub>cwi</sub>=18,0+4,0+1,5 kW  
t<sub>p</sub>=+7/-35 °C  
praca zimowa-wężownica+grzałka elektr.  
P=50 dB(A)  
L<sub>50</sub>=50 dB(A)  
COP=3,3-4,3

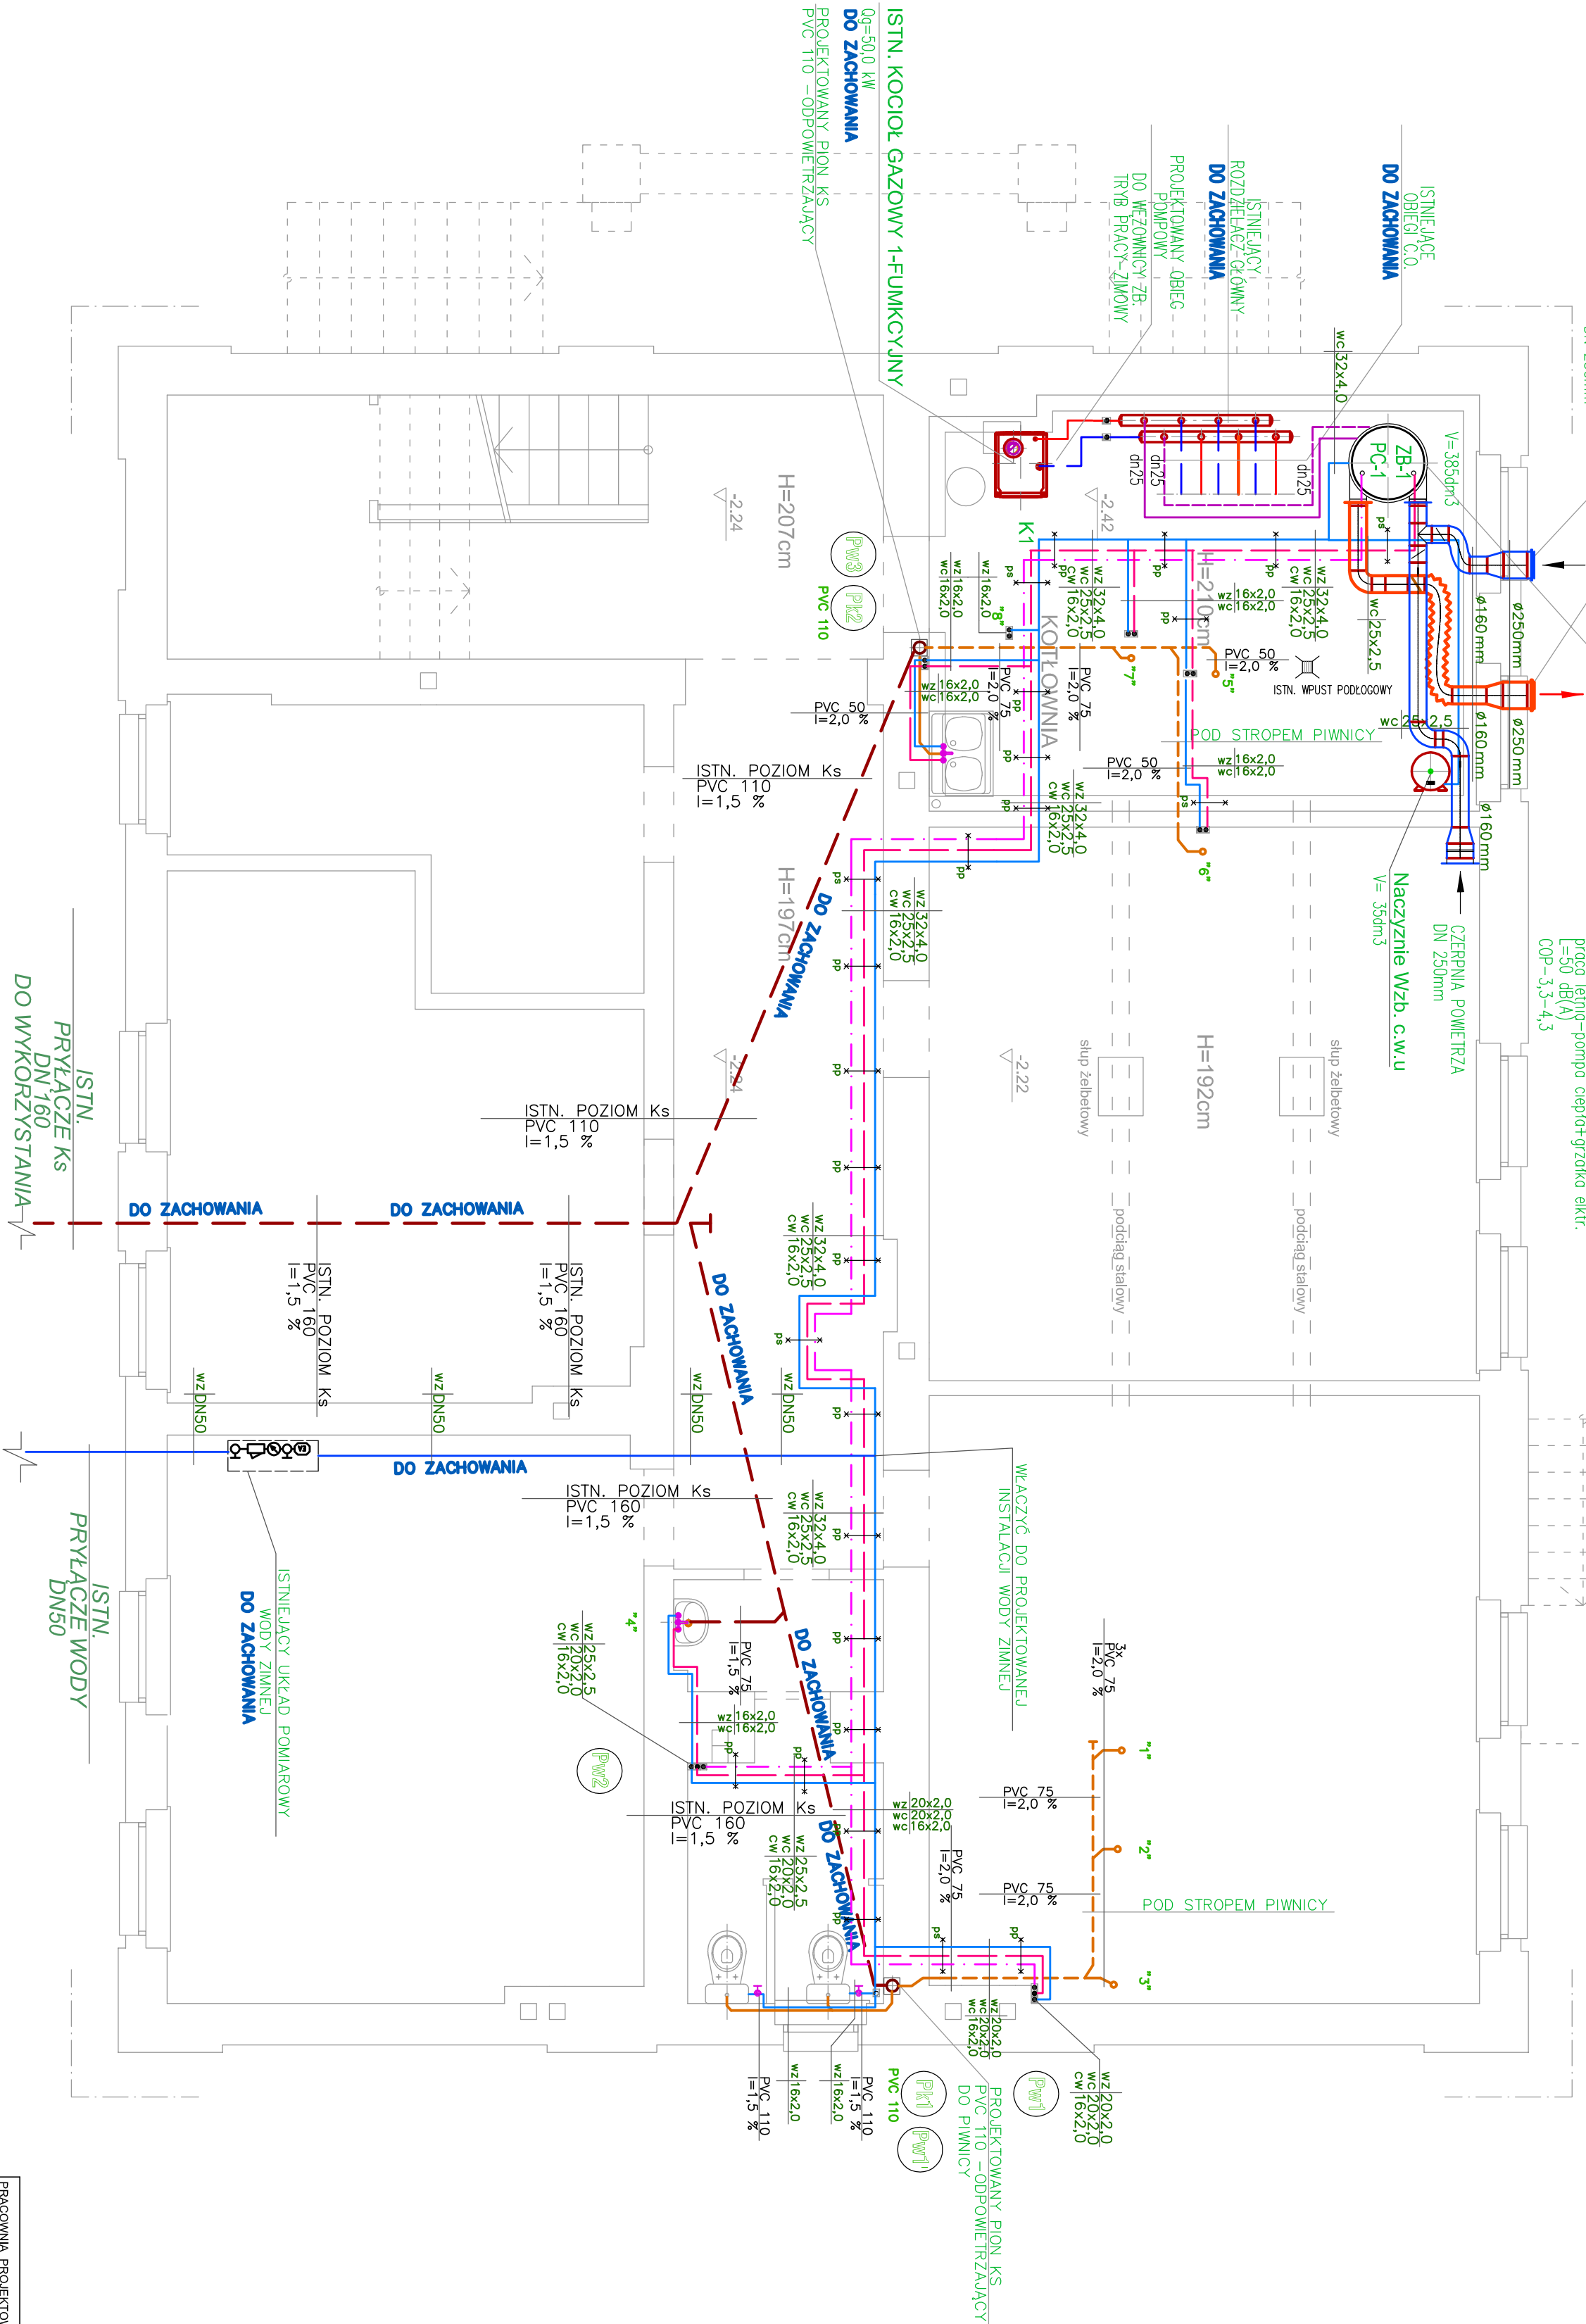

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI  
KOMISARIATU POLICJI NR IV W BYTOMIU, UL. ZABRZAŃSKA 91

PRACOWNIA PROJEKTOWA WYKONAWCZA, 43-190 MIKOŁÓW, UL. RYNEK 10, TEL./FAX: 32 730 01 35	LPEC
TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY	2018
RYSUJĄCY: RZUT PIWNIC	
INSTALACJA WODOKAN	
OBIEKT: KOMISARIAT POLICJI NR IV W BYTOMIU	NR PROJ.: PA77223118
UL. ZABRZAŃSKA 91, 43-507 BYTOM	SKALA: 1:50
PROJEKTOWAŁ: INŻ. STANISŁAW BODUSZEK	NR RYS.: KW-01
SPRAWDZIŁ: INŻ. STANISŁAW BODUSZEK	
INŻ. WŁODZIMIECH RYBOWSKI	
NR UPRAWNIEN: SK-5450/PWOS/14	
WYKONAŁ: MGR INŻ. PAWEŁ BODUSZEK	