


- A1 – OPRAWA AWARYJNA ŚWIETŁOWA 1x8W NASCIEJNA
TYP: OP-1-ABTCZ+PKTOGRAM
- A2 – OPRAWA AWARYJNA ŚWIETŁOWA 1x8W NASCIEJNA
BATERIA O CZASIE PRACY 2h, CIEMNA
- A3 – OPRAWA AWARYJNA ŚWIETŁOWA 1x8W DOSTROPOWA
BATERIA O CZASIE PRACY 2h, CIEMNA
TYP: OS-1-ABTCZ+PKTOGRAM
- B11 – OPRAWA ŚWIETŁOWA KASJETOWA 4x18 18W
TYP: K418U-O-0 ECG
- B21 – OPRAWA ŚWIETŁOWA KASJETOWA 4x18 18W
DOSTROPOWA, DYFUZOR OPALIZOWANY, ECG
TYP: K418U-O-0 ECG
- C11 – OPRAWA ŚWIETŁOWA ZWIESZAKOWA 2x18 36W
RĘKODŁUGOWY, PARABOLICZNY, ECG
TYP: D225 2x18H ECG, IP44
- C21 – JEDN. Z MODULEM AWARYJNY NA 2h, PRACA NA JASNO
- C12 – OPRAWA ŚWIETŁOWA ZWIESZAKOWA 2x18 36W
RĘKODŁUGOWY, PARABOLICZNY, ECG
TYP: D225 2x18H ECG, IP44
- D10 – OPRAWA DOWILGOST 2x18W ECG, IP44, KŁOSZ PRZECZYSTY
TYP: D225 2x18H ECG, IP44
- D11 – OPRAWA DOWILGOST 2x28W ECG, IP44, KŁOSZ PRZECZYSTY
TYP: D225 2x28H ECG, IP44
- K11 – OPRAWA ZEWNĘTRZNA NASCIEJNA

- ŁĄCZNIK PODTOKOWY ŚWIECZNIKOWY
ŁĄCZNIK PODTOKOWY DWUBIEGUNOWY
ŁĄCZNIK PODTOKOWY JEDNOBIEGUNOWY
GNIAZDO PODTOKOWE 10/16A, 230V 50Hz
GNIAZDO PODTOKOWE 10/16A, 230V 50Hz, IP44
ZESTAW GNIAZD ELEKTRYCZNYCH I INFORMACYJNYCH
ROZDZIELNICA
- WENTYLATOR KANAŁOWY
- WENTYLATOR
- KLIMATYZATOR – JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
- MAGNETOWNIA ELEKTRYCZNA
- KLIMATYZATOR – JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

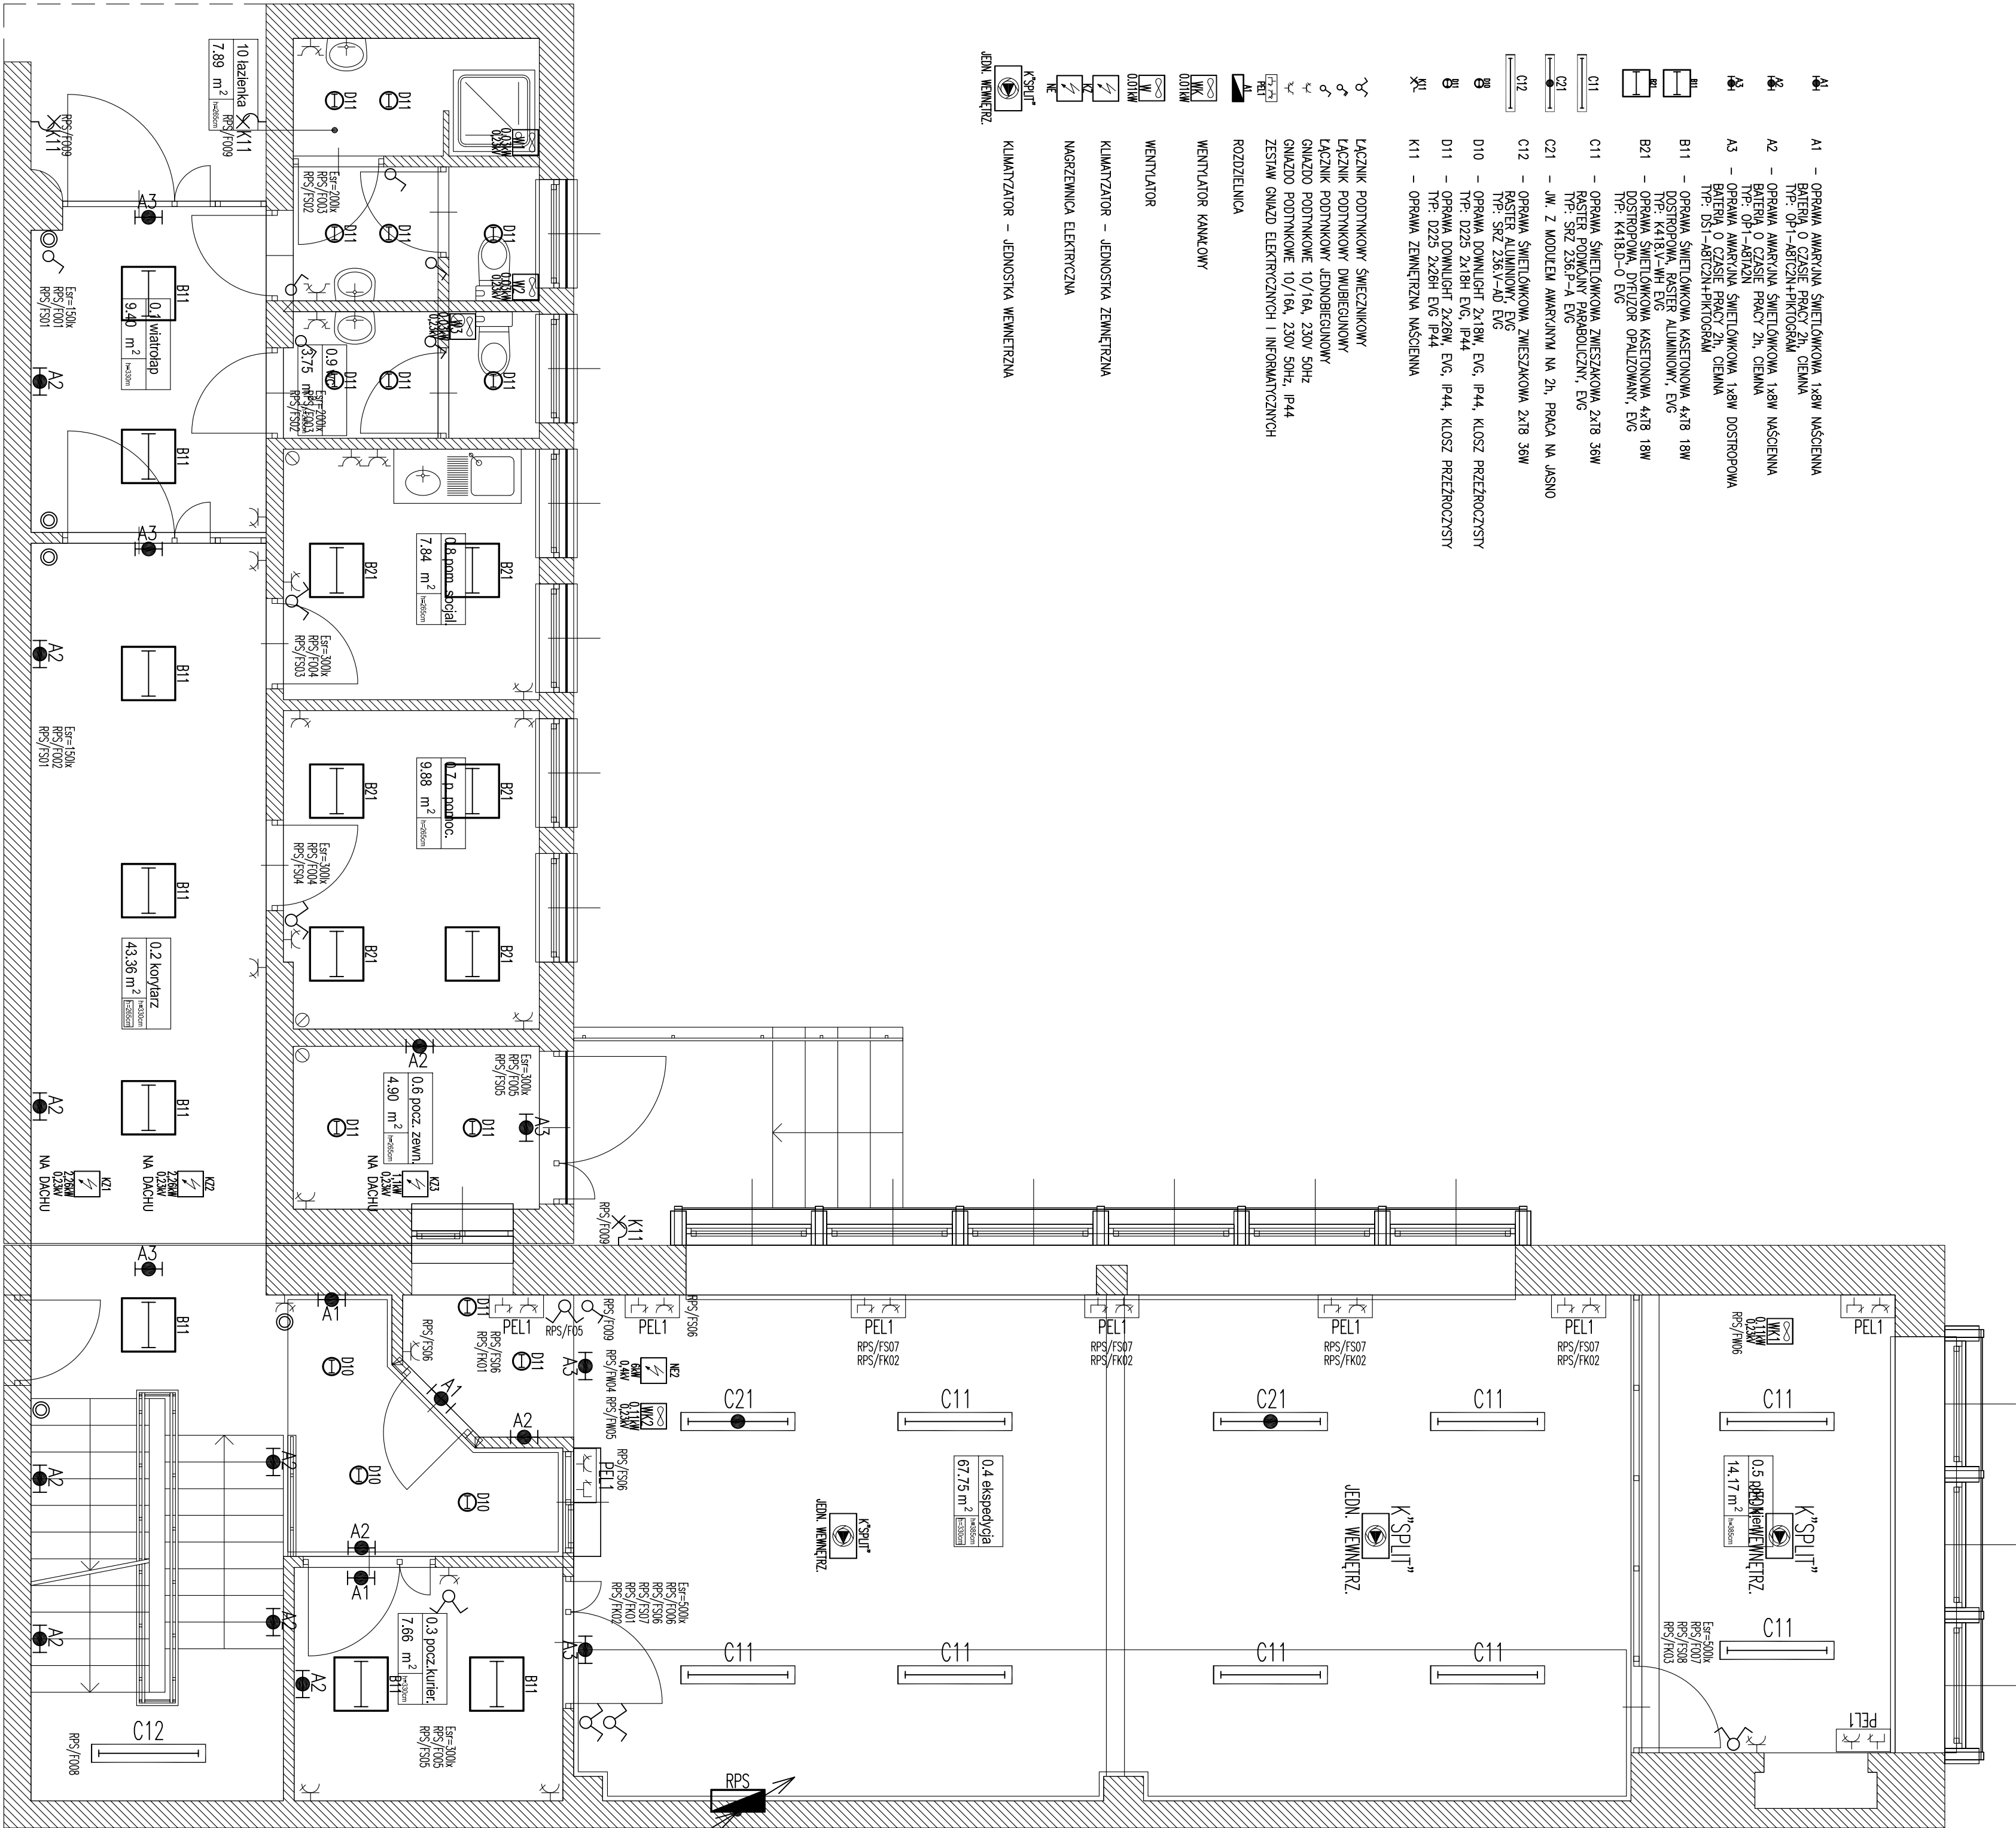

| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY | | | |
|--|-------------------------------------|--|----------------|
| AAG s.c. ul. Chłapowska 64 44-100 Gliwice biuro@ag.com.pl tel. (032) 331 16 17 fax. (032) 334 71 69 | WYKONAWCA | PROJEKTOWALNIA | NUMER PROJEKTU |
| | Instytut Specjalny KWP w Katowicach | Urządzenie budowlane do projektowania bez ograniczeń i instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych M. walc. 25/19/16 | AAG/07/0043 |
| Instytut Specjalny KWP ul. Łompy 19, 40-038 Katowice | WYKONAWCA | PROJEKTOWALNIA | NUMER PROJEKTU |
| | Komenda Wojewódzkiej Policji | Urządzenie budowlane do projektowania bez ograniczeń i instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych M. walc. 10/12 | E.110 |