


**UWAGA!**

Instalację wodociągową przeciwpożarową wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN/H-74200

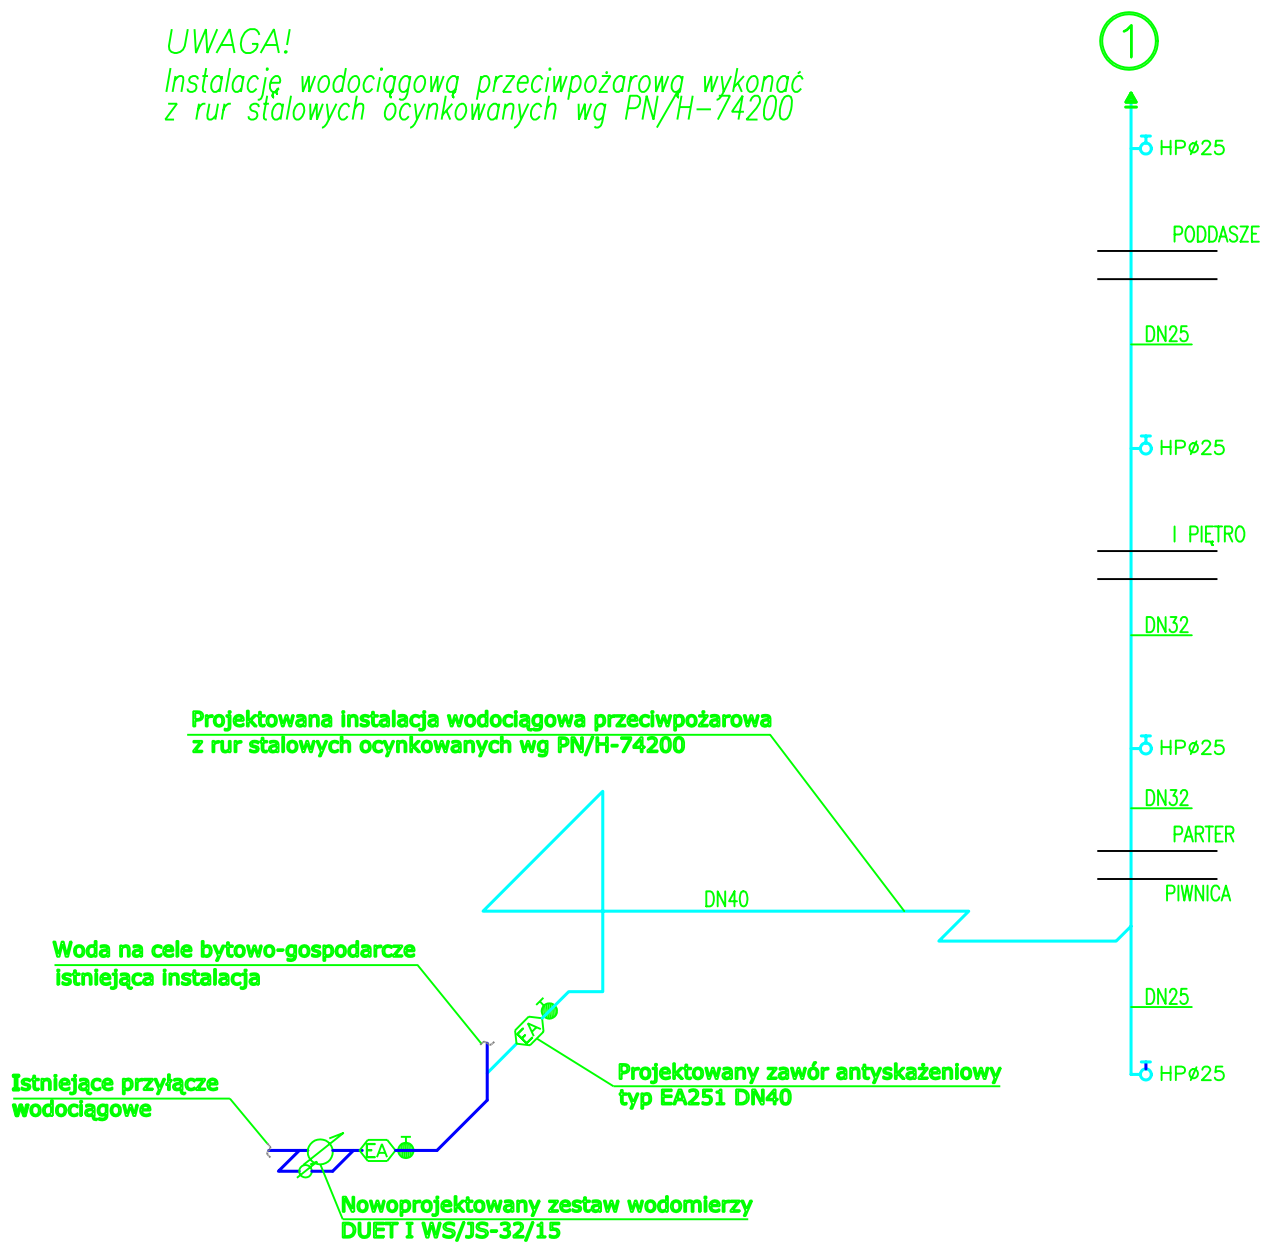

**ØZNACZENIA:**

— - projektowana instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

HPØ25 - projektowany hydrant wewnętrzny Ø25 mm

⊘ - zawór kulowy odcinający

EA - zawór antyskażeniowy EA251 DN40

⬆ - zawór odpowietrzający VE120 1"

DN40 - przewody z rur stalowych ocynkowanych

INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, UL.LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

OBIEKT: BUDYNEK KOMISARIATU III POLICJI W ZABRZU, UL.WOLNOŚCI 438, 41-800 ZABRZE

TYTUŁ: P.W. ADAPTACJI STRYCHU NA POM. BIUROWE, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  
ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ SŁUŻBOWYCH WRAZ Z WYMIANĄ INST. ELEKTRYCZNEJ  
CZĘŚĆ: INSTALACJE SANITARNE

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN - AKSONOMETRIA INSTALACJI P.POZ.



"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA  
DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE

PROJEKTANT:	mgr inż. TOMASZ SIEKANOWICZ	NR UPR. SKŁ/0248/P00S/03	05-2006	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. PAWEŁ SIEKANOWICZ	NR UPR. POM/0141/P00S/04	05-2006	

SKALA RYSUNKU: --

NR PROJEKTU: 200605/PW-IWK

NR RYSUNKU:

IWK/2