



WIELOFUNKCYJNY CZTEROKWADRANTOWY LICZNIK DO POMIARU
ENERGII ELEKTRYCZNEJ I MOCY, CZYNNEJ I BIERNEJ
W SIECI TRÓJFAZOWEJ CZTEROPRZEWODOWEJ
DOSTAWA: ZAKŁAD ENERGETYCZNY

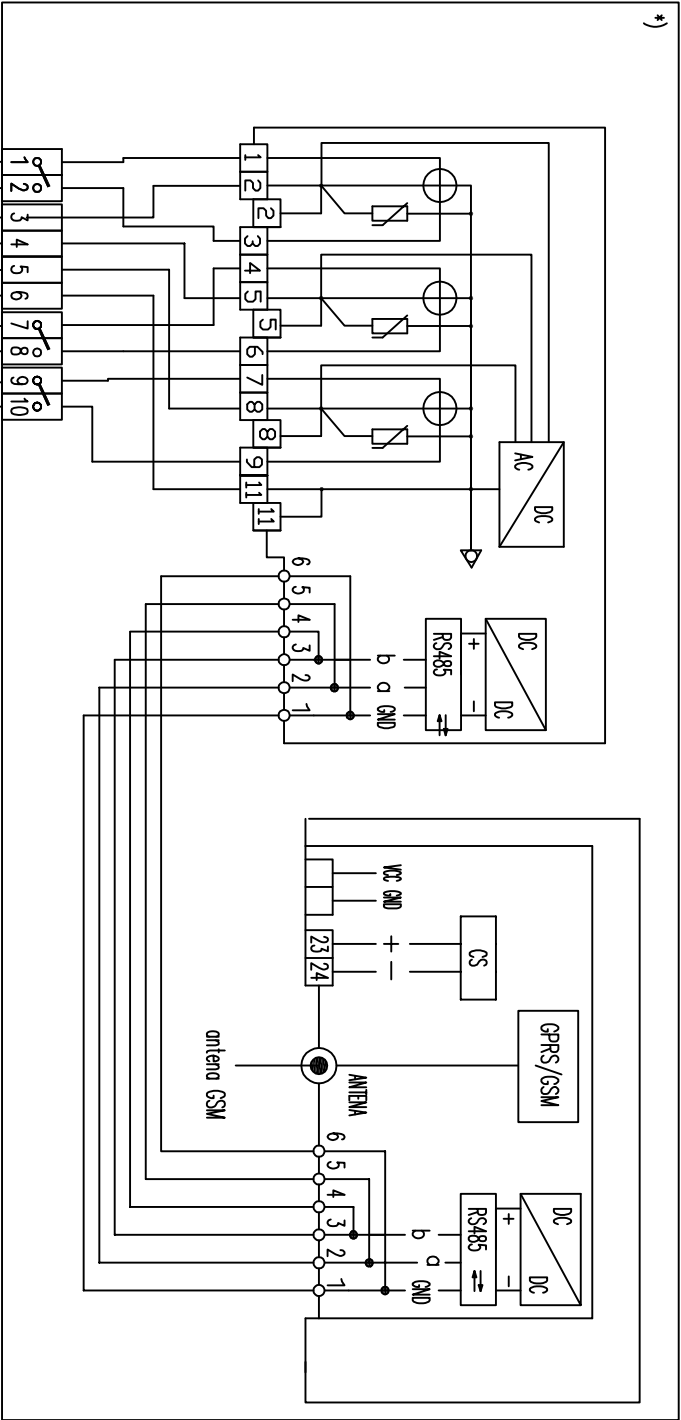

UWAGA
W GÓRNEJ CZĘŚCI TABLICY LICZNIKOWEJ (UCHYLTNEJ) PRZEWIDZIEĆ
ZABUDOWĘ LICZNIKA ORAZ URZĄDZEN ZDARNEJ TRANSMISJI DANYCH, A NA DOLNEJ CZĘŚCI
(STACJA) NALEŻY ZABUDOWAĆ LISTWĘ KONTROLNO-POMIAROWĄ WRAZ Z ZABEZPIECZENIAMI NAPIĘCIOWYMI
OBWODÓW POMIAROWYCH
TABLICA LICZNIKOWĄ NALEŻY PRZYSTOSOWAĆ DO PŁOMBOWANIA (wszystkie elementy od strony zasilania *)
SYGNALIZACJĘ OBECNOŚCI NAPIĘCIA BĘDZIE POSIADAŁ LICZNIK

Skq1
LPW 847 567 (WAGO)
YKSY 4x1,5

YKSY 7x2,5

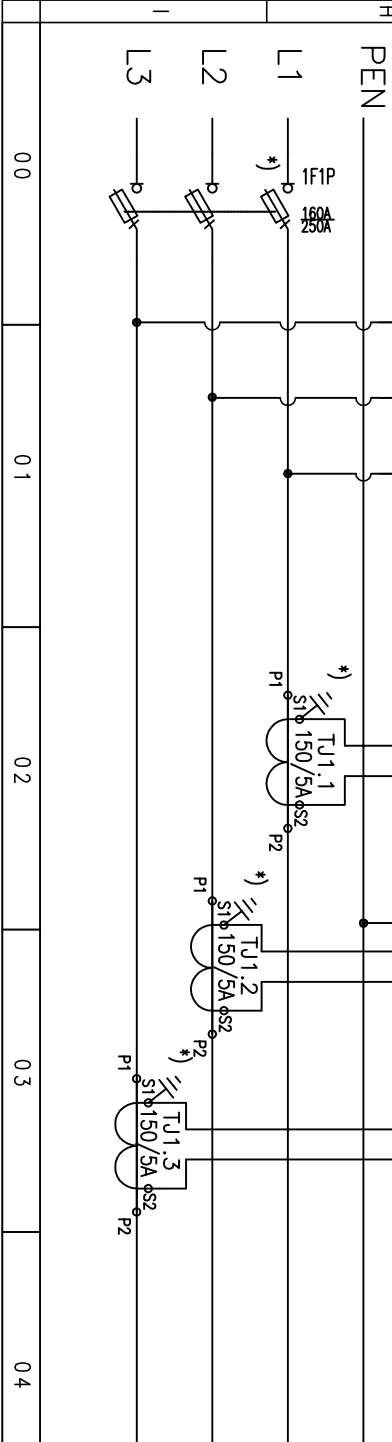

TABLICA LICZNIKOWA TL – POMIAR ENERGII
OBUDOWA BPM-0-600/15
IP56

PRZEDSTAWIONY SCHEMAT DOTYCZY POMIARU ROZLICZENIOWEGO ENERGII DLA ZASILANIA PODSTAWOWEGO.
DLA ZASILANIA REZERWOWEGO SCHEMAT JEST ANALOGICZNY.

| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| Nazwa zadania: Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Radborzu, ul. Bosacka (dz. nr 424/49) | | Numer projektu: AAG/09/0037 | |
| Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Łompy 19, 40-038 Katowice | | Data: październik 2009 | |
| Projektant: mgr inż. Krzysztof Dobowski Instalacji i sieci elektrycznych nr 226/98 | | Branża: elektryczna | |
| Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Łompy 19, 40-038 Katowice | | Skala rysunku: — | |
| Tytuł rysunku: Schemat układu pomiarowego | | Numer rysunku: 0-02 ark. 1 | |

Wszystkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie