



Nr obw.	A00	A00A	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09
Nazwa odbioru	Zasilanie z rozdź. 0,4kV-RG	Sygn. obecn. napięcia	Ośw. p. 2,26,2,27 12,1	Ośw. p. 2,2... ..2,4	Ośw. p. 2,5... ..2,7	Rezerwa	Oświetl. korytarza i WC	Gn. 1-f. zasilane awaryjnie	Oświetl. ewaku- acyjne	Rezerwa	Rezerwa
Moc zn. [kW]	3,91	-	1,08	0,86	1,01	-	0,82	1,0	0,11	-	-
Prąd zn. [A]	6,1	-	4,7	3,8	4,4	-	3,6	4,3	0,5	-	-

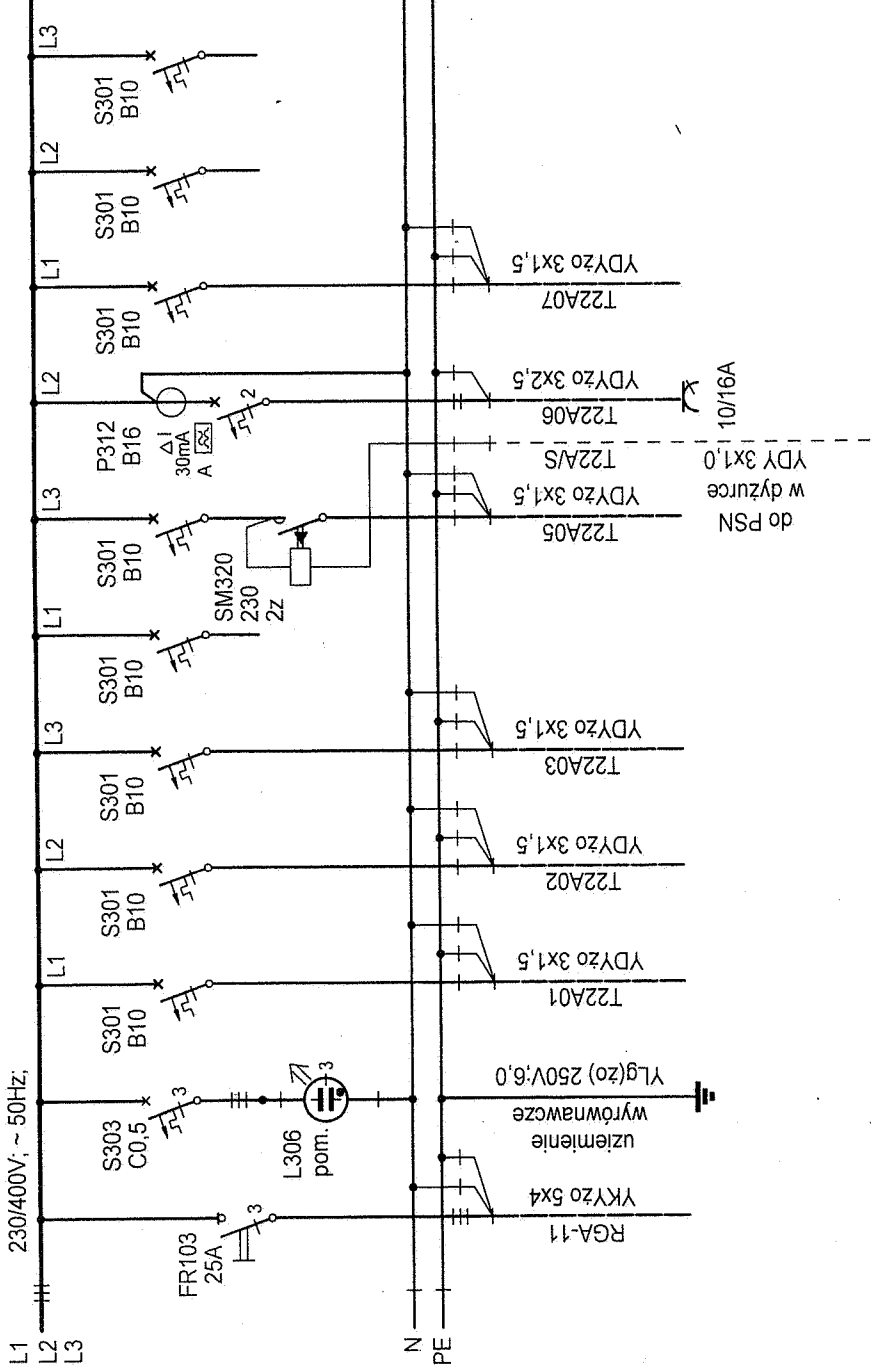

Bilans mocy:

- 1. Moc zainstalowana $P_i = 4,88kW$
- 2. Moc zapotrzebowana $P_z = 3,91kW$
- 3. Wsp. zapotrzebowania $k_z = 0,80$
- 4. Prąd obciążenia $I_{\Sigma 3f} = 6,1A$
- 4. Prąd obciążenia faz L1/ L2/ L3: $5,2/8,1/8,0A$

Elewacja i rozmieszczenie aparatury (1:10)



Uwaga:

- 1. Numery aparatów odpowiadają pozycjom zestawienia materiałów.

REZERWA
DEPOT

AL MA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

TYTUŁ: OPRACOWANIA LOKALIZACJA PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPÓŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1),
REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH
MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2

INWESTOR
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE, UL. ŁOMPY 19

TREŚĆ RYSUNKU
OBW. ZASILANYCH AWARYJNIE. SCHEMAT STRUKTURALNY.

SKALA
1:10

PROJEKTANT
mgr inż. DANIEL HABROWSKI
upr. bud.-inst. nr 1001/94, cz. Śląskiej Okręgowej Izby Budownictwa nr SKL/IE/239/01

DATA
06.2004

UMOWA NR
47/KMP/04

WYKONAŁ
inż. FRANCISZEK MIGZA

NR PROJEKTU
27/PW/04

SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI
upr. architektoniczne nr 1972001, cz. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022

NR RYSUNKU
PW-EL-12.2

OPROGRAMOWANIE: MicroStation P.D. 2237062229

UKŁAD SIECI TN - S