


Nr obw.	P00	P00A	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11
Nazwa odbioru	Zasilanie z rozd. 0,4kV-RG	Sygn. obec. napięcia	Gn. 1-f. p. 1.34... 1.36	Gn. 1-f. p. 1.4... 1.7	Gn. 1-f. p. 1.8... 1.10	Gn. 1-f. w. korytarzu i WC	Pojemn. podg. w. PW5	Pojemn. podg. w. PW6	Kurtyna powietrz. KR1	Kurtyna powietrz. KR2	Rezerwa P46A	Rezerwa P46B	Rezerwa
Moc zn. [kW]	12,84	-	1,0	2,0	1,50	0,04	2,4	2,4	4,5	4,5	2,4	2,4	-
Prąd zn. [A]	19,6	-	4,3	8,7	6,5	0,2	10,4	10,4	6,5	6,5	10,4	10,4	-

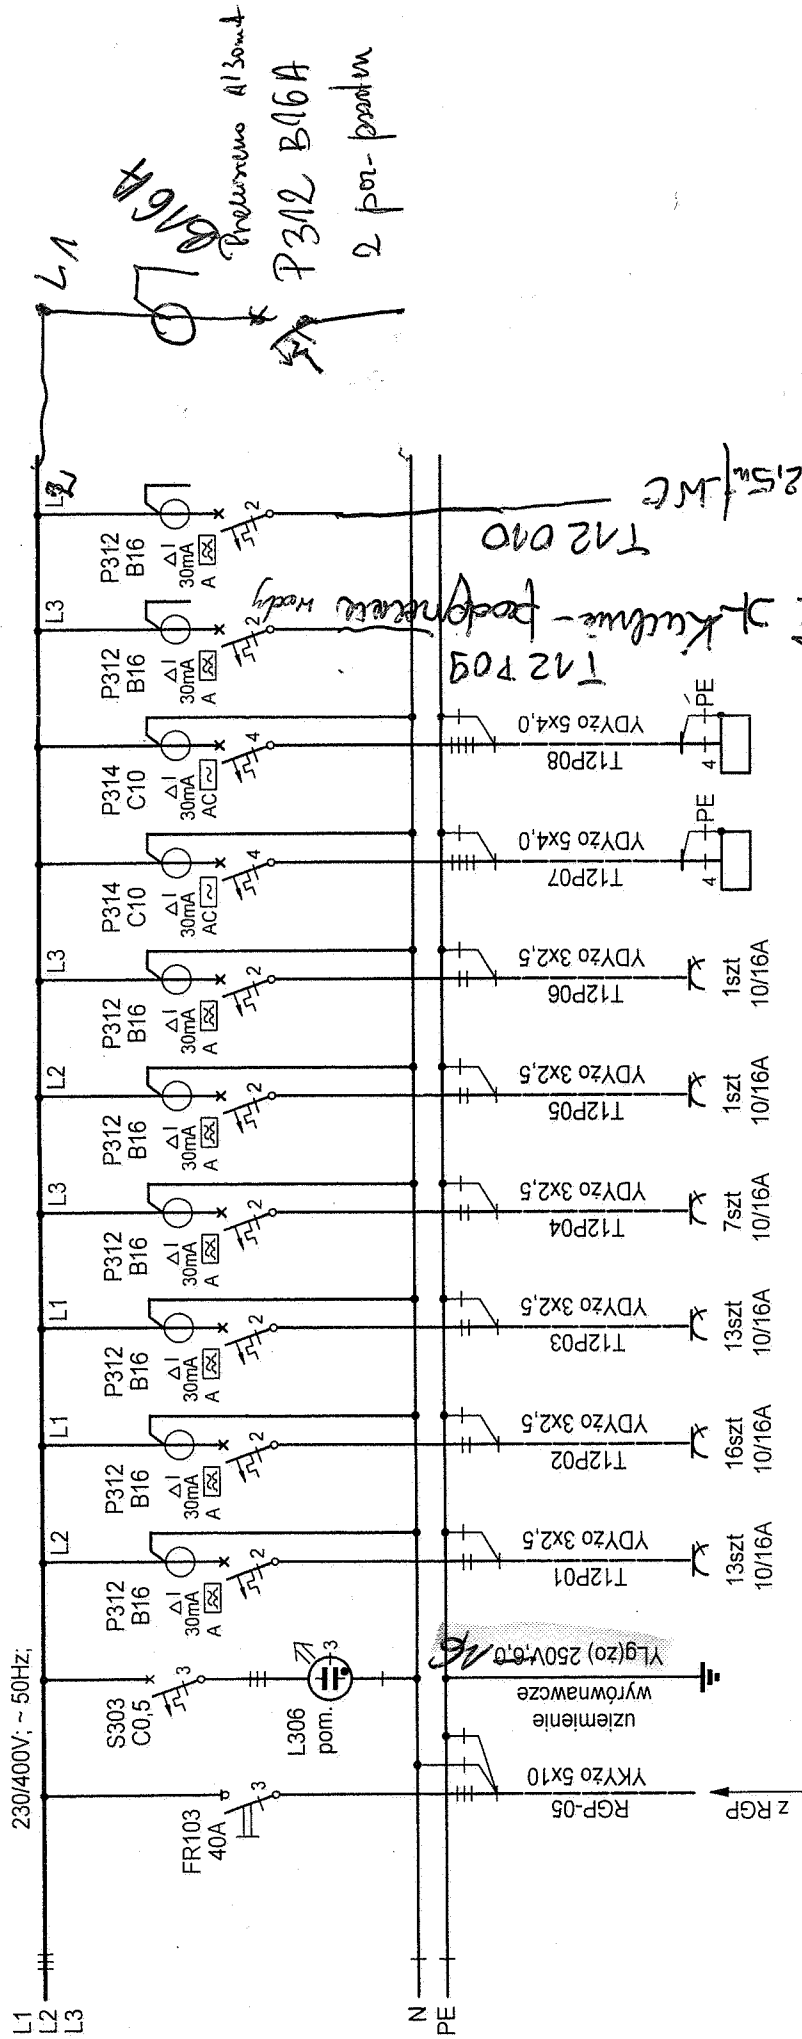


#### Bilans mocy:

1. Moc zainstalowana  $P_i = 18,34 \text{ kW}$
2. Moc zapotrzebowana  $P_z = 12,84 \text{ kW}$
3. Wsp. zapotrzebowania  $k_z = 0,70$
4. Prąd obciążenia  $I_{3f} = 19,6 \text{ A}$
4. Prąd obciążenia faz L1/L2/L3.  $15,2/14,7/10,6 \text{ A}$

#### Uwaga:

1. Numery aparatów odpowiadają pozycjom zestawienia materiałów.

#### Elewacja i rozmieszczenie aparatury (1:10)



**AL MA**  
PROJEKT

**PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA**  
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl  
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA  
REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPÓŁU GARAZY (OBIEKT OP-1),  
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH  
MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2

INWESTOR  
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH  
40-038 KATOWICE, UL. ŁOMPY 19

TREŚĆ RYSUNKU  
**TABLICA ROZDZ. 230/400V - T12P**

SKALA

OBW. NIE ZASILANYCH AWARYJNIE SCHEMAT STRUKTURALNY.

PROJEKTANT  
mgr inż. DANIEL HABROWSKI  
upr. bud.-inst. nr. 1001/94, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Budowlanej nr. SKL/IE/7239/01

UMOWA NR  
47/KMP/04

WYKONAŁ  
inż. FRANCISZEK MIGZA

DATA  
06.2004

NR PROJEKTU  
27/PW/04

SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU  
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI  
upr. architektoniczne nr. 1972001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr. SL-0022

UKŁAD SIECI TN - S

OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD. LICENCJA NR: 2237062229

NR RYSUNKU  
PW-EL-10.1