

TABLICA AS



OPIS POLA	NAPĘCIE STEROWNICZE 24V
NAZWA ODBIORU	—
MOC	
PRĄD	

AS

$P_i=0, 2\text{ kW}$
$P_o=0, 2\text{ kW}$
$I_o=1\text{ A}$

Pi – moc zainstalowana
Po – moc obliczeniowa
lo – prąd obciążenia

**SAMOCZYNNE
SZYBIE WYLĄCZENIE
W UKŁADZIE TT**

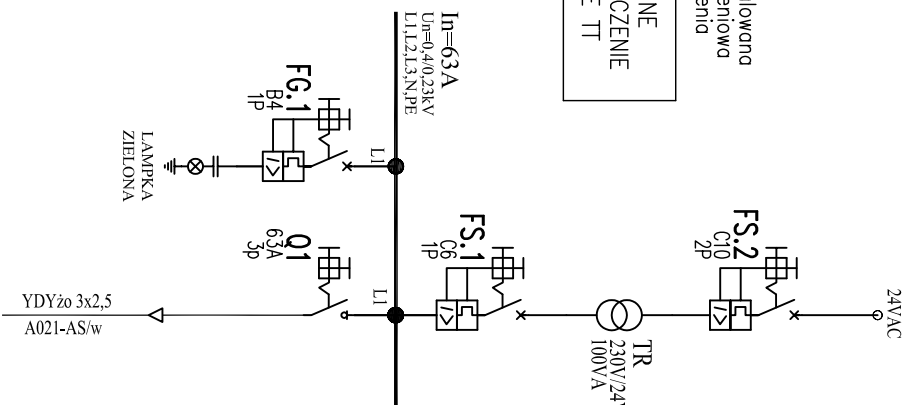

BLOKADA SYGNALIZACJI KONTROLA NAPIĘCIA SYGNALIZACJI	SYGNALIZACJA DŁA OSÓB NIEPEŁOSPRAWNYCH WŁOSIE TYLNE	SYGNALIZACJA DŁA OSÓB NIEPEŁOSPRAWNYCH WC	SYGNALIZACJA DŁA OSÓB NIEPEŁOSPRAWNYCH WŁOSIE GŁÓWNE	SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA (BUCEK NA ELEWACJI)	SYGNALIZACJA ŚWIETLNA (SYGNALIZACJA NA ELEWACJI)

ELEMACJA TABLICY STEROWANIA AS OBUDOWA RXL IP41



KS.. – KASETA STEROWNICZA

PSN1 - PRZYCIŚK W OBUDOWIE IP65 ZAMONTOWANY PRZY WEJŚCIU TYLNYM DO BUDYNKU

PSN2 - PRZYCIŚK W OBUDOWIE IP65 ZAMONTOWANY
W WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PSN3 – PRZYCIŚK W OBUDOWIE IP65 ZAMONTOWANY PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU

UWAGA:

1. Stosować linie konstrukcyjną rozdzielniczy typu RXL, IP41.
2. Wszystkie odejścia kablowe od góry.

OPIS POLA	WSKAŹNIK OBECNOŚCI ZASILANIA	ZASILANIE Z ROZDZIELNICZY AO-21
NAZWA ODBIORCIE	-	-
MOC	-	0,2kW
PRĄD	-	0,2kW

WSKAŹNIK OBECNOŚCI ZASILANIA	ZASILANIE Z ROZDZIELNICZY AO-21
-	-
-	0,2kW
-	0,2kW

PROJEKT WYKONAWCZY					
AAG s.c.		Nazwa zadania: Budowa budynku Komendariatu Policji w Skoczowie przy ul. Rzeecznej / Bieleskiej		PROJEKTANT dr inż. Krzysztof DEBOWSKI Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. 226/98	
AnArchI Group S.C. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@aa-ag.com.pl www.aa-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69		Inwestycja: Komendariat Policji w Skoczowie przy ul.Rzeecznej / Bieleskiej		Data: Stypień 2008	
Investor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Tytuł rysunku: Szafka AS.		Bransz: elektryczna	
Koordynacja mgr inż. mgr inż. Andrzej Kozłowski Olszaniek Inż. arch. Agneta Budzińska		Schemat strukturalny zasilania.		Skala rysunku: —	
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wyznaczyć i przedstawić sprawdzić na budowie				Numer projektu: AAG/08/0009	
				Numer rysunku: ie-105	