



SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ PRZECIEKU GAZU DLA KOTŁOWNI

DEX 1.2

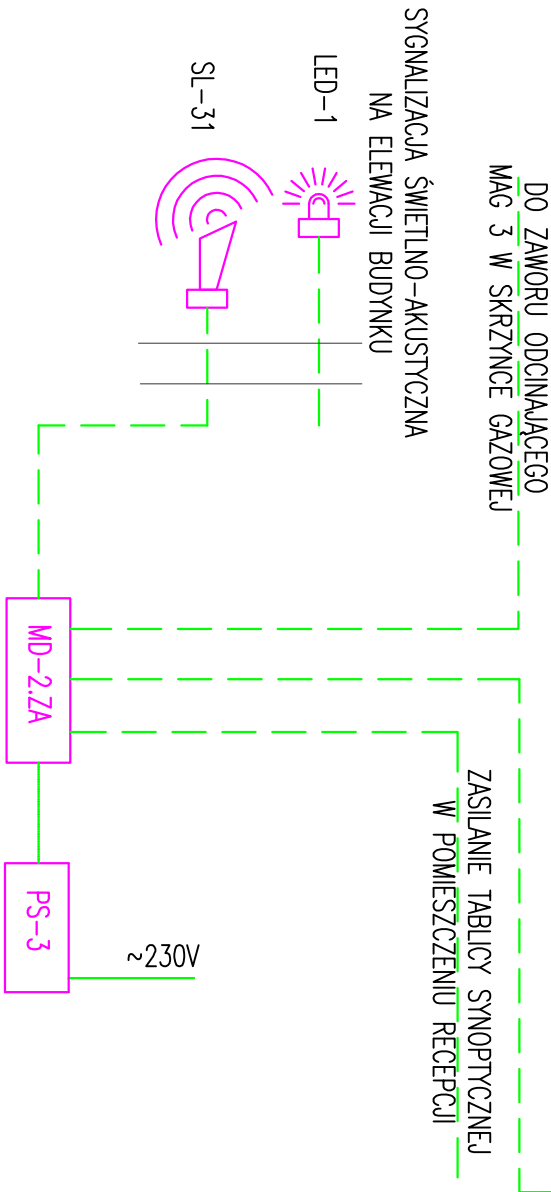

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU

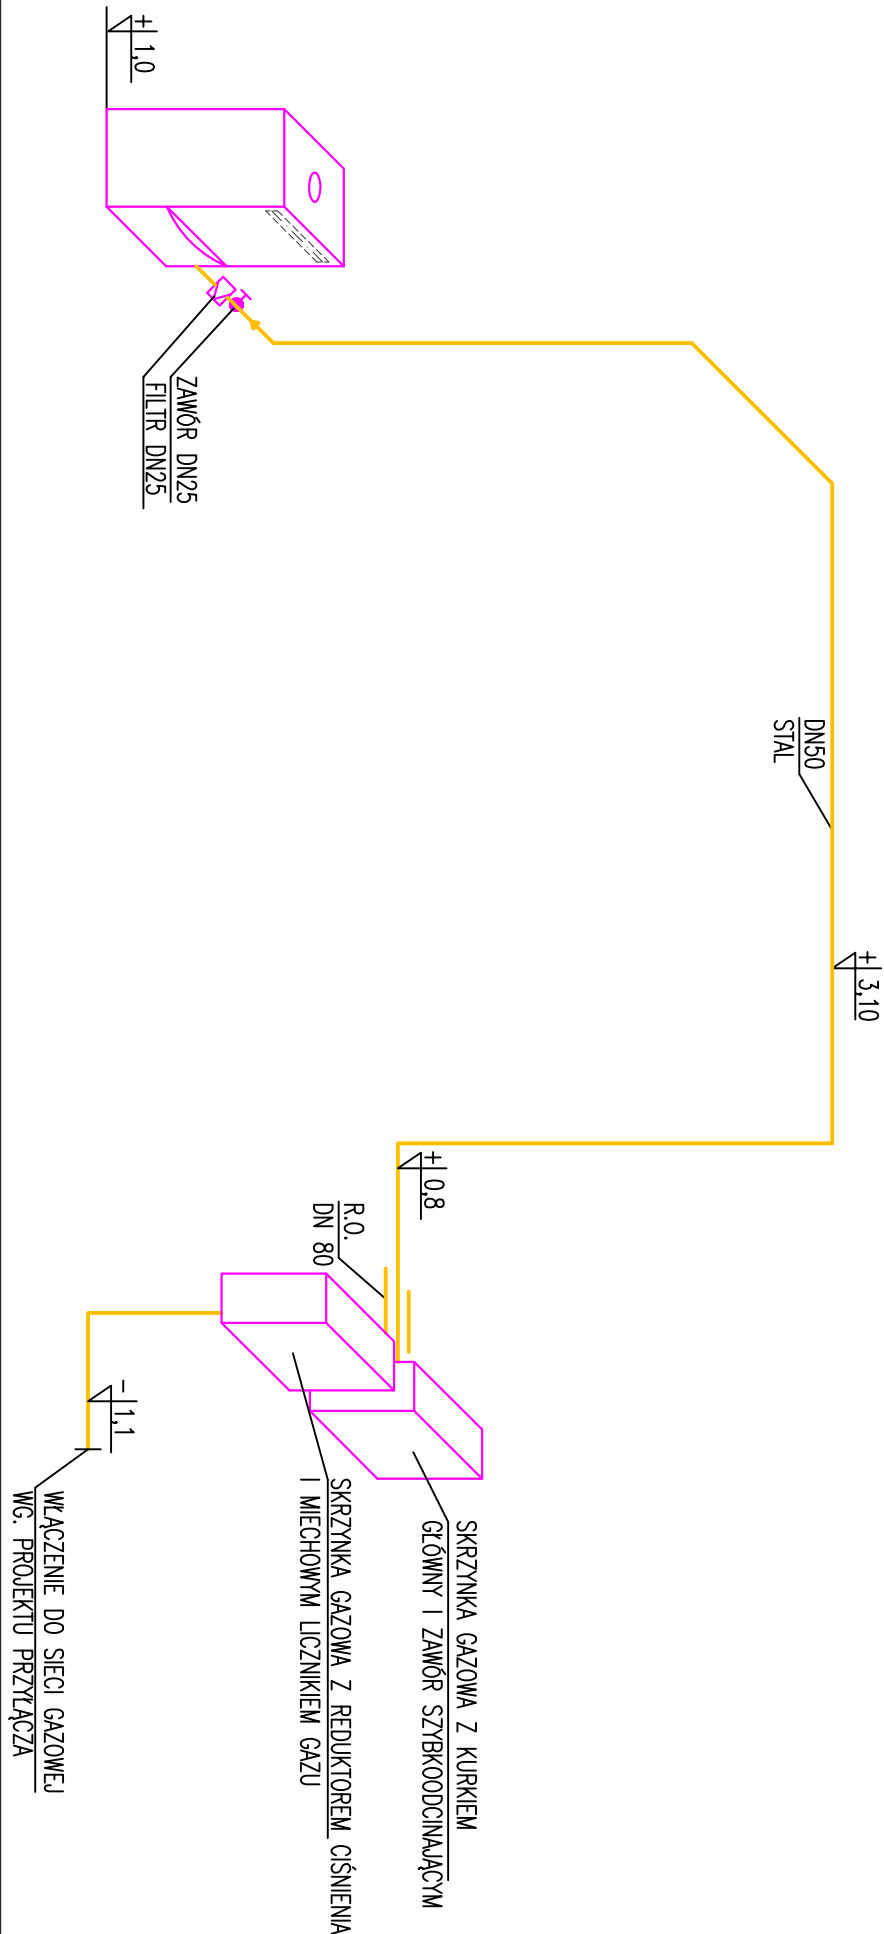

PROJEKT WYKONAWCZY			
AAG S.C.	Nazwa zadania:	Projektant:	Numer projektu:
	Budowa budynku Komisariatu Policji w Skoczowie przy ul. Rzeckiej / Biejskiej	mgr inż. Tomasz Szełanowicz Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności Instalacyjnej-sant., nr SLX0248/POOS/03	AAG/08/0009
	Inwestycja:	Opracował:	Data:
	Komisariat Policji w Skoczowie przy ul. Rzeckiej / Biejskiej	mgr inż. Piotr Przybycin	Styczeń 2008
www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax. [032] 334 71 69	Inwestor:	Sprawdził:	Brzdęk:
	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Łompy 19, 40-038 Katowice	mgr inż. Paweł Szełanowicz Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności Instalacyjnej-sant., nr POM/0141/POOS/04	Instalacje Sanitarne
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Oziomek inż. arch. Agnieszka Bobowska		Typul rysunku:	Numer rysunku:
KOTŁOWNIA GAZOWA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ - SCHEMATY			IK.04
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			