

Oznaczenia

----- Przewód elektryczny YDY(20) 3x2,5

└ Zespół 4 gniazd elektrycznych 2P+Z/16/230V

└ Kanat instalacyjny PVC 25/40 AKS z przegrodą

25x40 PVC └ Kanat instalacyjny PVC 60/110 AKS z przegrodą

60x110 PVC


Oznaczenie gniazda sieci elektrycznej

TK2 –nazwa rozdzielni komputerowej

01 –kolejny numer obwodu komputerowej instalacji zasilającej

Uwaga

Wszystkie kanały posiadają przegrodę. W pomieszczeniach zastosować kanały 40x25 lub podobne z przegrodą.

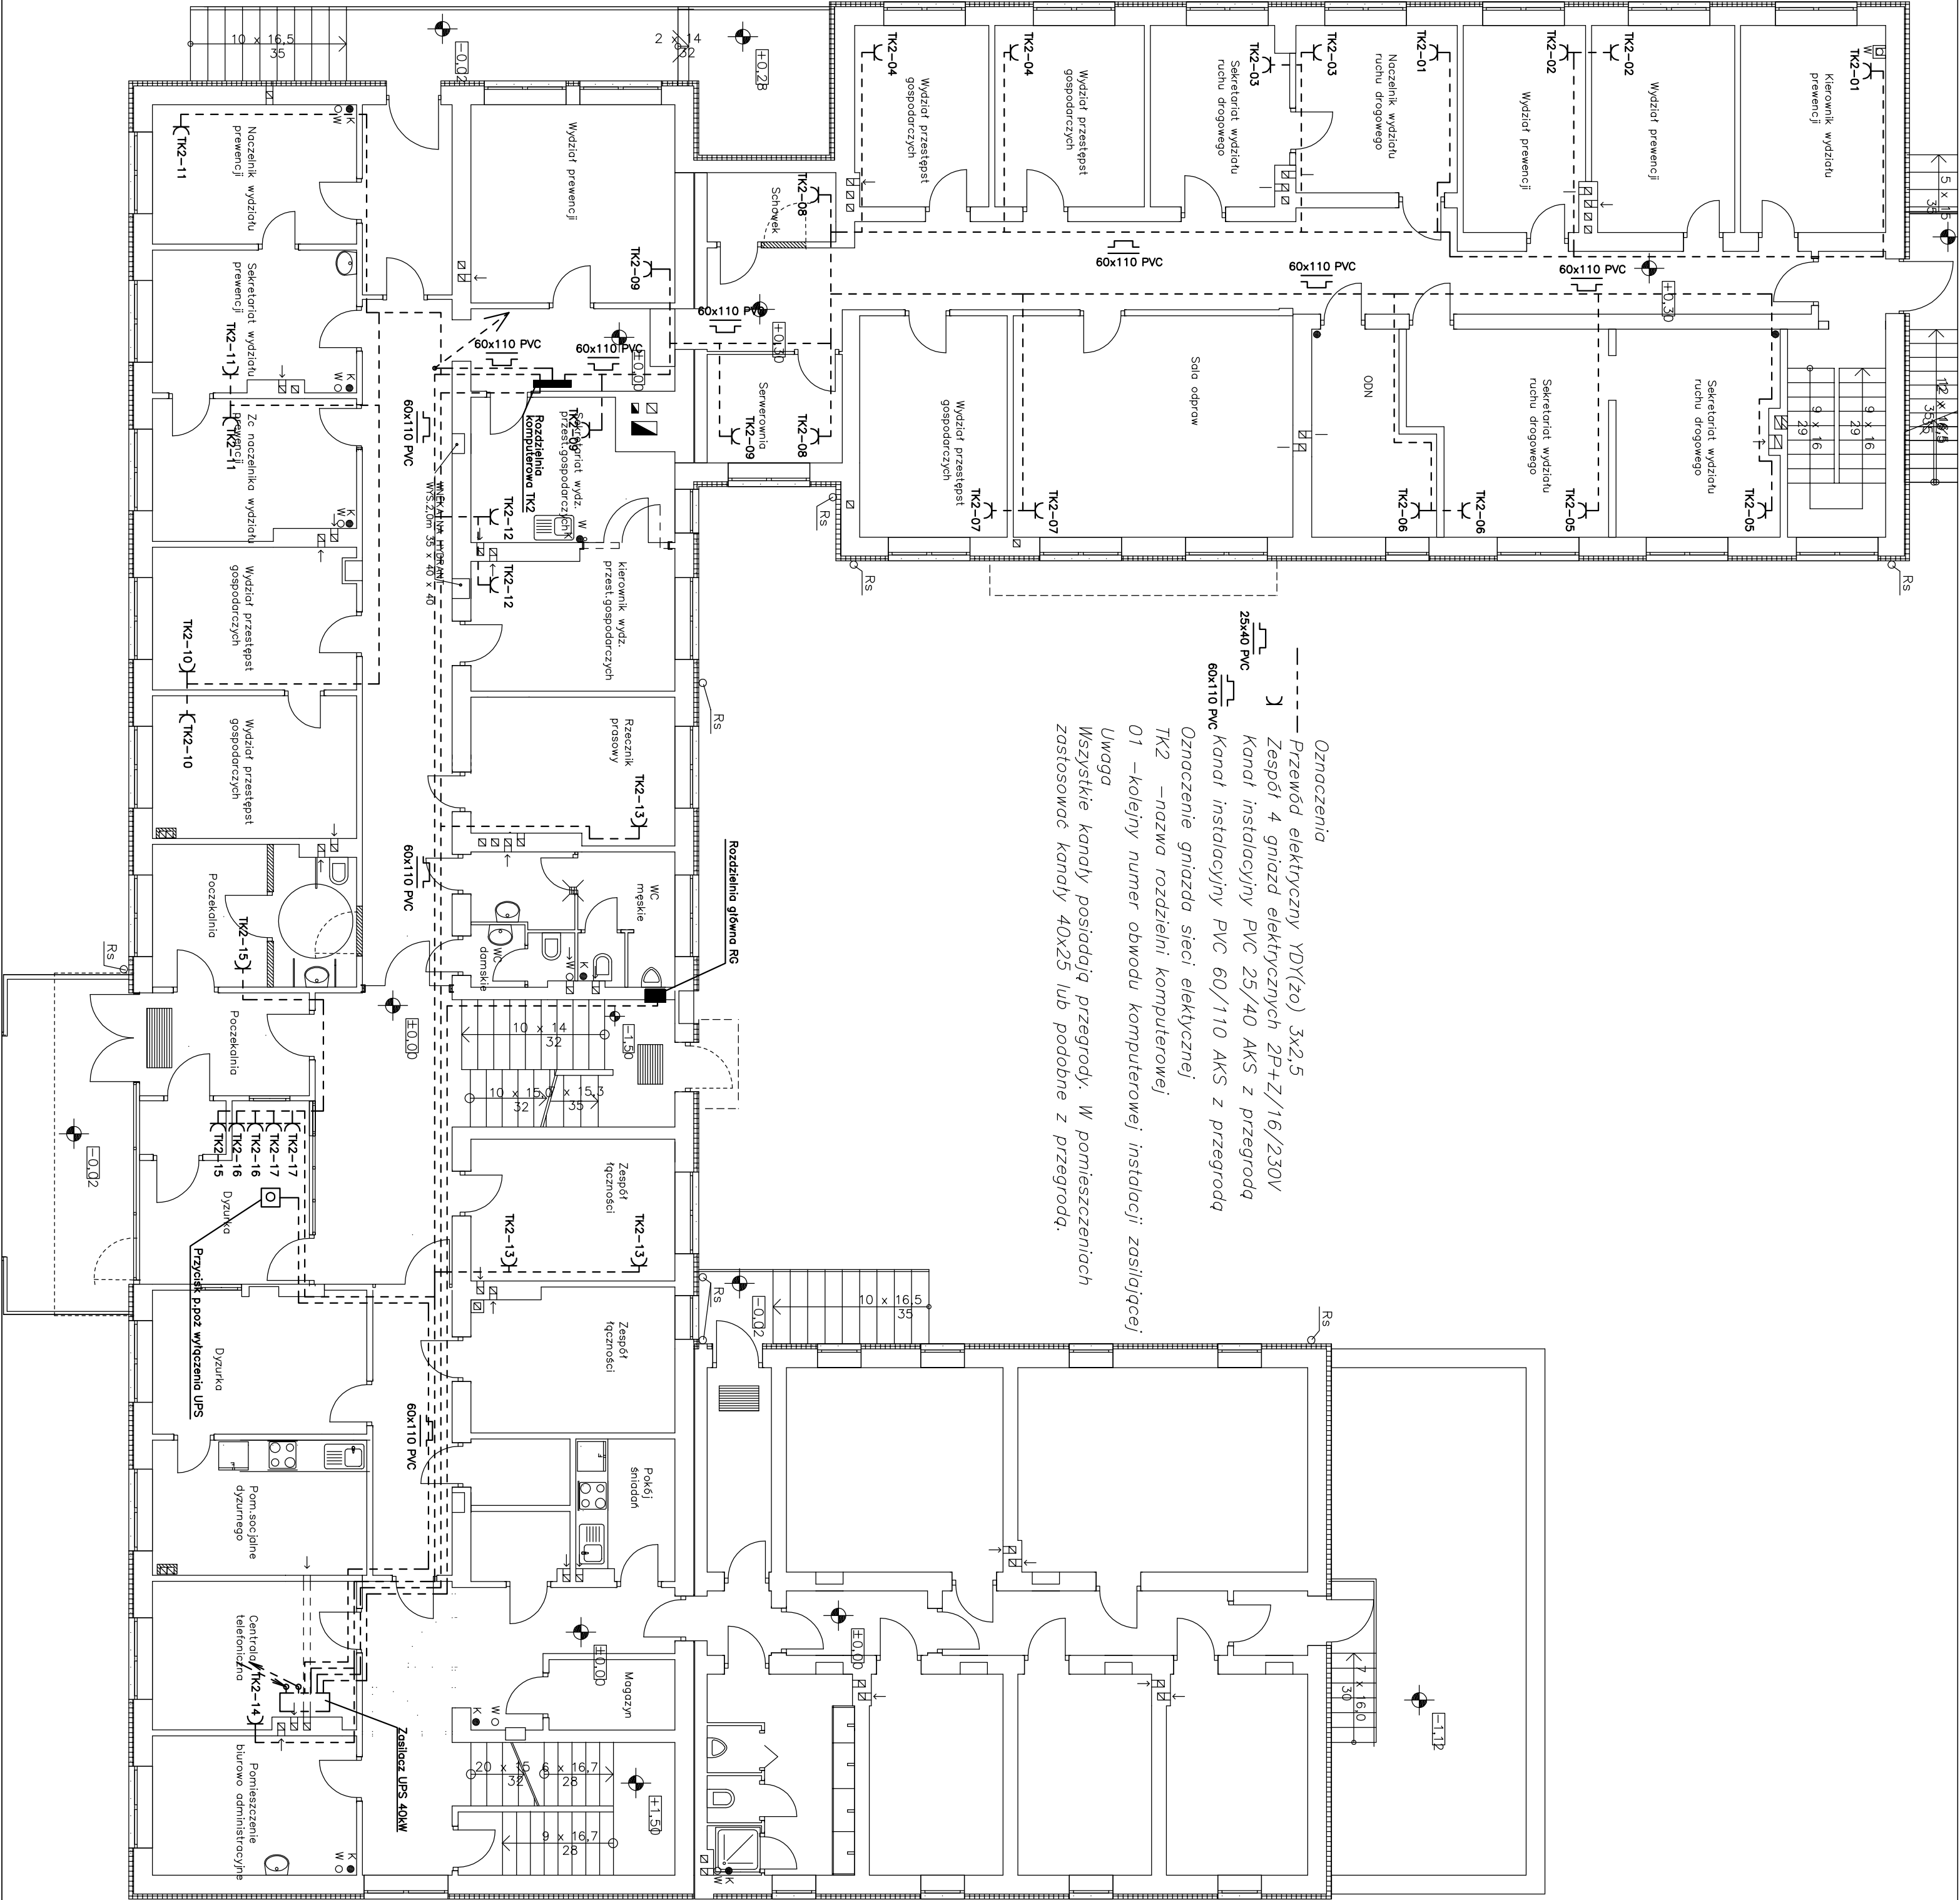

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszakowie			
Adres obiektu budowlanego	Myszaków ul.Kosciuszki 105			
Przedmiot rysunku	Instalacja dydykowana i strukturalna Plan instalacji dydykowanej parteru			
Opracował	Imię	Nazwisko	Specjalność budowlanych	Nr uprawnień
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	83861/18/76
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SK/0478
				04.2012
				12.9-4
				Podpis