


- Oznaczenia
- Przewód logiczne istniejące
 - Ciągi zbiornice przewodów transmisyjnych 4x2 UTP kat.6 C&C
 - 2 gniazda sieci komputerowej 2 x RJ45 C&C natynkowe
 - Kanał instalacyjny PVC 25/40 AKS z przegrodą
 - 25x40 PVC
 - 46x110 PVC
 - Kanał instalacyjny PVC 60/110 AKS z przegrodą
 - Oznaczenie gniazda sieci logicznej
 - Oznaczenie gniazda sieci logicznej
 - A – oznaczenie węzła (literowe)
 - 1 – kolejny numer gniazda instalacji logicznej
 - 01 – kolejny numer obwodu komputerowej instalacji logicznej
 - Uwaga
 - Wszystkie kanały posiadają przegrody. W pomieszczeniach
 - zastosować kanały 40x25 lub podobne z przegrodą.

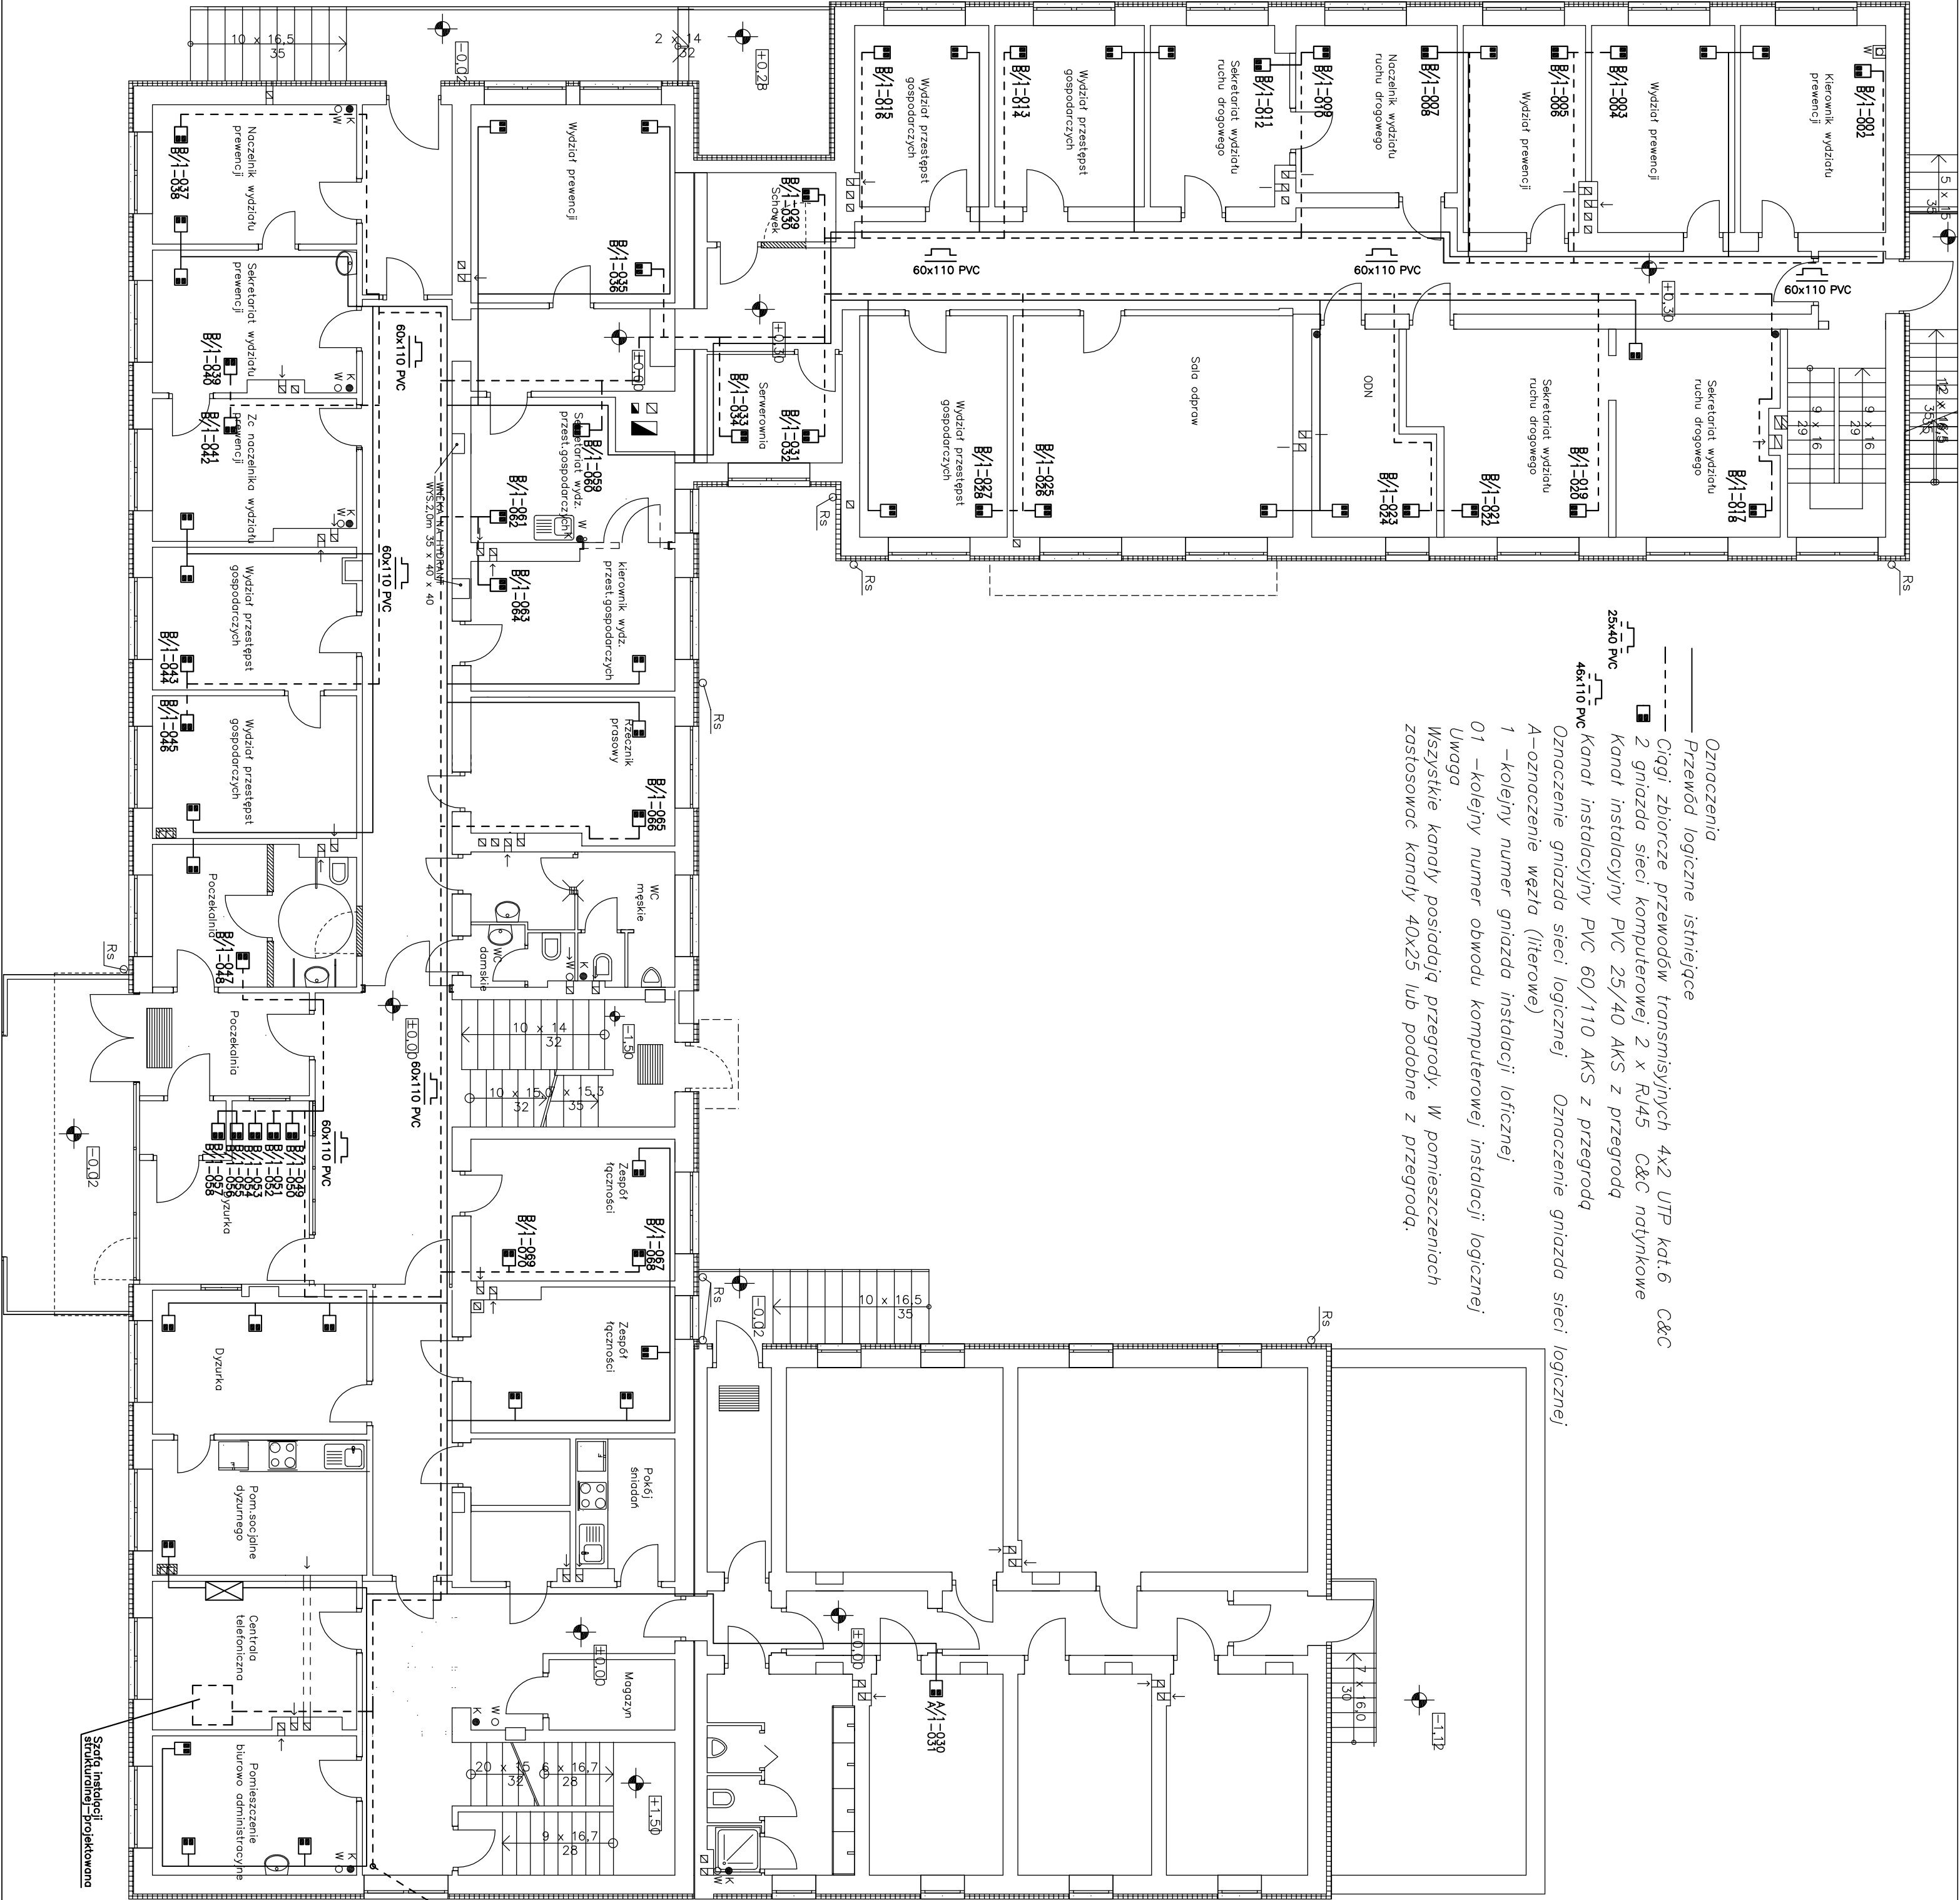

Nazwa obiektu	Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie			
Adres obiektu	Myszków ul. Kosciuszki 105			
Przedmiot rysunku	Instalacja dyktowana i strukturalna Plan instalacji strukturalnej parteru			
Opracował	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	83861/18/76
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SK/0478

Skala	1:100
Nr. rys.	12.9-1
Podpis	