


Rozdzielnia XL 160 6x24 drzwiczki płaskie—Legrand

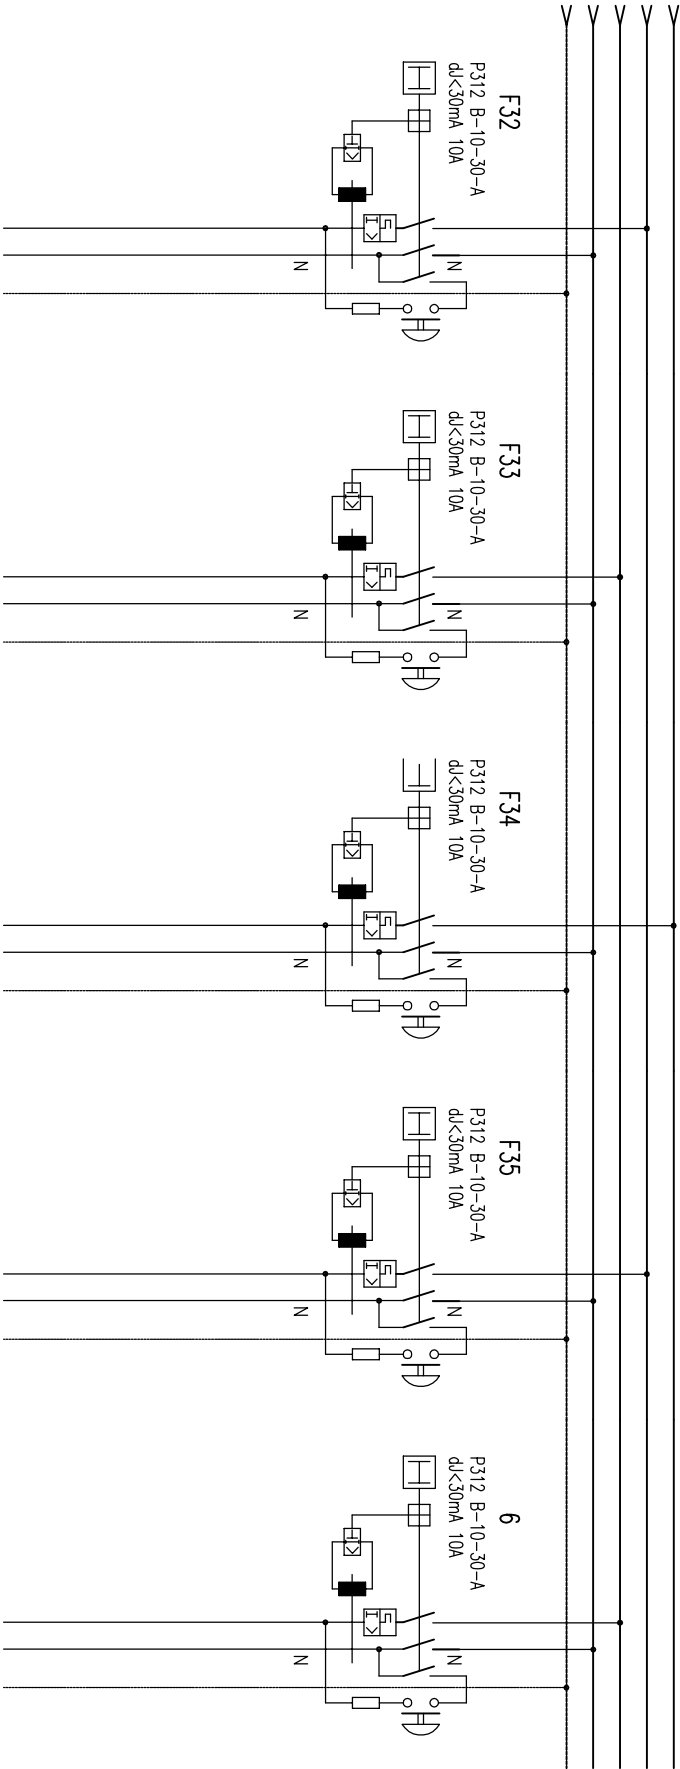

32	33	34	Rezerwa	Rezerwa
Zasilanie gniazd dydaktycznych	Zasilanie gniazd dydaktycznych	Zasilanie gniazd dydaktycznych	Zasilanie gniazd dydaktycznych	Zasilanie gniazd dydaktycznych
YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5		

Nazwa obiektu budowlanego		Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie			
Adres obiektu budowlanego		Myszków ul.Kosciuszki 105			
Przedmiot rysunku		Instalacja dydaktyczna i strukturalna Schemat rozdzielni TK2 ark.7/77		Skala	Nr rys. 12.9-7/77
		Imię	Nazwisko	Specjalność budowlanych	Data
Opracował					
Projektant		Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	04.2012
Sprawdzający		Krzysztof	Pocud	Instalacyjna elektryczna	04.2012