


Rozdzielnia XL 160 6x24 drzwiczki płaskie—Legrand

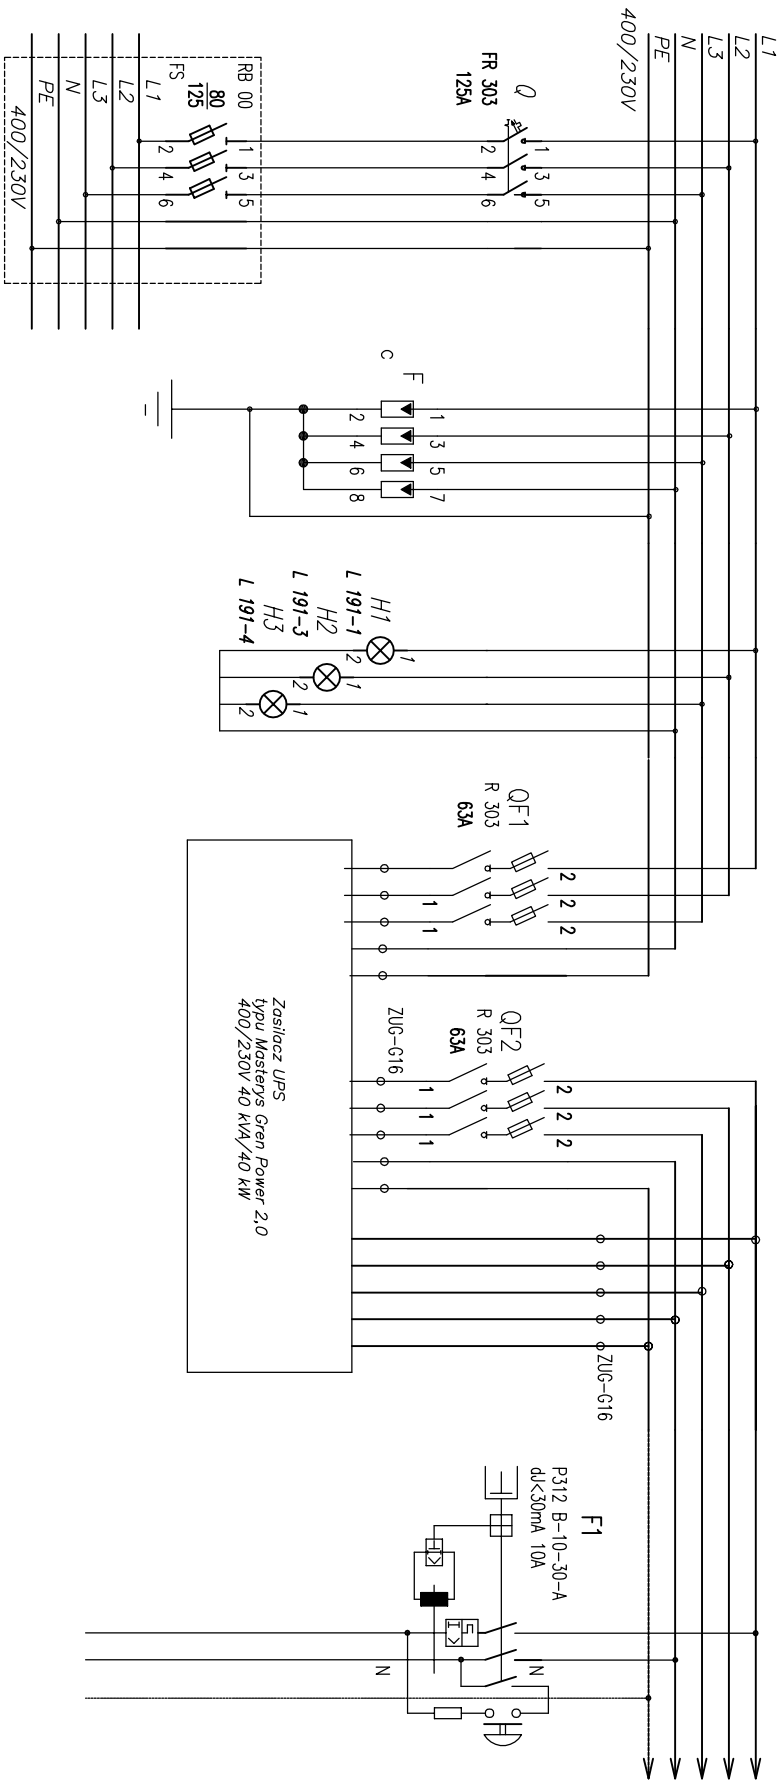

1					1
Zasilanie z rozdzielnii głównej RG	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja napięcia	Zasilanie podstawowe	Zasilanie obojętne	Zasilanie instalacji
YkY(zo)5x25			YLY(zo)5x16	YLY(zo)5x16	YLY(zo)5x16
40 kW			40 kW	40 kW	40 kW

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszakowie				
Adres obiektu budowlanego	Myszaków ul.Kosciuszki 105				
Przedmiot rysunku	Instalacja dydykowania i strukturalna Schemat rozdzielnii TK2 ark.1/77		Skala	Nr rys. 12.9-7/1	
	Imię	Nazwisko	Specjalność budowlanych	Data	Podpis
Opracował					
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	04.2012	
Sprawdzający	Krzysztof	Pocud	Instalacyjna elektryczna	04.2012	