


Rozdzielnia XL 160 6x24 drzwiczki płaskie—Legrand

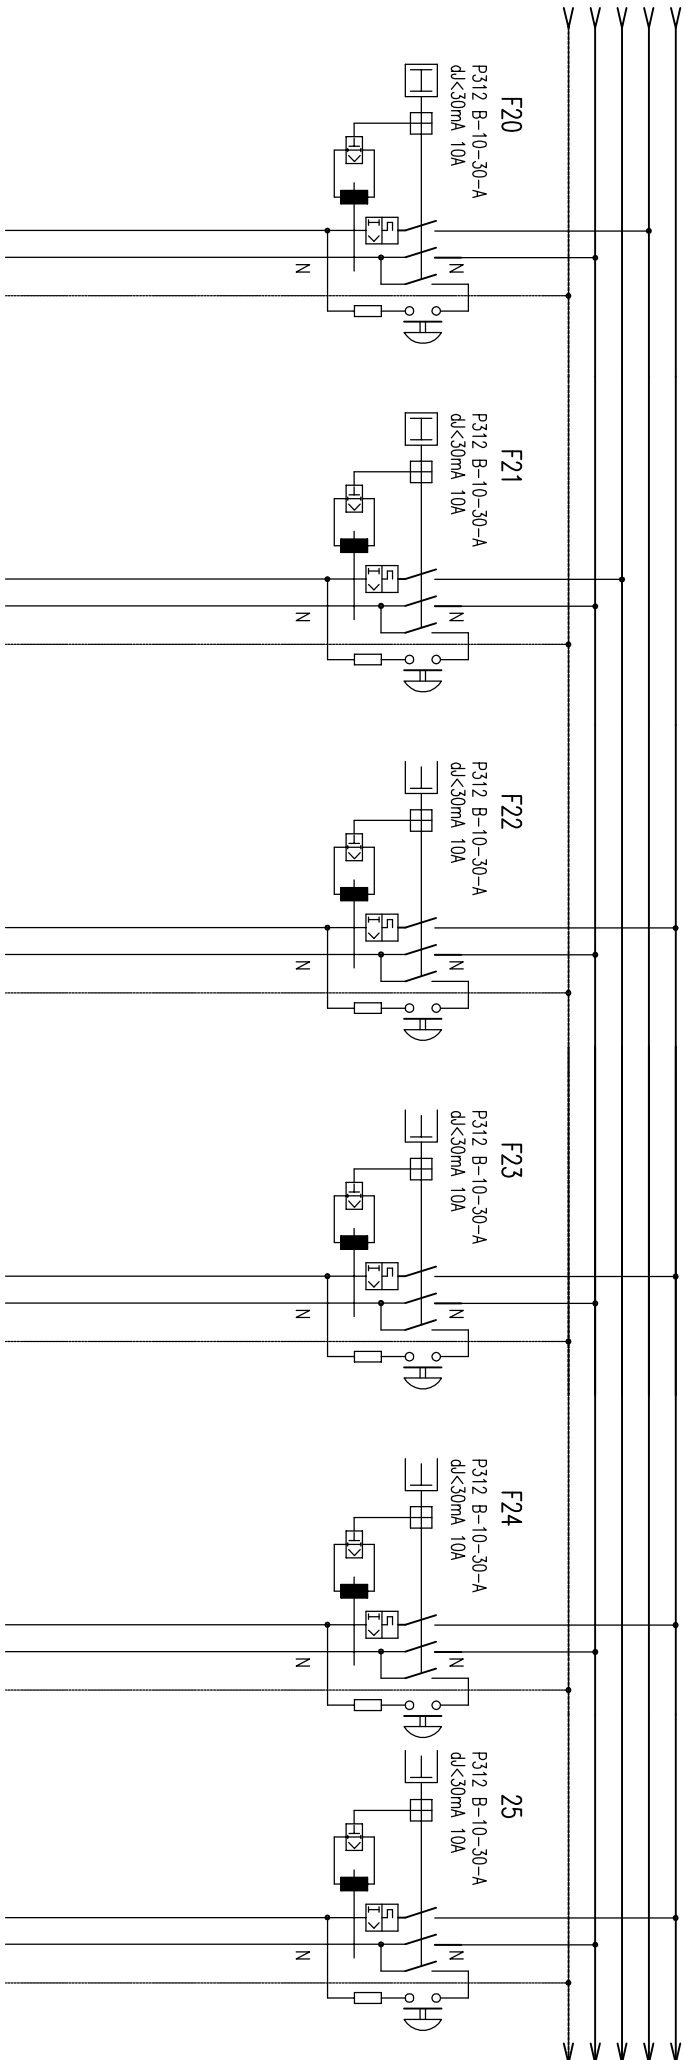

20	21	22	23	24	25
Zasilanie gniazd dydaktycznych	Zasilanie gniazd dydaktycznych	Zasilanie gniazd dydaktycznych	Zasilanie gniazd dydaktycznych	Zasilanie gniazd dydaktycznych	Zasilanie gniazd dydaktycznych
YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie				
Adres obiektu budowlanego	Myszków ul.Kosciuszki 105				
Przedmiot rysunku	Instalacja dydaktyczna i strukturalna Schemat rozdzielni TK2 ark.5/77			Skala	Nr rys. 12.9-7/5
	Imię	Nazwisko	Specjalność budowlanych	Data	
Opracował				Podpis	
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	83861/16/76	04.2012
Sprawdzający	Krzysztof	Pocud	Instalacyjna elektryczna	PM02/04	04.2012