


RW3x12

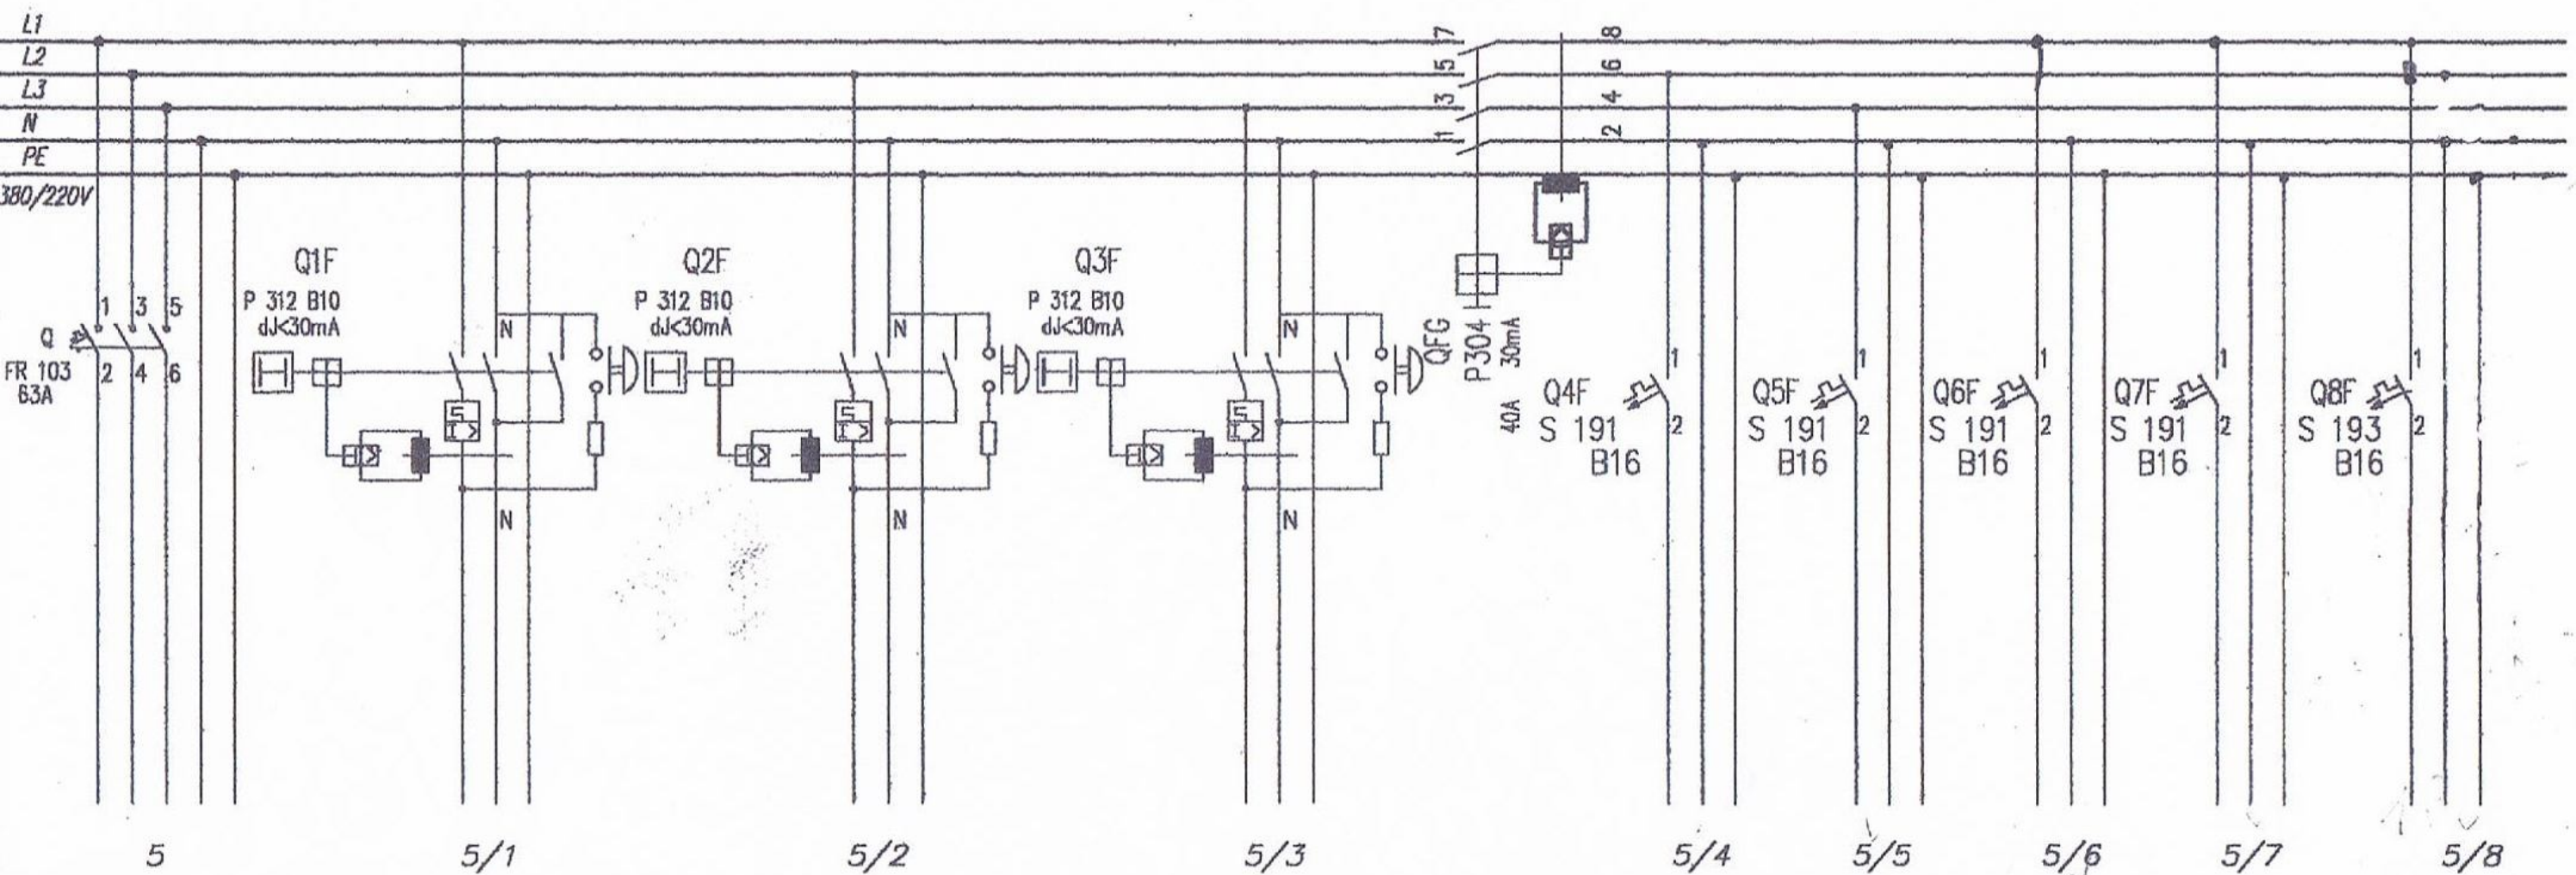

Zasilanie z rozd. głównej RG	Oświetlenie pomieszczenia socjalnego	Oświetlenie korytarza	Oświetlenie obwodów istniejących	Wł. różnicowo-prądowy	Gn. wtyk. istniejące	Gn. wtyk. istniejące	Gn. wtyk. wyd. ruchu drog.	Gn. wtyk. szatni	Gn. wtykowe bojlera 5kW
YDYp(zo)5x10	YDYp(zo)3x1,5	YDYp(zo)3x1,5	YDYp(zo)3x1,5		YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	3x2,5	YDYp(zo)3x2,5	YDYp(zo)5x2,5
	900W	500W	900W		1400W	1800W	1000W	1000W	1200W

Siec TT
Szybkie wyłączenie zwarc

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie					
Adres obiektu budowlanego	Myszków ul. Kosciuszki 105					
Przedmiot rysunku	Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych Schemat rozdzielnic T5				Skala	Nr.rys.
					%	12.8-15
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr. uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Opracował	Artur	Wieczorek			04.2012	
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III-83861/18/76	04.2012	
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOE/04	04.2012	