


Sec 11

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie					
Adres obiektu budowlanego	Myszków ul. Kosciuszki 105					
Przedmiot rysunku	Instalacja oświetleniowa i gniazd wtórkowych Schemat rozdzielnic T2 ark.1/2 % 12.8-12/1/Nr.rys.					
Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnień budowlanych	Data	Podpis	
Artur	Wieczorek			04.2012		
Projektant	Stonislav Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III-/83861/18/76	04.2012		
Sprawdzający	Krzysztof Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PMOE/04	04.2012		

Zasilanie z rozd. głównej RG	Oświetlenie pomiesz.	Oświetlenie warsztatu i magazynu	Oświetlenie pomieszczeń gospodarczych	Oświetlenie	Wylacznik
YDp(20)5x10	YDp(20)3x1,5	YDp(20)3x1,5	YDp(20)3x1,5	YDp(20)3x1,5	
650W	750W	400W	900W		

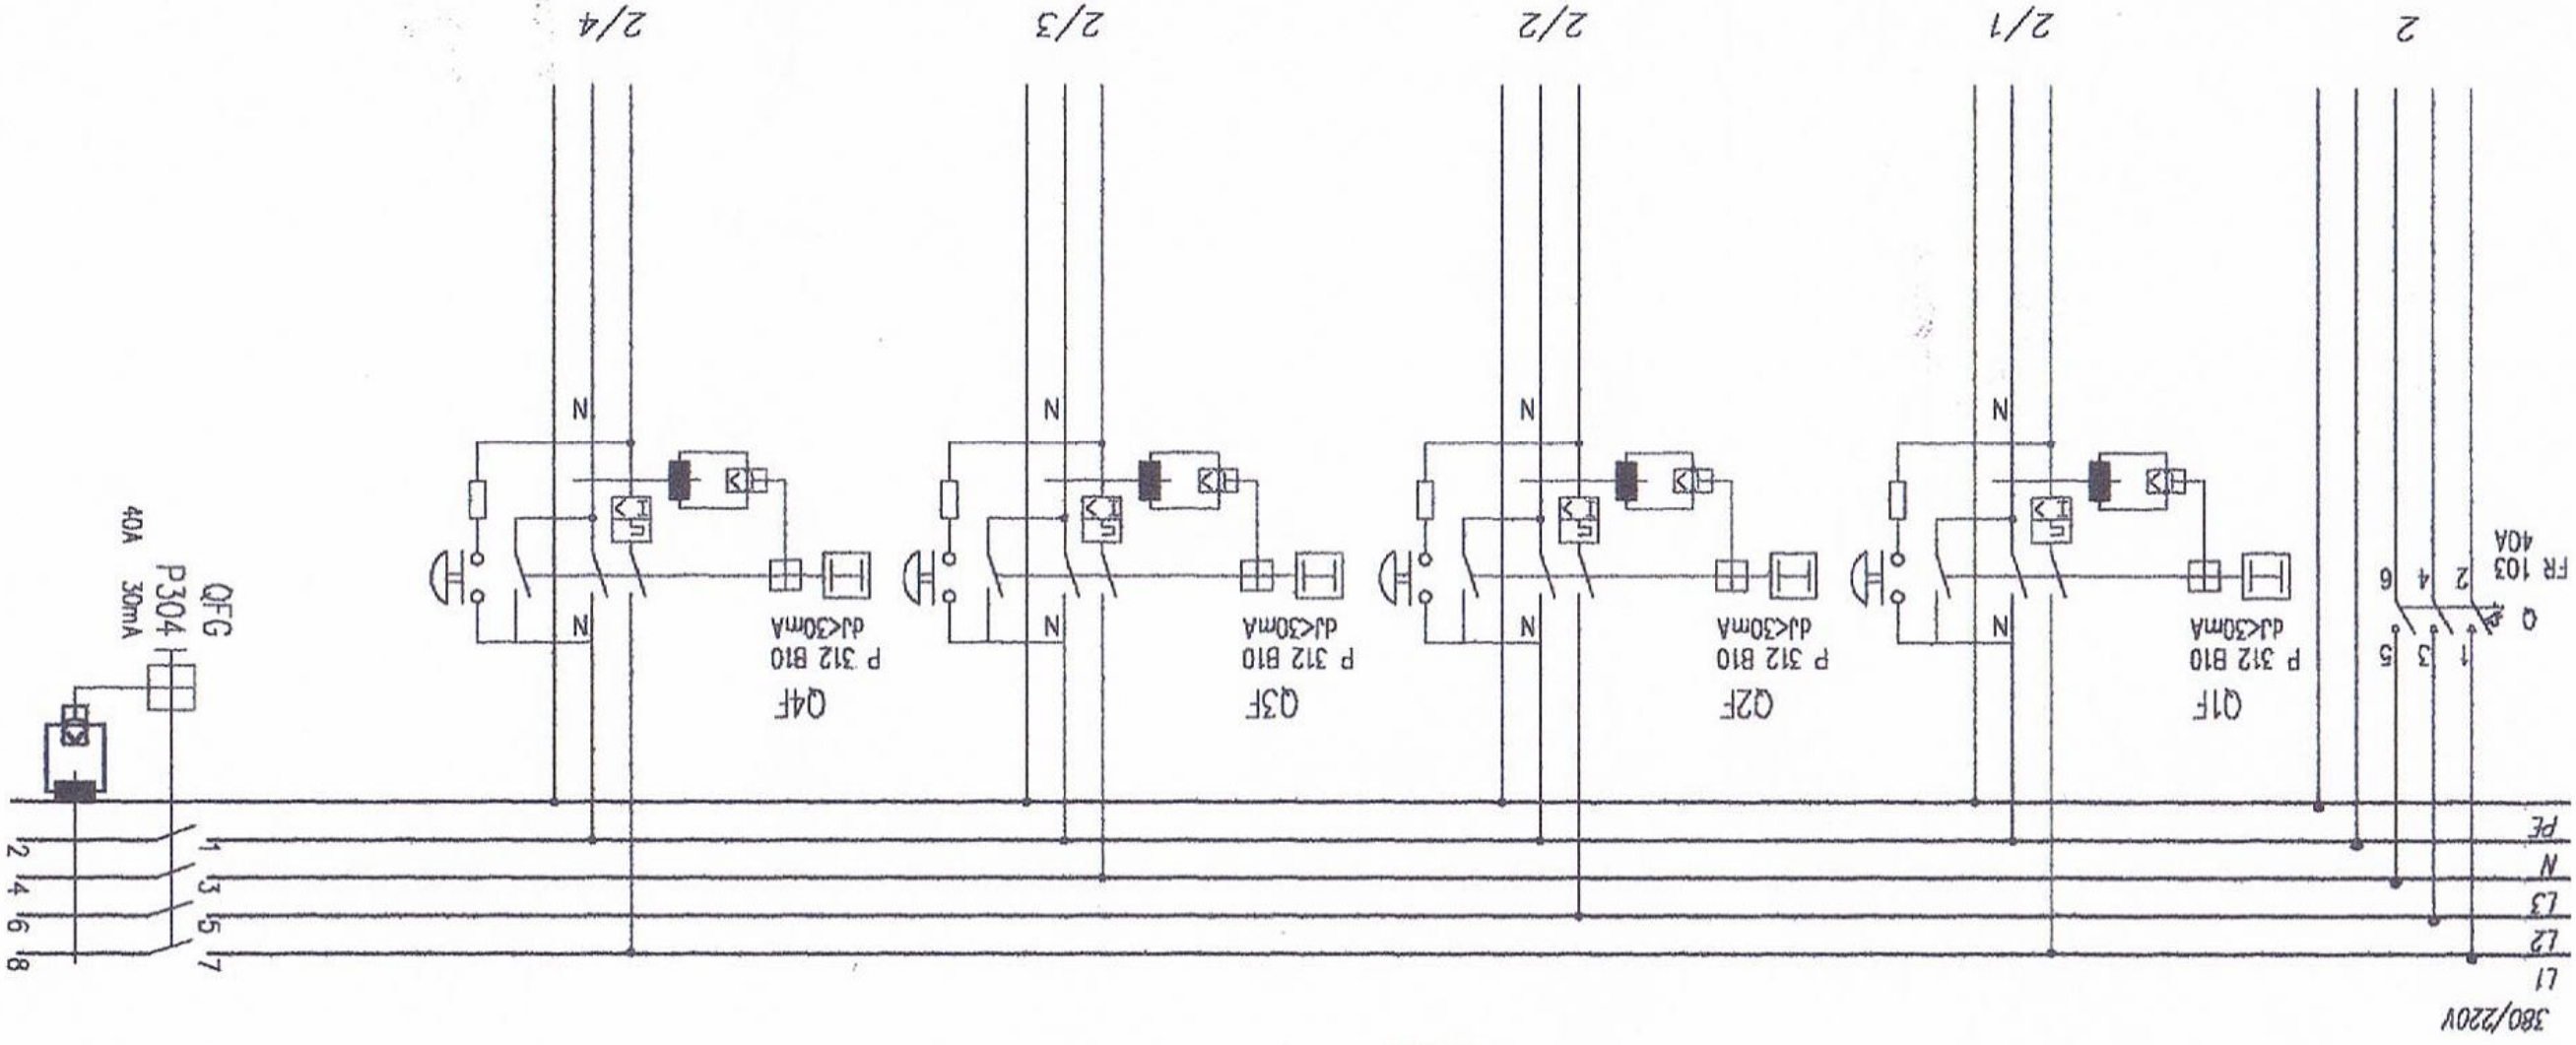

RW3x12-

c.d. wg. nys.nr. 1.28-12/2