


Schemat istniejącego węzła bezpośredniego

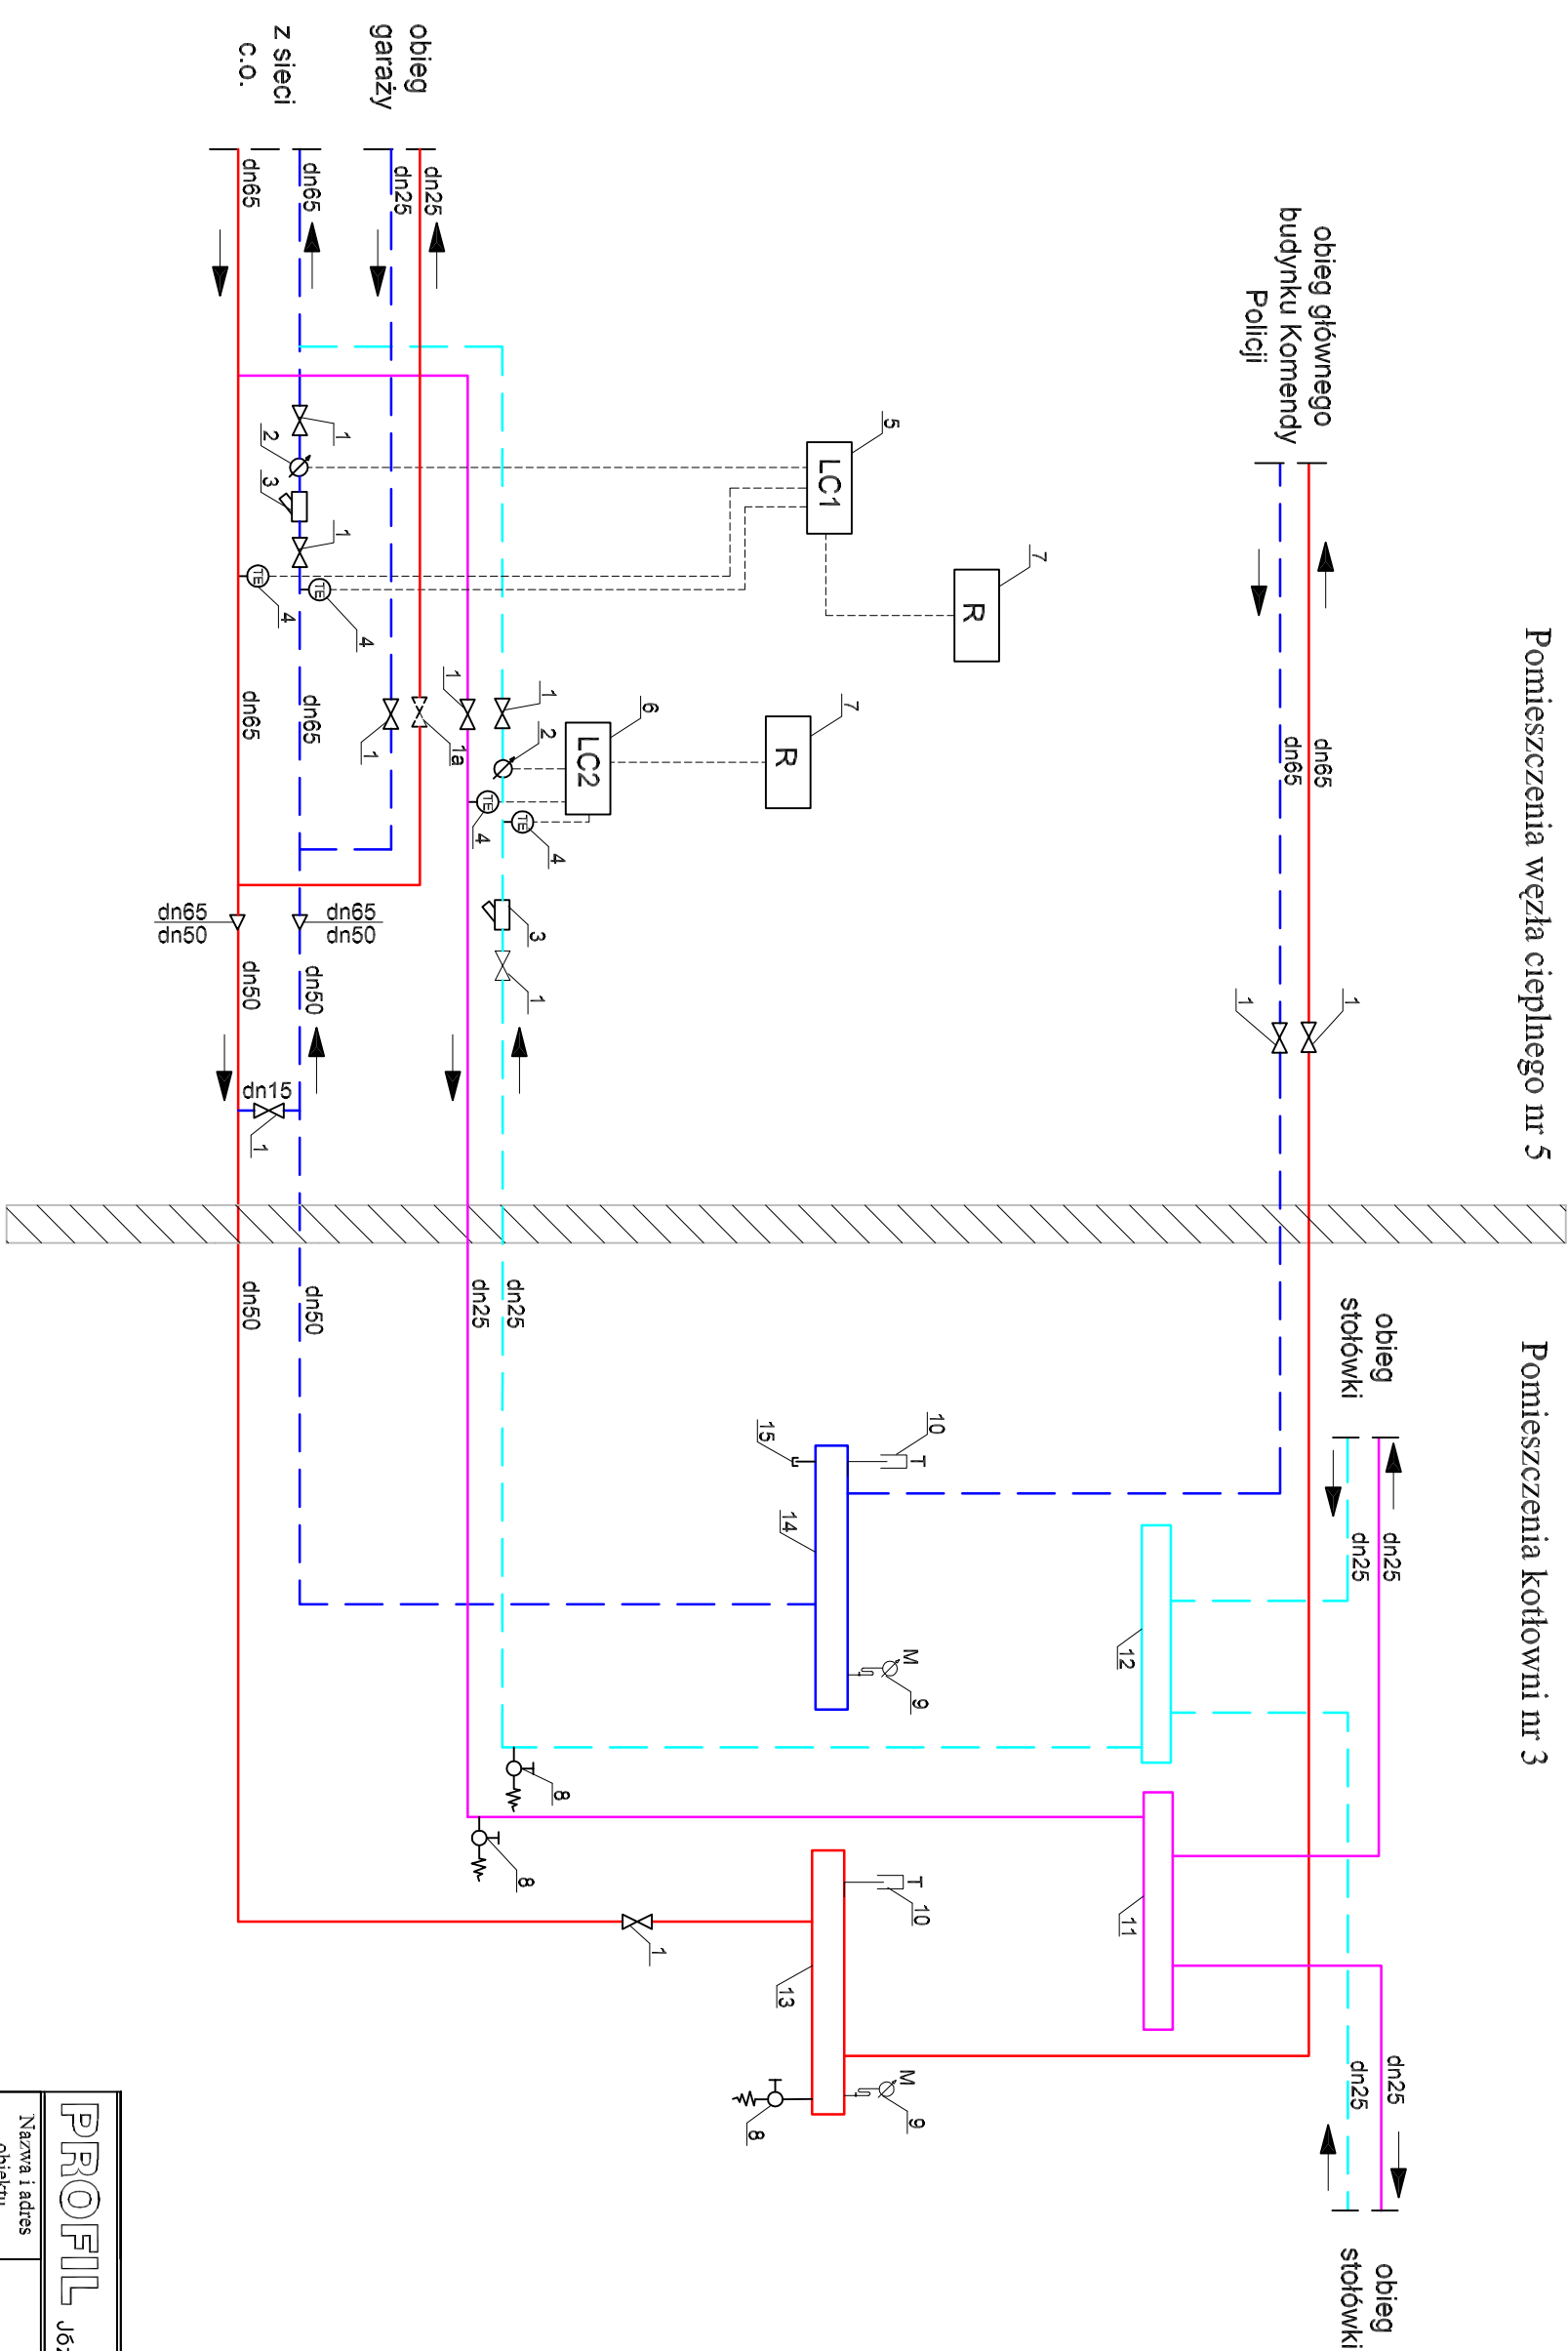

OZNACZENIA:

- 1. zawór odcinający
- 1a. zawór odcinający uszkodzony
- 2. przepływomierz
- 3. filtr
- 4. czujnik temperatury
- 5. licznik ciepła obiegu budynków Komendy Policji
- 6. licznik ciepła obiegu stołówek
- 7. radiowy przekaźnik sygnału
- 8. zawór spuszczeniowy
- 9. manometr
- 10. termometr
- 11. rozdzielacz zasilający obieg stołówek dn 65
- 12. rozdzielacz powrotny obiegu stołówek dn 65
- 13. rozdzielacz zasilający obieg budynków Komendy Policji dn 80
- 14. rozdzielacz powrotny obiegu budynków Komendy Policji dn 80
- 15. zaślepka

"PROFIL" P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWICZE				
Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33, pow. 38				
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Budynek Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku przy ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 6			
Nazwa opracowania	Koncepcja budowlana standardyzacji, termomodernizacji i remontu			
Przedmiot rysunku	Schemat węzła ciepłego - stan istniejący		Skala	Nr rys.
2.240/12	Linia	Nazwa i adres	1:100	4,6
Projektant	WITSLAW	Specjalność	Nr upr. budowlanych	Data
	JOZEFOWSKI	Instalacje sanitarne	46/75Kt	12.2012
Sprawdzający	MARCIN W	Instalacje sanitarne	UAN-VIII-7342345/94	12.2012
	OLEKSIK	Instalacje sanitarne	UAN-VIII/83861/45/86	