


KOMISARIAT POLICJI - KATOWICE
ul. POLICYJNA

RZUT PIWNICY **STAN PROJEKTOWANY**

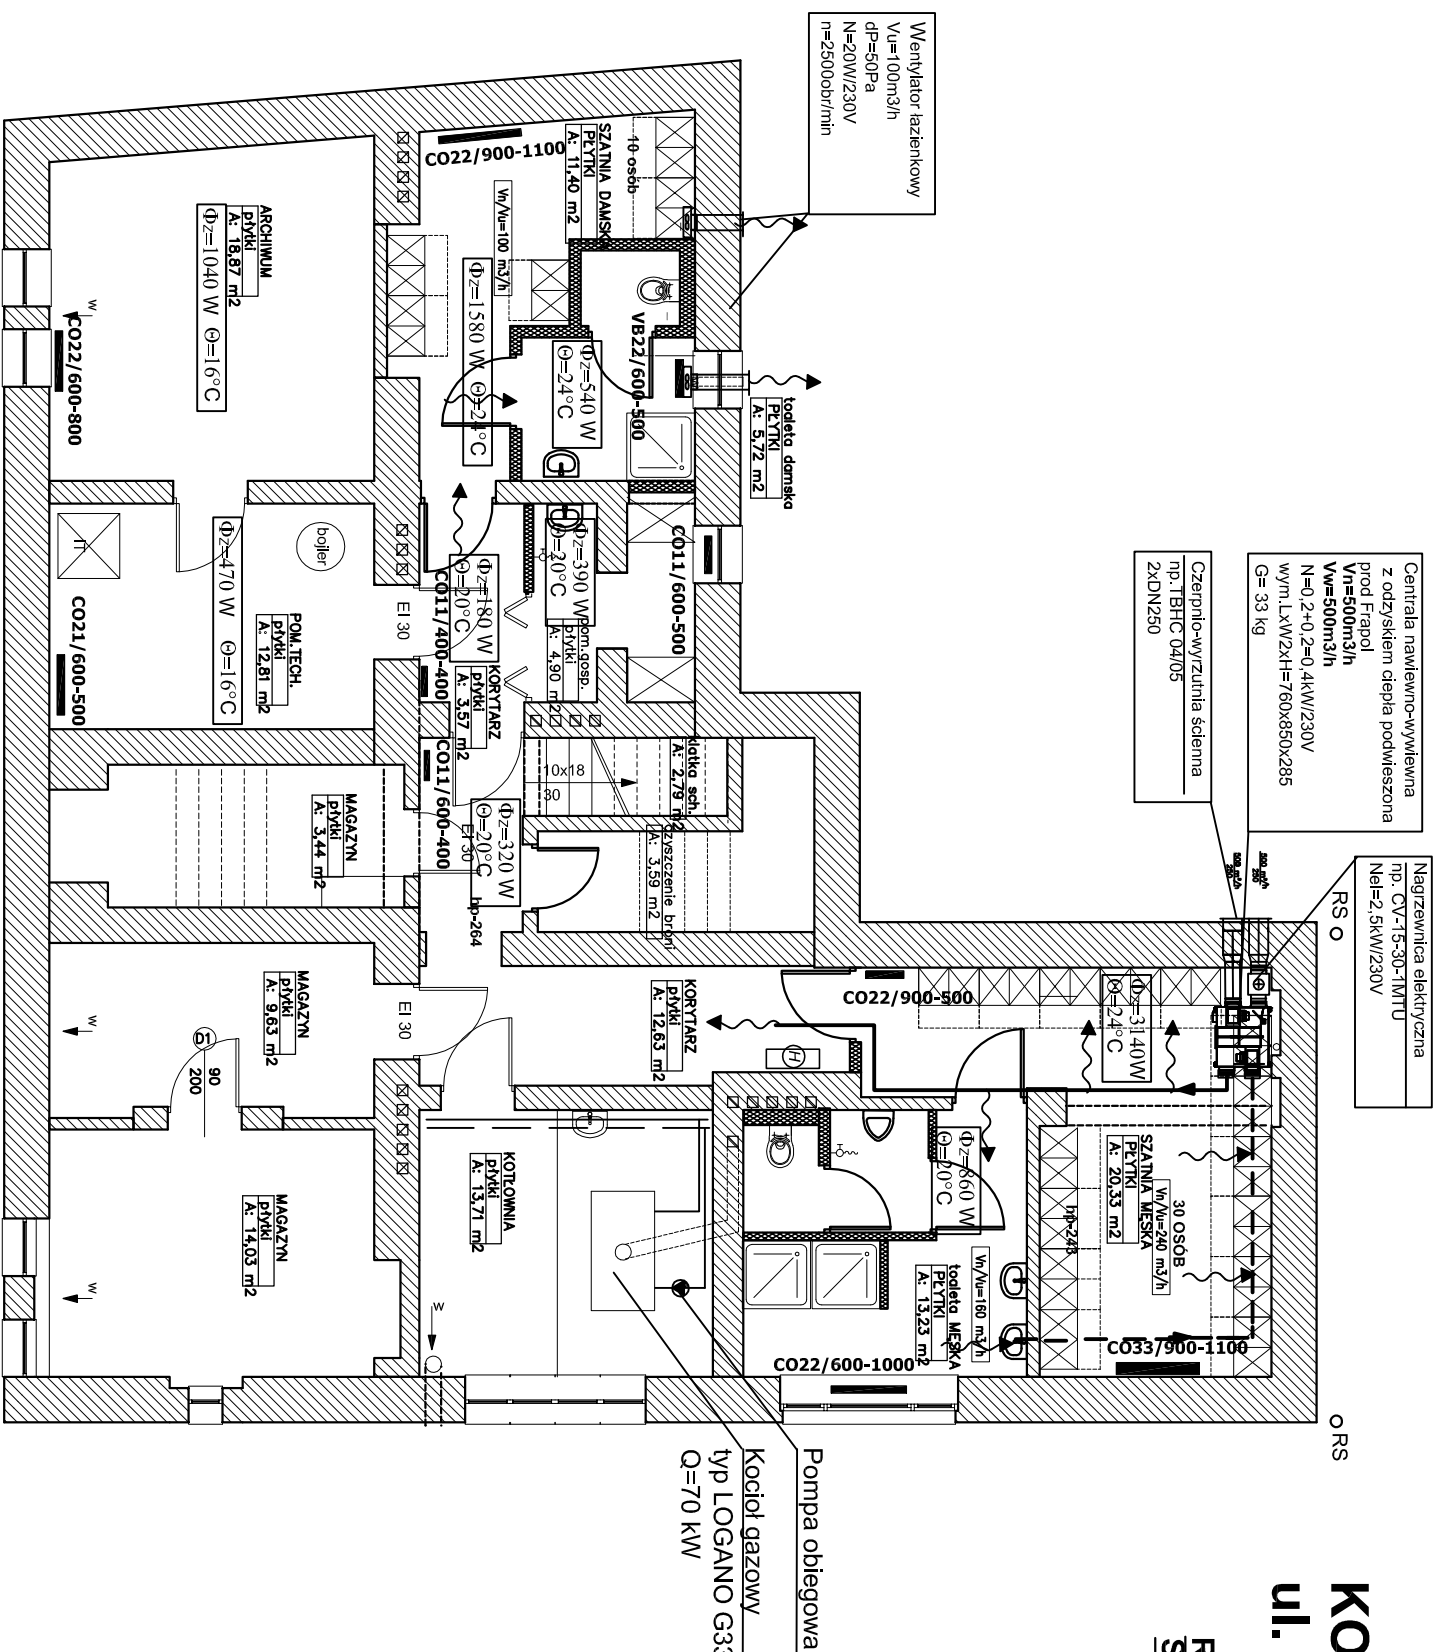

OZNACZENIA:

istniejący przewód wody zasilającej co t=90°C	—	—	—	—	—
istniejący przewód wody powrotnej t=70°C					
Θ=20°C					
Φ=180 W					
Obciążenie ciepłe					
Grzejnik stalowy płytowy typ C011 o wys. H=600 mm i dt. L=500 mm	CO11/600-500 ■				
Grzejnik stalowy płytowy typ CO22 o wys. H=600 mm i dt. L=500 mm	CO22/600-600 ■				
Grzejnik stalowy płytowy typ CO22 o wys. H=900 mm i dt. L=600 mm	CO22/900-600 ■				
Grzejnik galvanizowany typ VB o wys. H=600 mm	VB22/600-600 ■				

TEMAT PROJEKTU	Projekt Budowlany remontu Komisarzatu Policji IV w Katowicach przy ul. Policyjna 7			
INWESTOR	KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Łompy 19 40-038 Katowice			
PROJEKTANT	mgr inż. Haliana Tatała-Brożek	NR UPRAWNIENI	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Beata Stomek	116/92		
TYTUŁ RYSUNKU	Instalacja co went.klimat RZUT PIWNIC - stan projektowany		IS-1	
	SKALA 1:100	LIPIEC 2013	NR RYSUNKU	