


# KOMISARIAT POLICJI- KATOWICE

## POLICYJNA

### RZUT 1 PIĘTRO

#### STAN PROJEKTOWANY

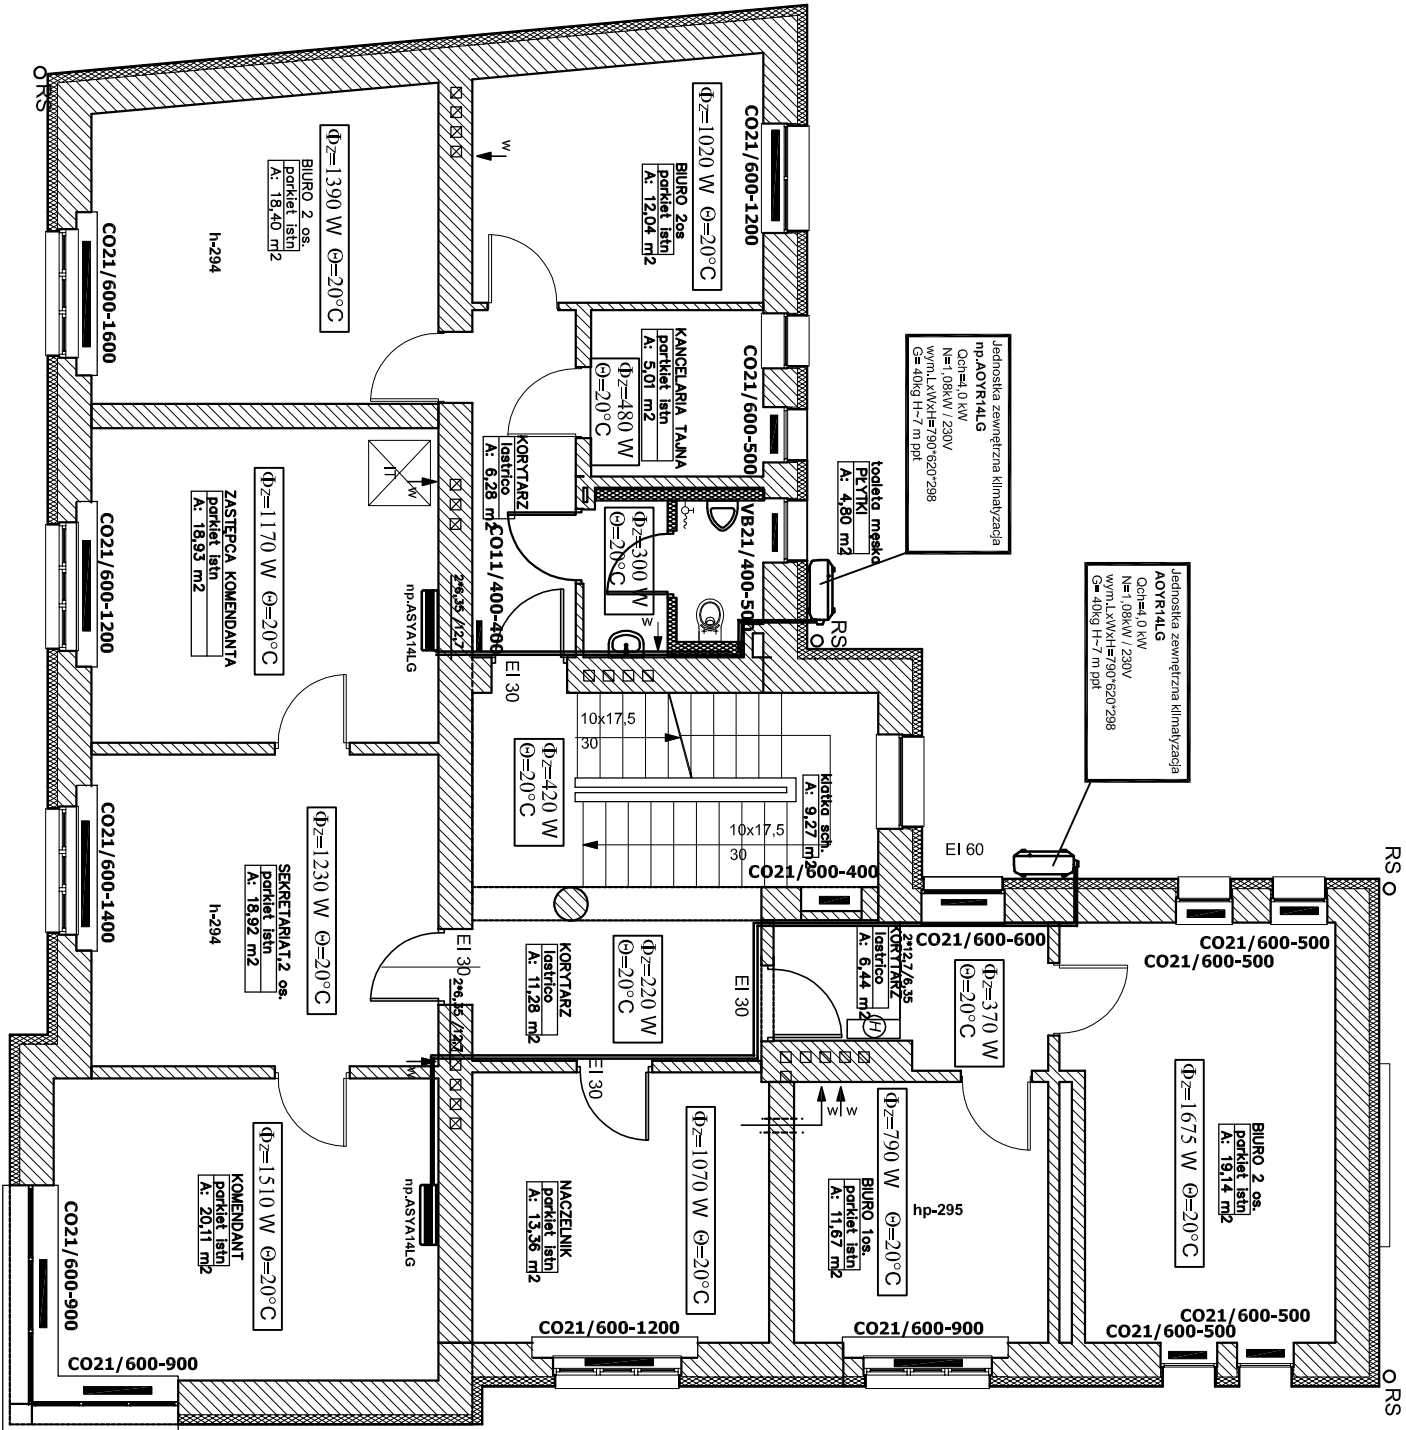

#### OZNACZENIA :

- $\Theta=20^{\circ}\text{C}$  Temperatura pomieszczenia
- $\Phi\geq 180\text{ W}$  Obciążenie cieplne
- CO11/600-500** Grzejnik stalowy płytowy typ CO11 o wys. H=600 mm i dł. L=500 mm
- CO22/600-600** Grzejnik stalowy płytowy typ CO22 o wys. H=600 mm i dł. L=600 mm
- CO22/900-600** Grzejnik stalowy płytowy typ CO22 o wys. H=900 mm i dł. L=600 mm
- VB22/600-600** Grzejnik galwanizowany typ VB o wys. H=600 mm

Przewody gaz/ciecz łączące jednostki klimatyzatora typ SpLIT

TEMAT PROJEKTU	Projekt Budowlany remontu Komisariatu Policji IV w Katowicach przy ul. Policyjna 7		
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Łompy 19 40-038 Katowice		
PROJEKTANT	mgr inż. Haliana Tatara-Brożek	NR UPRAWNIENI	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Beata Sromek	116/92	
TYTUŁ RYSUNKU	Instalacja co went.klima RZUT 1 PIĘTRA - stan projektowany		IS-3
	SKALA 1:100	LIPIEC 2013	NR RYSUNKU
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE "STRUKTON" arch. Jakub Dąbowski; ul. Ogrodowa 24, 40-758 Katowice			