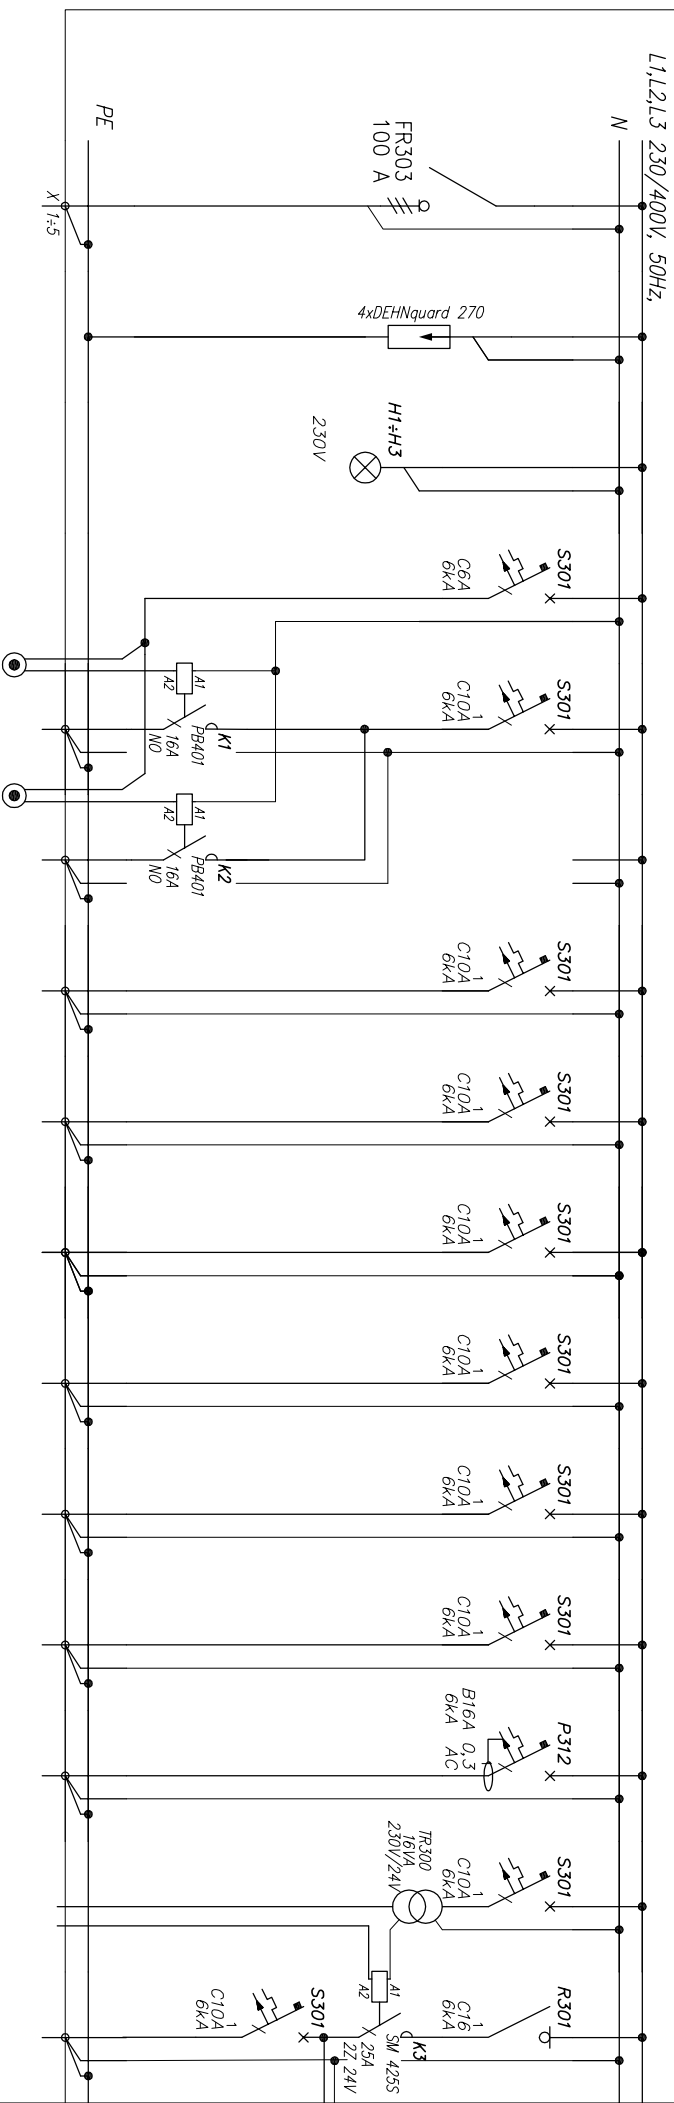



$TA/0.8$ 

Numer obwodu	P01	P02	P03	P04	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
Nazwa odbioru		Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Obwód zasilania sterowania	Oświetlenie pom.0,016 komunikacja	Oświetlenie pom.0,016 komunikacja	Oświetlenie pom.0,015	Oświetlenie pom.0,020, 0,021, 0,022, 0,023	Oświetlenie pom.0,024, 0,025, 0,026, 0,030, 0,023, 0,028	Oświetlenie pom.0,019, 0,018, 0,017	Rezerwa	Rezerwa	Gniazda ogólne pom.0,019	Do styku sterowniczego systemu SAP dbw. 24V	Zasilone centrali wentylacyjnych CNW21
Moc zainstalowana [kW]		-	-	0,1	0,14	0,14	0,896	0,728	0,952	0,412	-	-	0,2		0,45
Typ przewodu		-	-	YDY	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	YDY20	-	-	YDY20		YDY20
Przekrój [mm ²]		-	-	2x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	-	-	3x2,5		3x1,5

"Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

INWESTOR / INVEŠTOR		DOPUSZCZENIE	
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PRZY UL. LOMPY 19			
ADRES INWESTYCJI / ADDRESS			
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
AM		KOD	
ORREB		MIEJSCOWOŚĆ	ULICA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
 m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13			
ELEKTRYKA	IMIĘ I NAZWIŠKO / NAME	NR UPRAWNIEN	PODSZ / SIGNATURE
projektant	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP0052/POGE/I3	
opracował	mgr inż. Tomasz Knapik	MAP0052/POGE/I3	
opracował			
opracował			
sprawdzał			
WIELKOŚĆ PLANU		SKALA	
PAPER SIZE		SCALE	-
STADIUM		BRANŻA	ELEKTRYCZNA
PROJEKT WYKONAWCZY			
NR RYSUNKU	ARKISZ	DATA	
DRAWINGS NO.	SHEET	DATE	03.2014
TYTUŁ RYSUNKU			
TITLE OF DRAWING			