
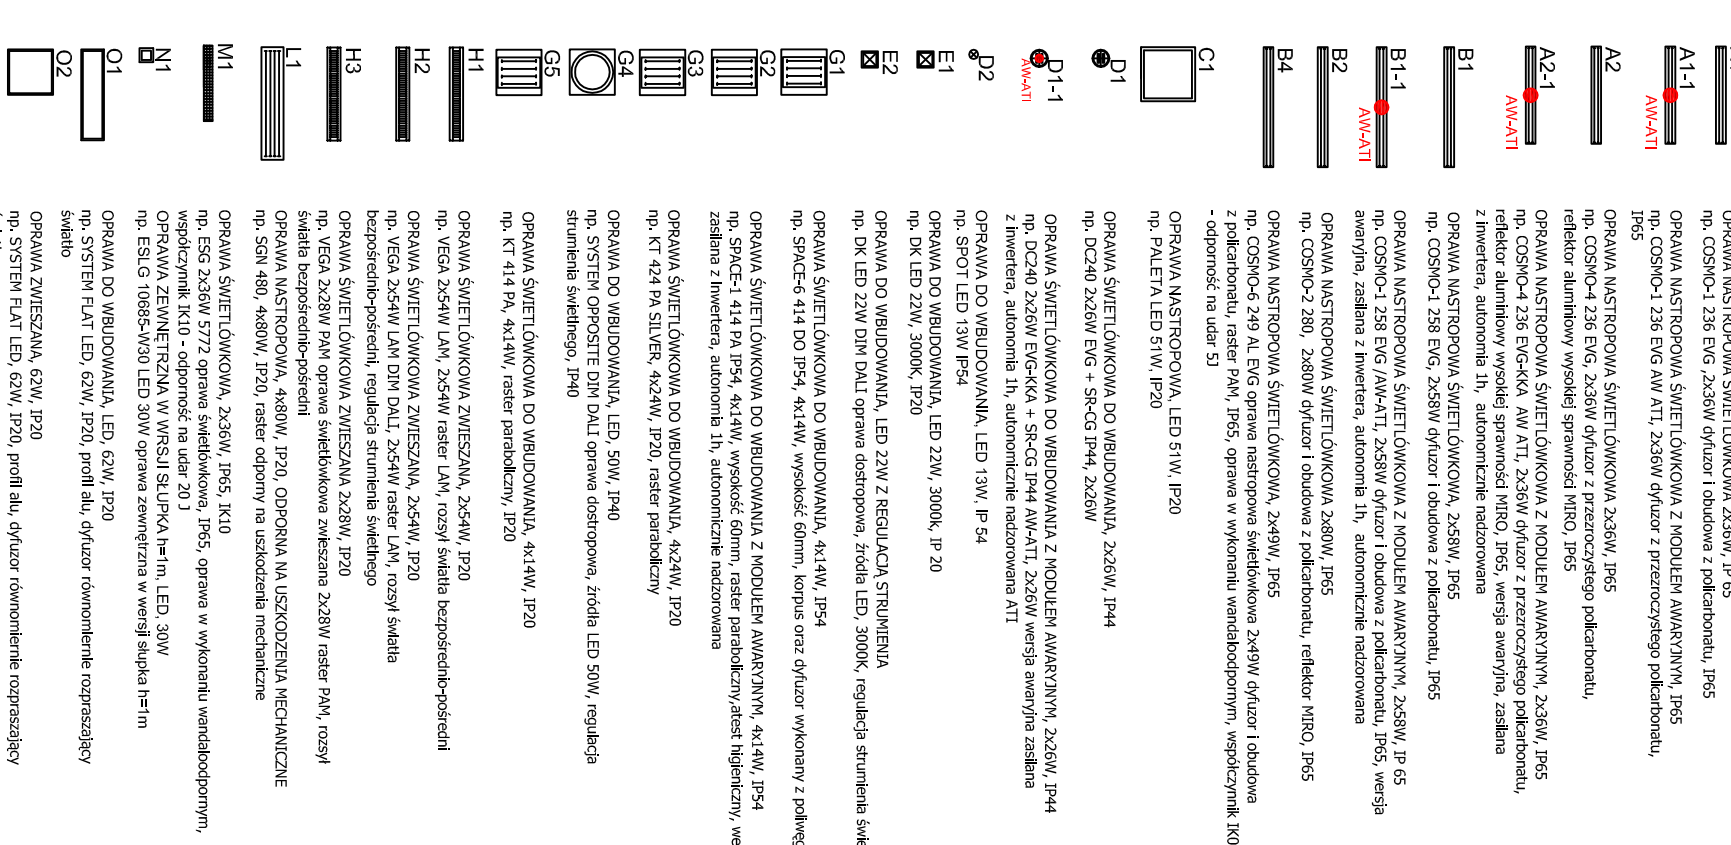


LEGENDA

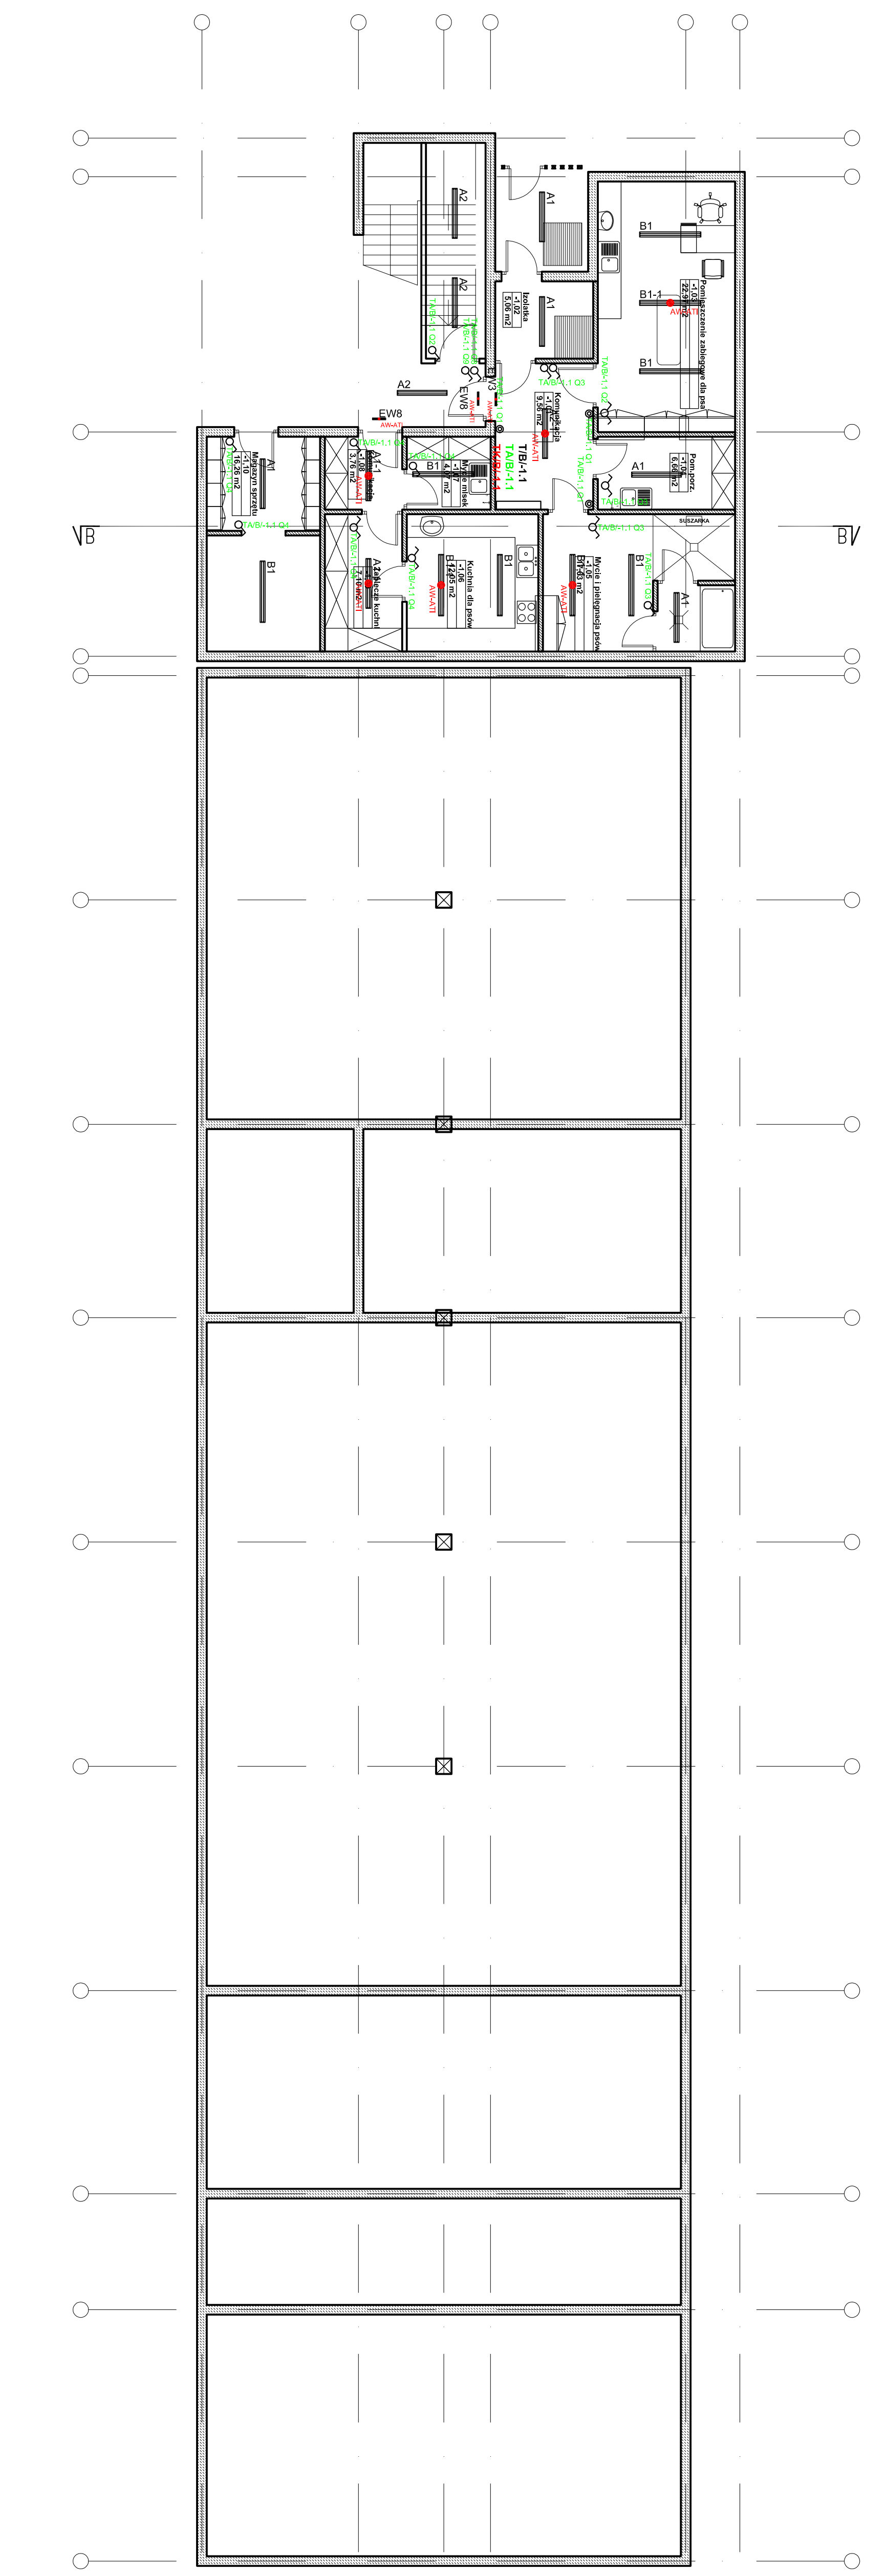

UWAGI

1. OBWODY OŚWIETLЕНИЯ WYKONAĆ PRZEWODEM YDYżo nx1,5mm² , 750V, p
2. W POMIESZCZENIACH WIGOTNYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT SZCZELNY: IP44

[illegible]

Układ sieci: TN-C-S
Ochrona od porażeń: SZYBKIE WYŁĄCZENIE