



Mocowanie

- Mocowanie z profilem (sztywne)
- Brak mocowania
- Mocowanie bez profilu (kieleń kompensacyjny)

UWAGA

Obliczenia wykonano dla współczynnika spływu 0.8

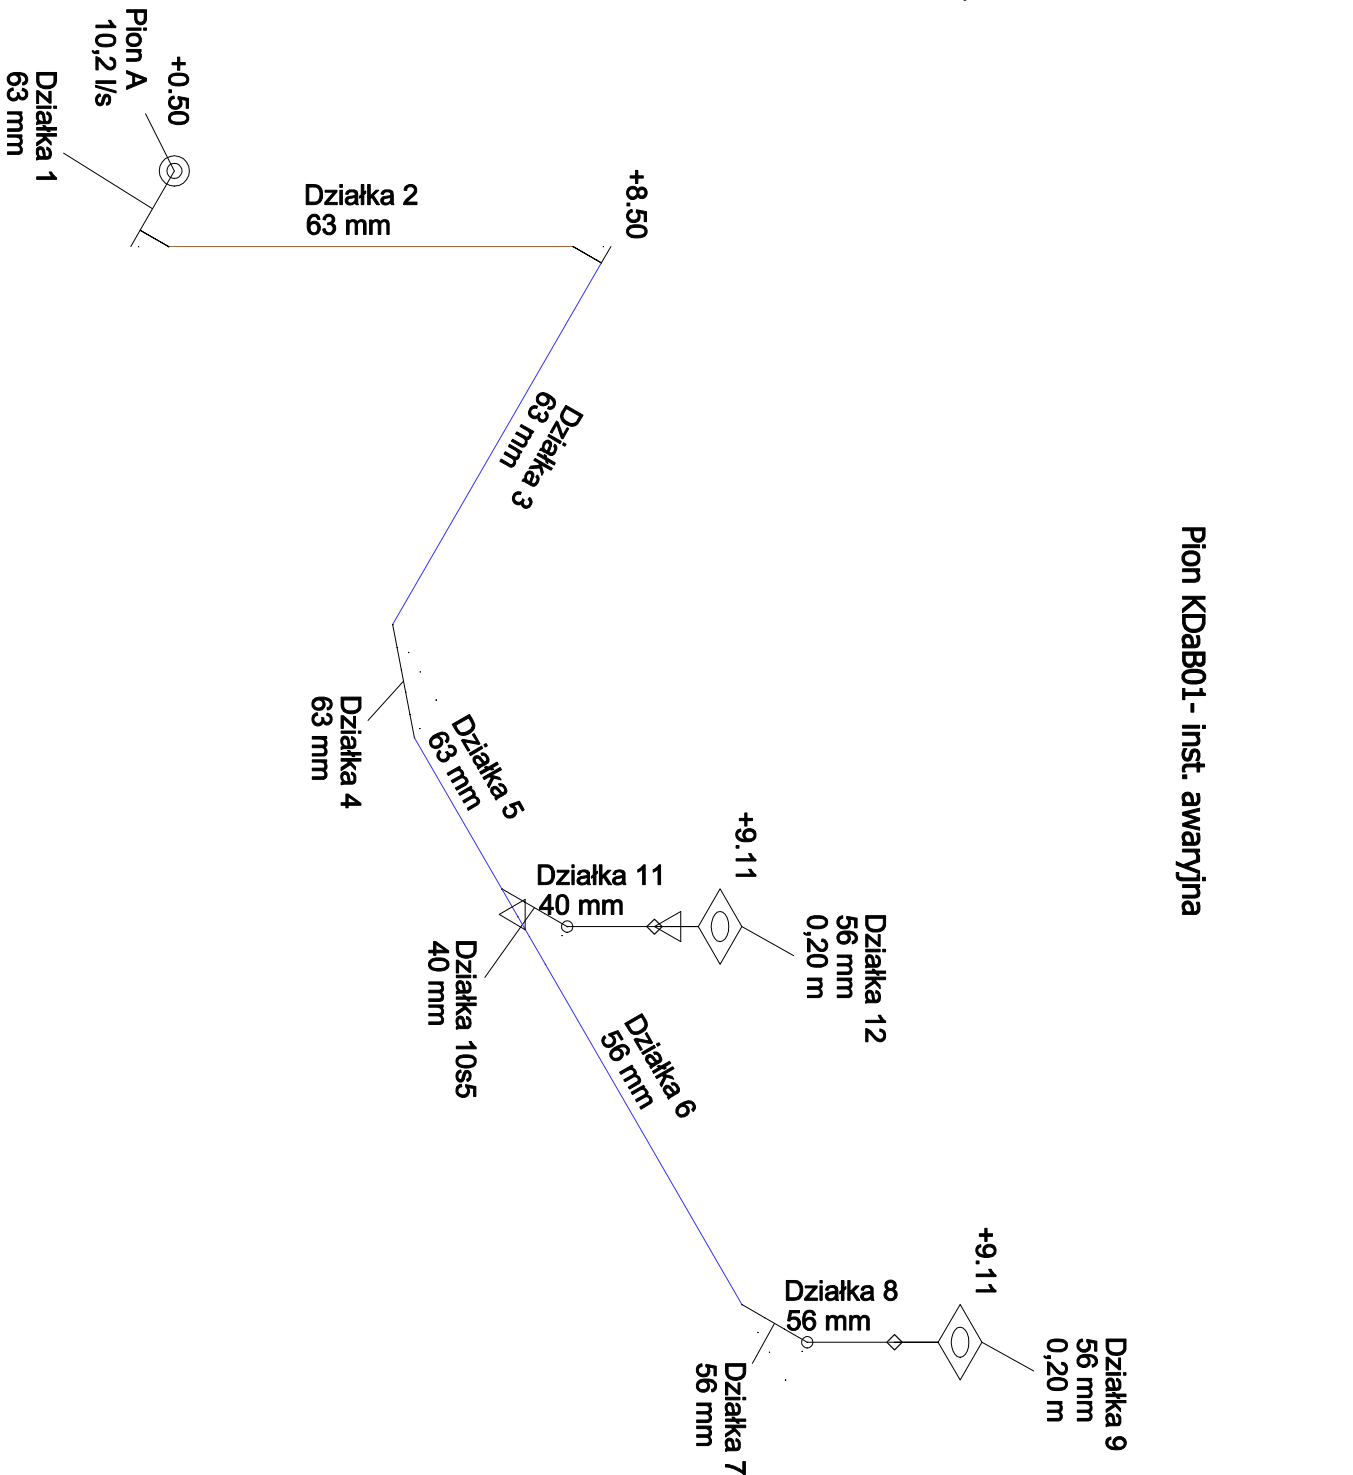

 grupa budowlana				m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul.Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13			
Projektował	mgr inż. Piotr Pleśń		Podpis		SLK/4350/PWOS/12 w specjalności Instalacyjnej	04.2014	Stadium: PW
Opracował	mgr inż. Izabela Szczypa		Podpis			04.2014	Skala: -
Sprawił	mgr inż. Adam Głowacz		Podpis		MAP/0077/PWOS/03 w specjalności Instalacyjnej	04.2014	
Nazwa rysunku: BUDYNEK B SCHEMAT 1 Instalacja kanalizacji deszczowej podciśnieniowej							
Branża: INSTALACYJNA							
Nr rys.: WK/27							