

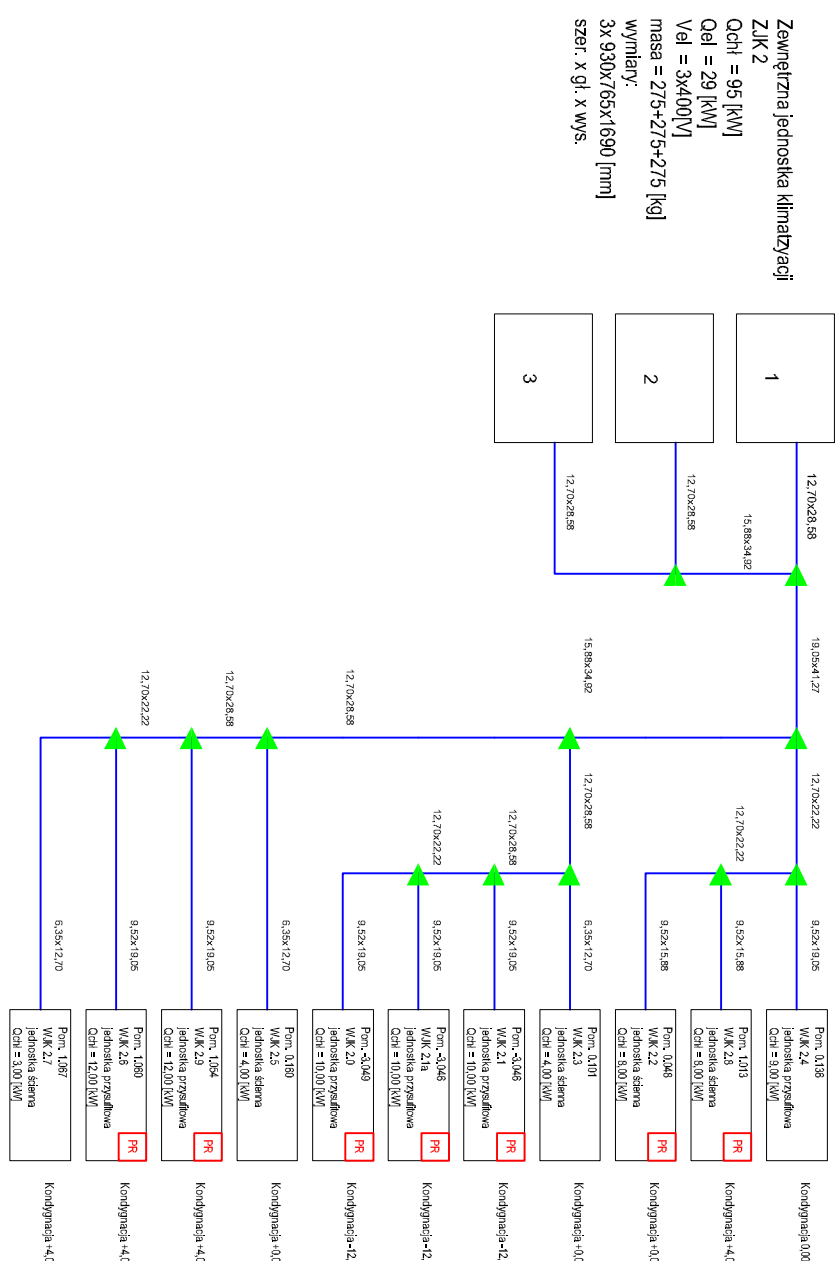


SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI FREONOWEJ


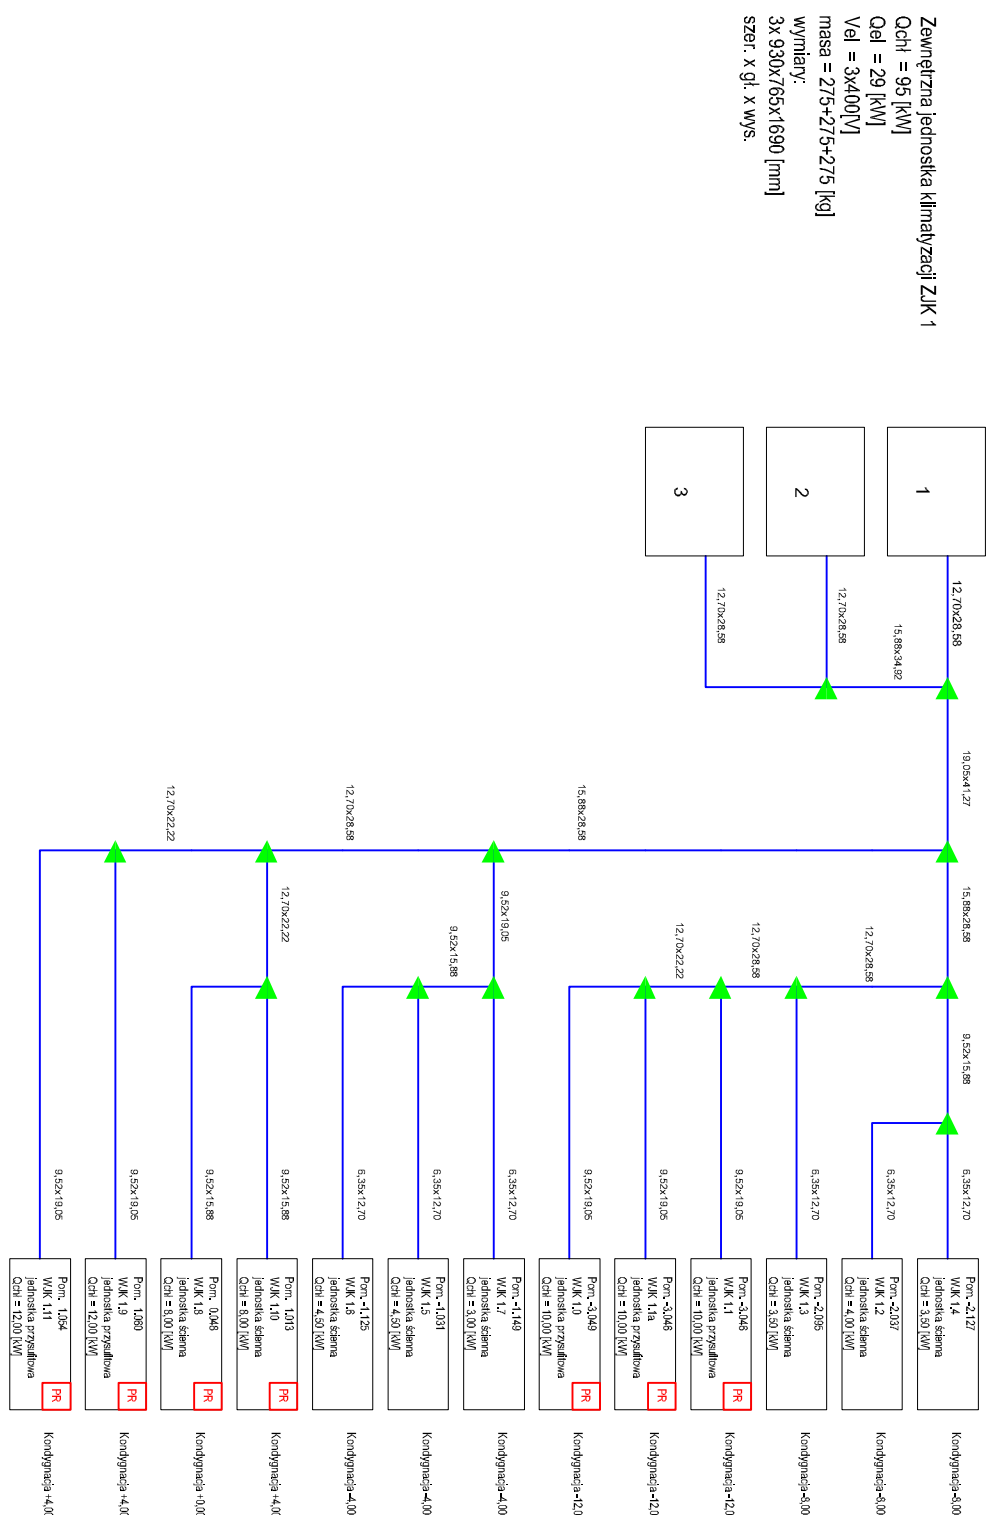



LEGENDA



Ze względu na duże zyski ciepła dla pomieszczenia -3,04 przewiduje się pracę redundantną po dwie jednostki wewnętrzne pracujące jednocześnie.

SCHEMAT TECHNOLOGII WODY LODOWEJ

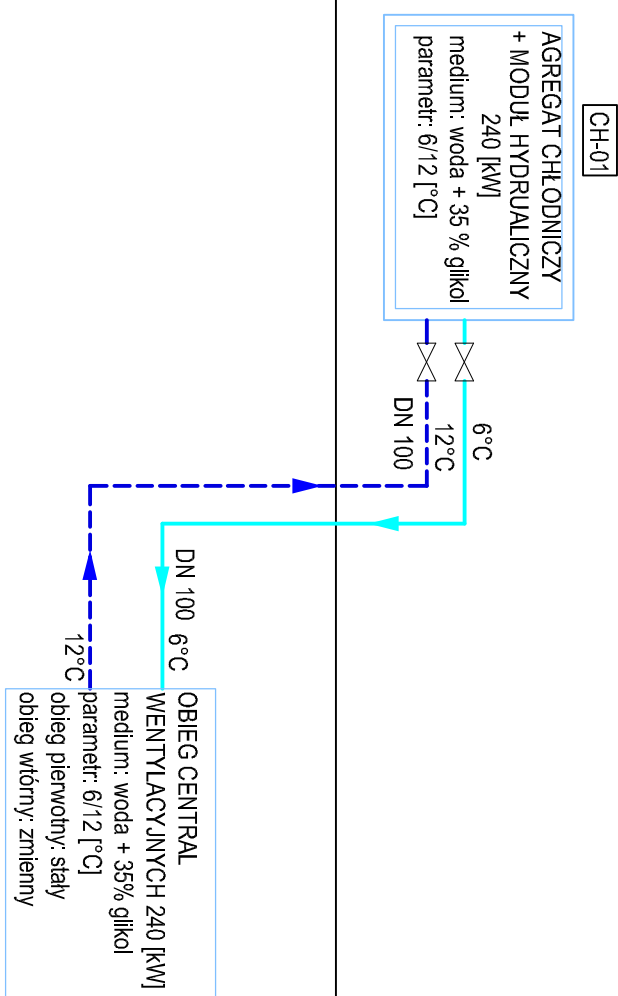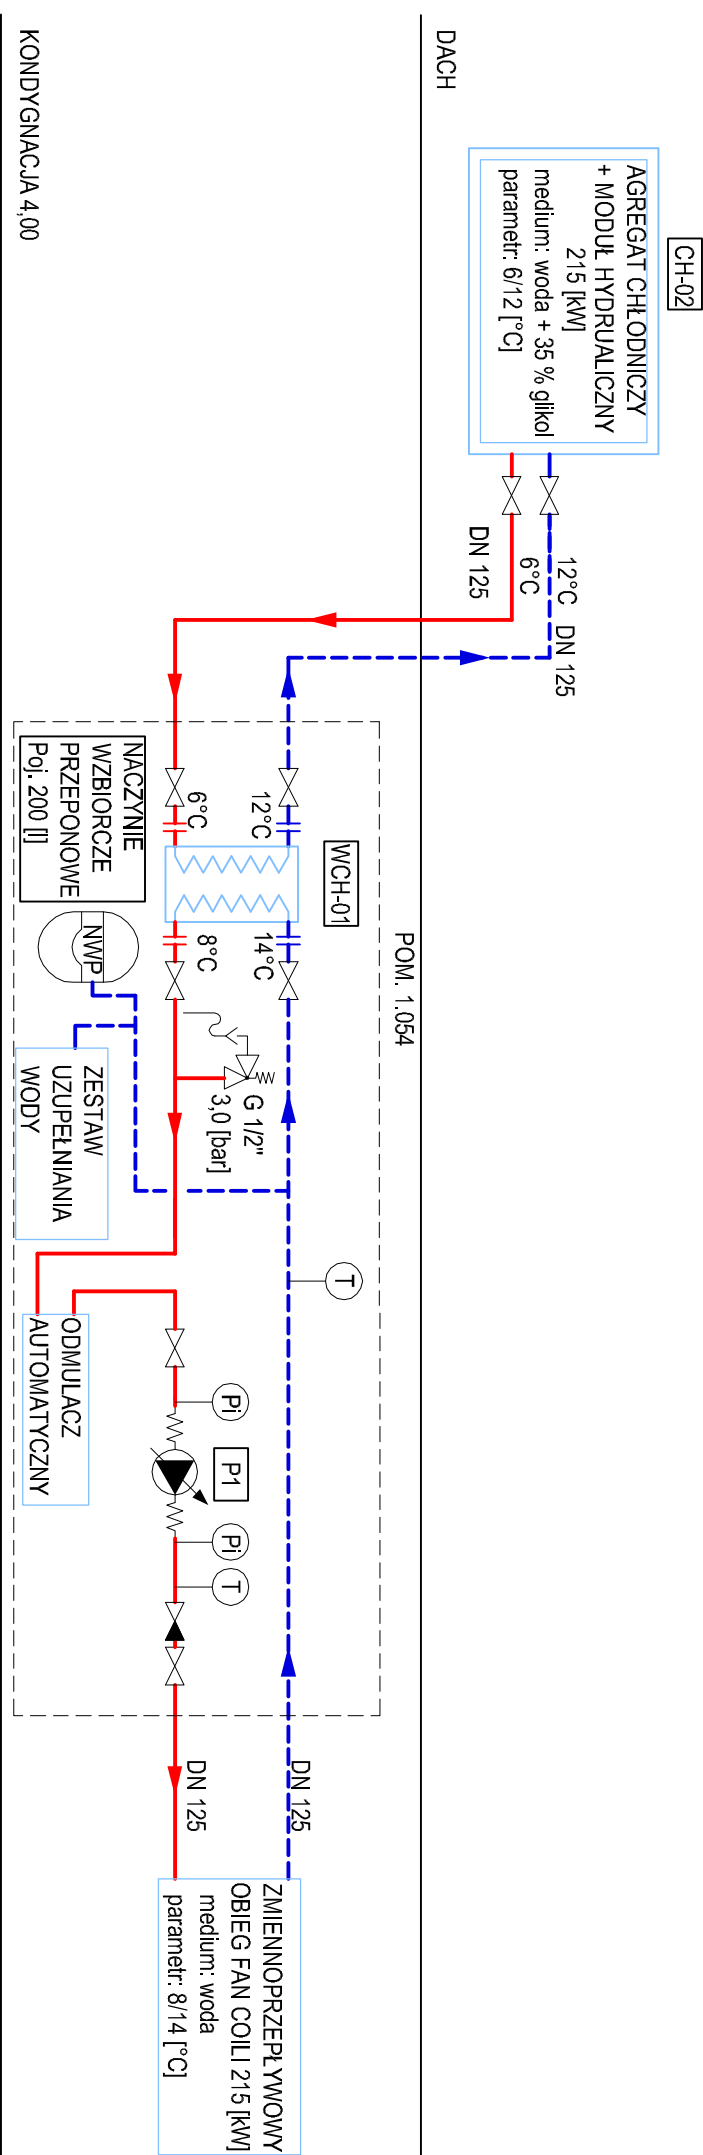

 Grupa Budowlana				meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.p.k., 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13			
Projektował			mgr inż. Piotr Peń	SLK/4330/PW05/12 w specjalizacji Instalacyjnej	04.2014		Stratim: PW
Opracował			inż. Tomasz Pawłowski		04.2014		
Sprawdził	Nazwisko		Nr uprawnień		Data		04.2014
	mgr inż. Adam Glowacz		MNP/0077/PW05/03 w specjalizacji Instalacyjnej				
Nazwa rysunku:				SCHEMATY			
Instalacja wody lodowej i klimatyzacji freonowej							
Branża:				Instalacyjna			
Nr rys.:				WU/8			