


UKŁAD WENTYLACJI UW 5B I UW 6B

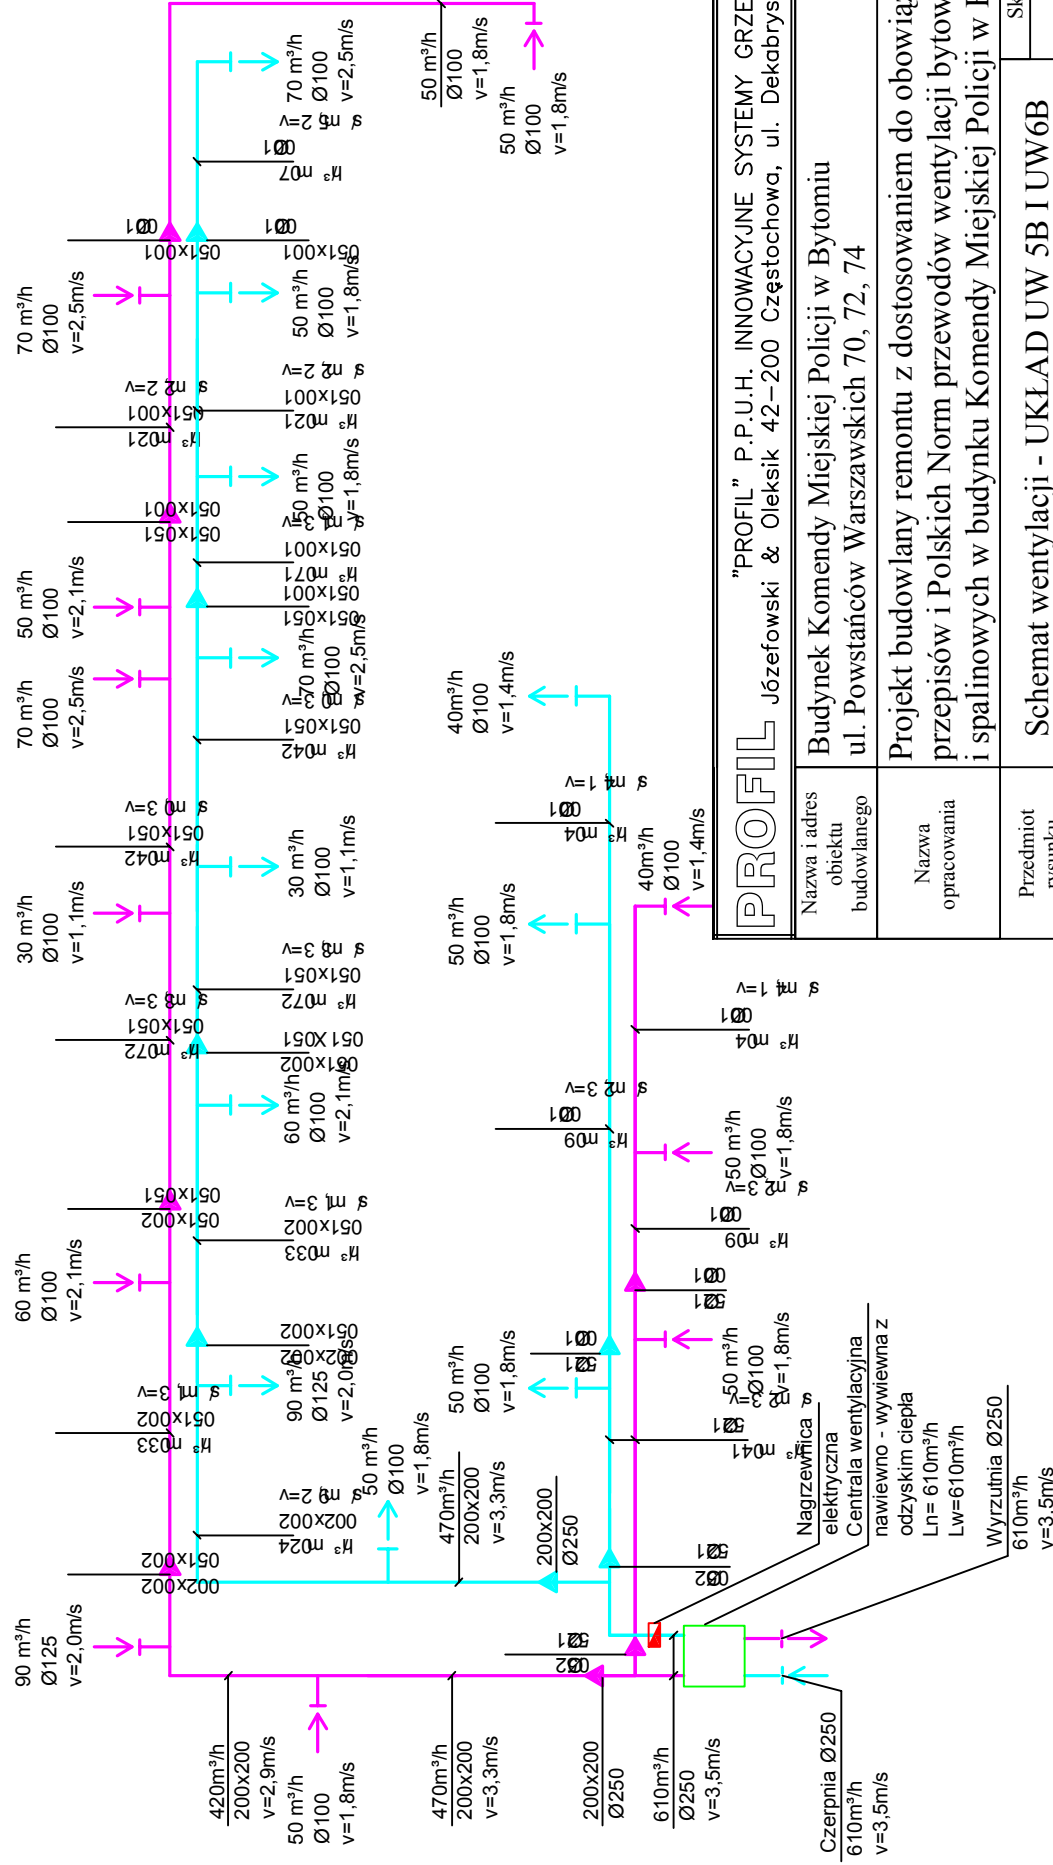

<p>"PROFIL" P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWOCZE Budynnek Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu ul. Powstańców Warszawskich 70, 72, 74</p>				<p>Schemat wentylacji - UKŁAD UW 5B I UW6B</p>		Nr rys.	26
<p>Nazwa i adres obiektu budowlanego</p>		<p>Nazwisko</p>		<p>Specjalność</p>		<p>Skala</p>	
<p>Budynek Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu</p>		<p>JUNG</p>		<p>instalacje sanitarne</p>		<p>-</p>	
<p>Projekt budowlany remontu z dostosowaniem do obowiązujących przepisów i Polskich Norm przewodów wentylacji bytowej i spalinyowych w budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu</p>		<p>JÓZEFOWSKI</p>		<p>instalacje sanitarne</p>		<p>12.2013</p>	
<p>Przedmiot rysunku</p>		<p>MIROSLAW</p>		<p>instalacje sanitarne</p>		<p>12.2013</p>	
<p>2372/13</p>		<p>Imię</p>		<p>Nr upr. budowlanych</p>		<p>Data</p>	
<p>Opracowała</p>		<p>JUDYTA</p>		<p>-</p>		<p>12.2013</p>	
<p>Projektant</p>		<p>WIESŁAW</p>		<p>46/75/Kt</p>		<p>12.2013</p>	
<p>Sprawdzający</p>		<p>OLEKSIK</p>		<p>UAN.VIII/ 83861/43/86</p>		<p>12.2013</p>	