
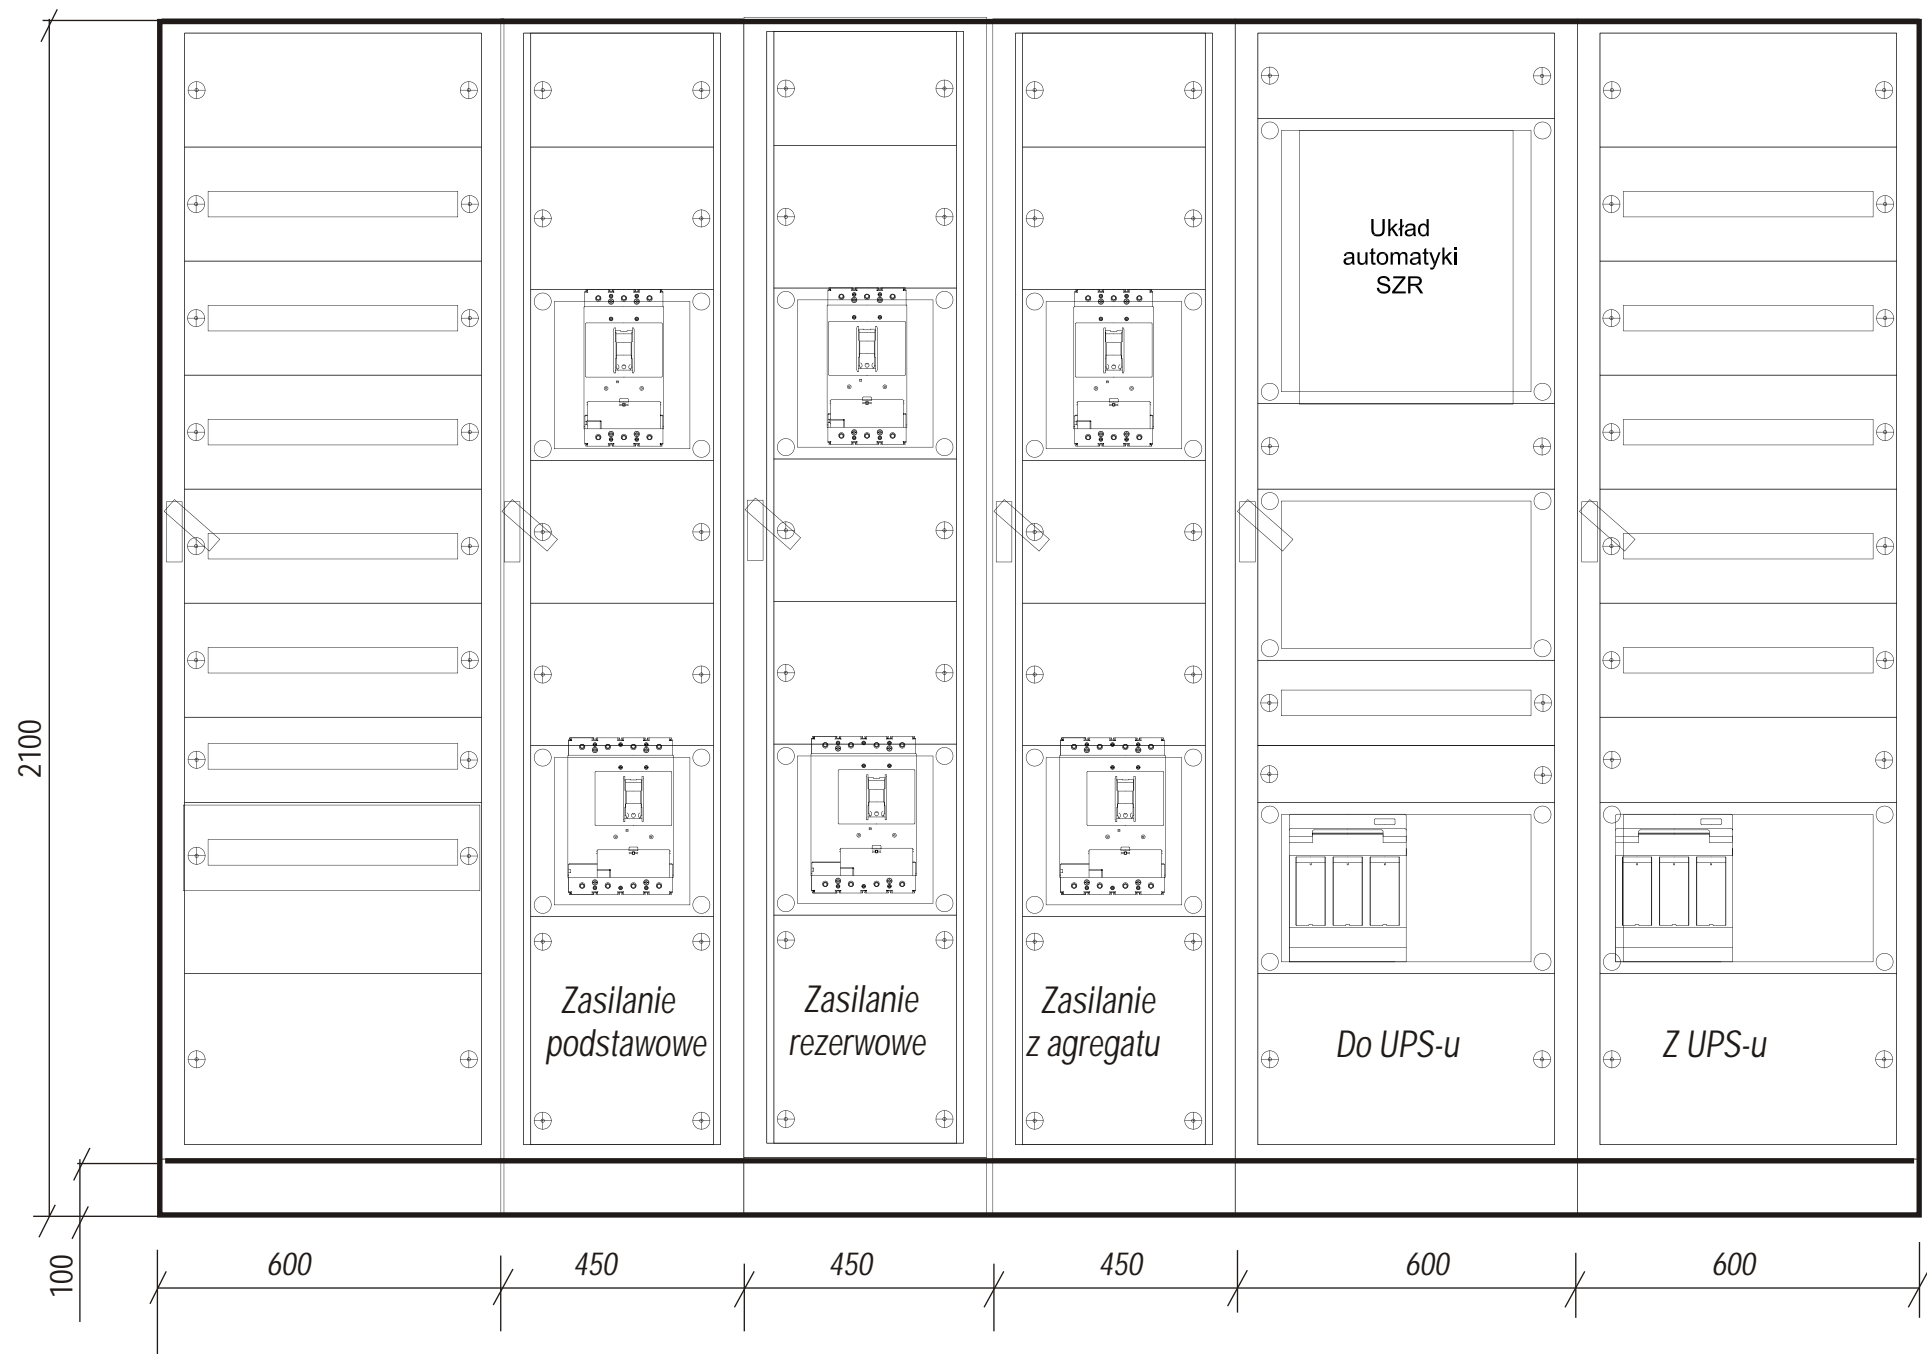


Rozdzielnia główna budynku 400/230V RG
Obudowa szafowa XVTL , IP40 , klasa ochronno ci I



- Uwaga
1. Uło enie kabli zasilaj cych
- zasilanie podstawowe [kabel typu YKXS 4 x 240]
- zasilanie rezerwowe [kabel typu YKXS 4 x 240]
- zasilanie gwarantowane z agregatu [kable typu YKXS 4 x 240+YKSY 19 x 2,5
+YKYekY o 3 x 2,5+ YKY o 3 x 4]
nie obj te niniejszym opracowaniem .
 2. Szczegóły mocowania drabinek w pomieszczeniu rozdzielni RG ,
wprowadzenie kabli do pomieszczenia rozdzielni oraz wyprowadzenia
na koryta pokazano na rysunkach nr E1-23 , E1-25 , E1-26 .

a - dostosowanie rozdzielni do Wytycznych nr 3 KGP z 30.07.2013

	Imi nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górzy ska	3843/POOE/11		E1-66/a
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelny	552/79		Skala :
 Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Tytuł rysunku : Poziom przyziemia . Drabinki kablowe dla wprowadzenia kabli zasilania postawowego i gwarantowanego		
		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYŚOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODST PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				