



Przyłączenie masztu do istniejącej instalacji odgromowej budynku - drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm łączony z masztem poprzez zacisk rubrowy oraz z zwodem poprzez zacisk krzyżowy

Przyłączenie masztu do istniejącej instalacji odgromowej budynku - drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm łączony z masztem poprzez zacisk rubrowy oraz z zwodem poprzez zacisk krzyżowy




Przyłączenie masztu do istniejącej instalacji odgromowej budynku - drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm łączony z masztem poprzez zacisk rubrowy oraz z zwodem poprzez zacisk krzyżowy

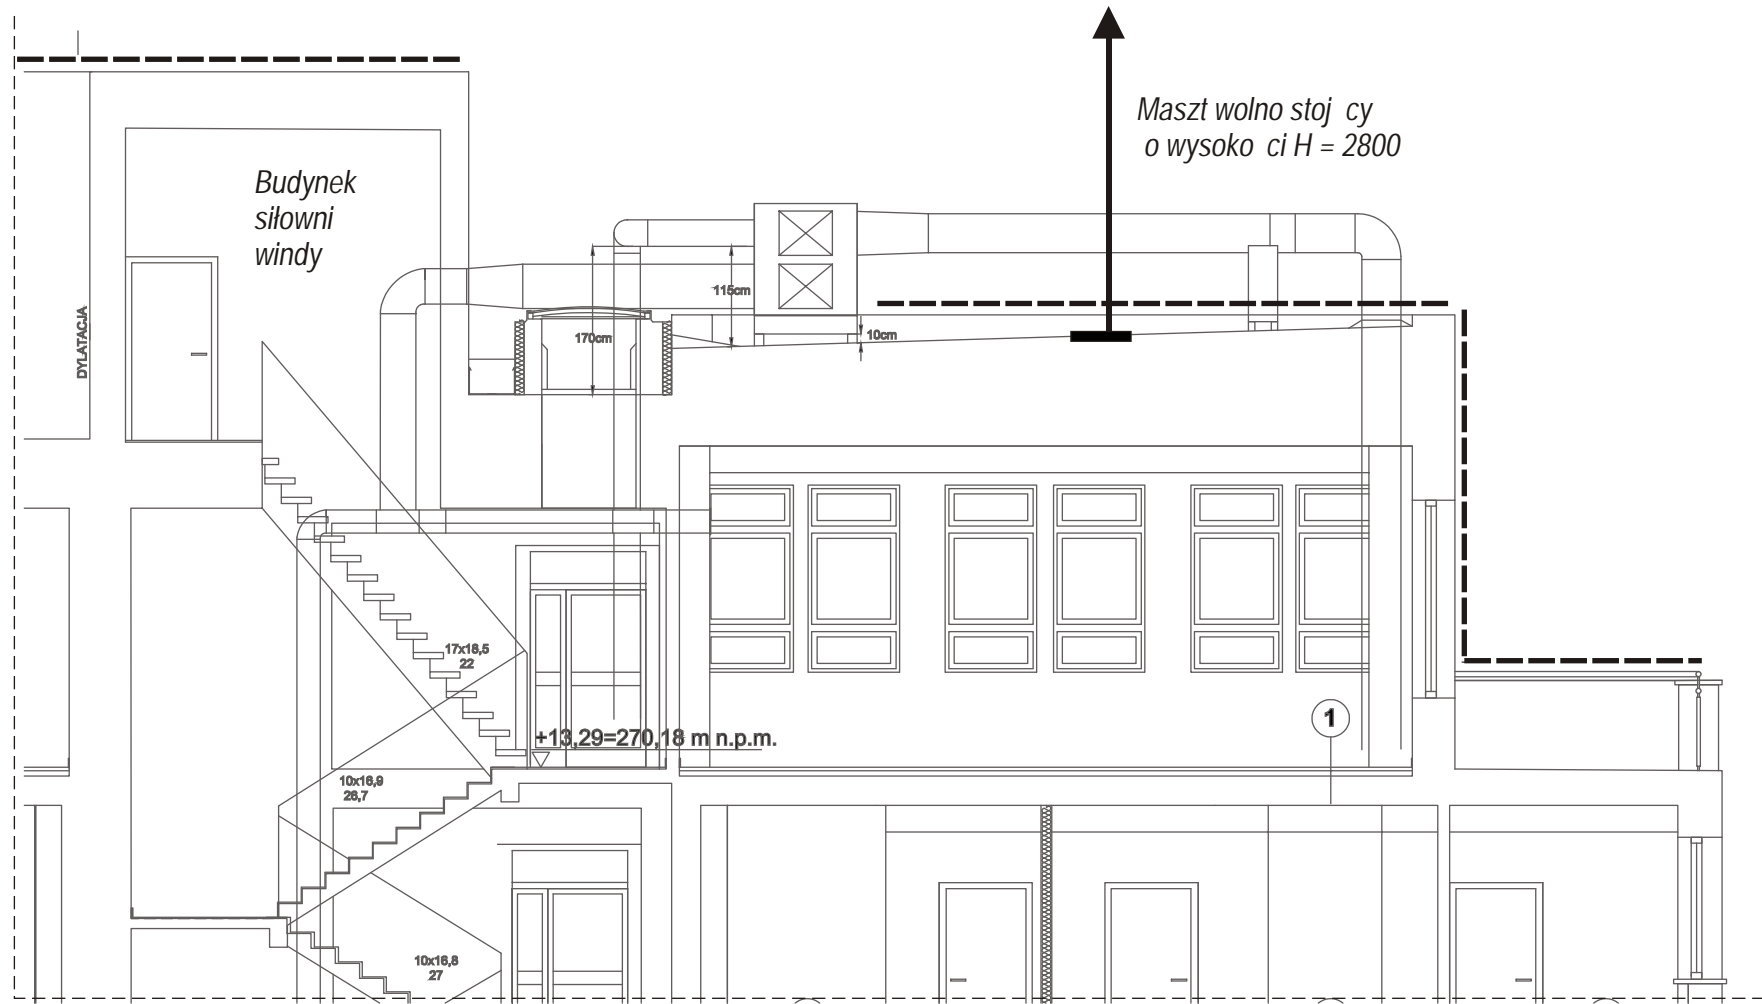

----- istniejąca instalacja odgromowa wykonana z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8 mm prowadzonego po dachu oraz murkach ogniowych na uchwytych

----- projektowana instalacja odgromowa wykonana z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8 mm prowadzonego po dachu na uchwytych klejonych do dachu

- 1 Jednostka zewnętrzna 5,2kW/0,230V
- 2 Jednostka zewnętrzna 2,4kW/0,230V
- 3 Jednostka zewnętrzna 3,4kW/0,230V
- 4 Jednostka zewnętrzna 1,6kW/0,230V

	Imi nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górska	3843/POOE/11		E1-75
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelny	552/79		Skala :
 Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Tytuł rysunku :		
		Ochrona odgromowa instalacji klimatyzacji i wentylacji na dachu budynku segment 1		
Symbol: 2013/42		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE		
		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE" - REMONT KOMPLEKSOWY - PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSOYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODST PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				