


OZNACZENIA:

- 1. KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY POD POTRZEBY C.O., I C.W.U. TYPU LOGAMAX PLUS GB162-25 (BUDERUS) O MOCY Q=25kW – 1 szt.
- 2. PODGRZEWACZ CWU TYPU LOGALUX S120/3 O POJ. 120l FIRMY BUDERUS – 1 szt.
- 3. NACZYNNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE REFLEX N18 (V=18l) – 1 szt.
- 4. NACZYNNIE PRZEPONOWE REFIX DD12 (V=12l) – 1 szt.
- 5. POMPA CYRKULACYJNA TYPU STRATOS PICO-Z 20/1-4 FIRMY WILO – 1 szt.
- 6. ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA KOTŁA SYR 1915 1/2” – 1 szt.
- 7. ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA PODGRZEWACZA SYR 2115 3/4” – 1 szt.
- 8. CZOPUCH TYPU MKKS ZE STALI K.O. / Ø80 mm – L=2,0 m
- 9. KOMIN TYPU MKKD ZE STALI K.O. / Ø80 mm – H=12,1 m

UBA 3.5 – UNIVERSALNY AUTOMAT PALNIOWY (w obudowie kotła)
BC10 – STEROWNIK BAZOWY LOGAMATIC BC10 (w obudowie kotła)
RC35 – MODUŁ OBSŁUGOWY RC35 (montowany w obudowie kotła)
CTZ – CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
CT – CZUJNIK TEMPERATURY WODY W PODGRZEWACZU

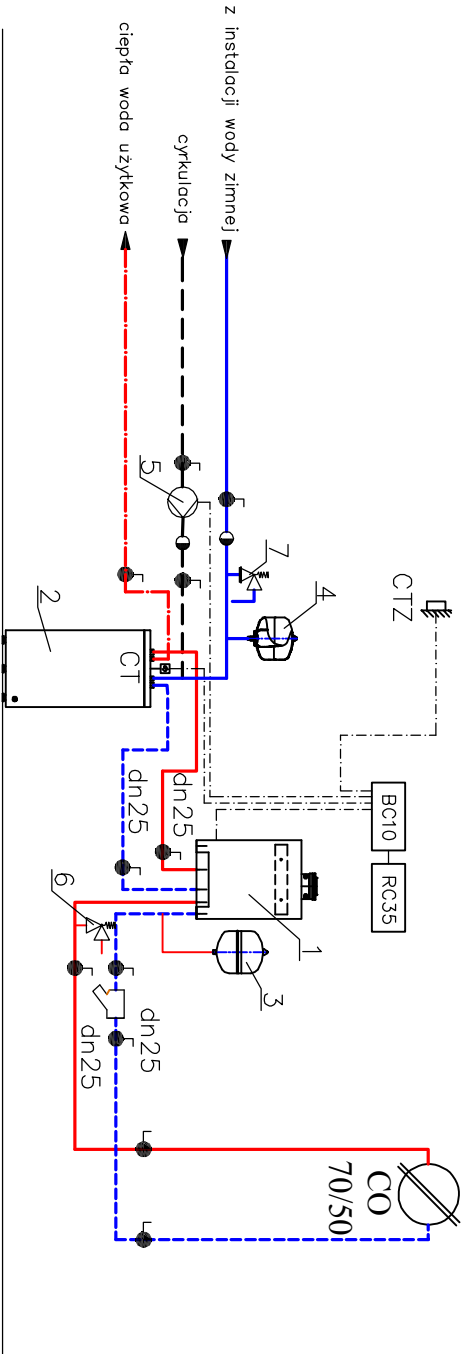

<div>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deen" Anna Dziuba-Jagińska Wiktorów 50, 98-350 Biała</div>			Projektant: mgr inż. Łukasz Tamowski spec. inst. i urz. sanitarne		upr. nr ŁOD/0828/PO05/07 ŁOD/15/8231/C	
Opracował:			mgr inż. Maciej Magot			
Sprawdził:			mgr inż. Henryk Tamowski spec. inst. i urz. sanitarne		upr. nr ŁOD/0825/PM05/05 ŁOD/15/2937/0	
PROJEKT WYKONAWCZY						
Temat:			TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU II KOMISARIATU POLICJI W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. BÓR 14			
Lokalizacja:			42-200 Częstochowa, ul. Bór 14, dz nr 24, obręb 281			
Inwestor:			Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Łompy 19, 40-038 Katowice			
Tytuł rys.:			SCHEMAT TECHNOLOGICZNY			
data: 05.2015r			BRANŻA - INSTALACJE SANITARNE Kotłownia gazowa			
nr rysunku:			S-2			
skala:						