


Istn. TG


Tablica TOZ
Obudowa natynkowa 2x18 mod.

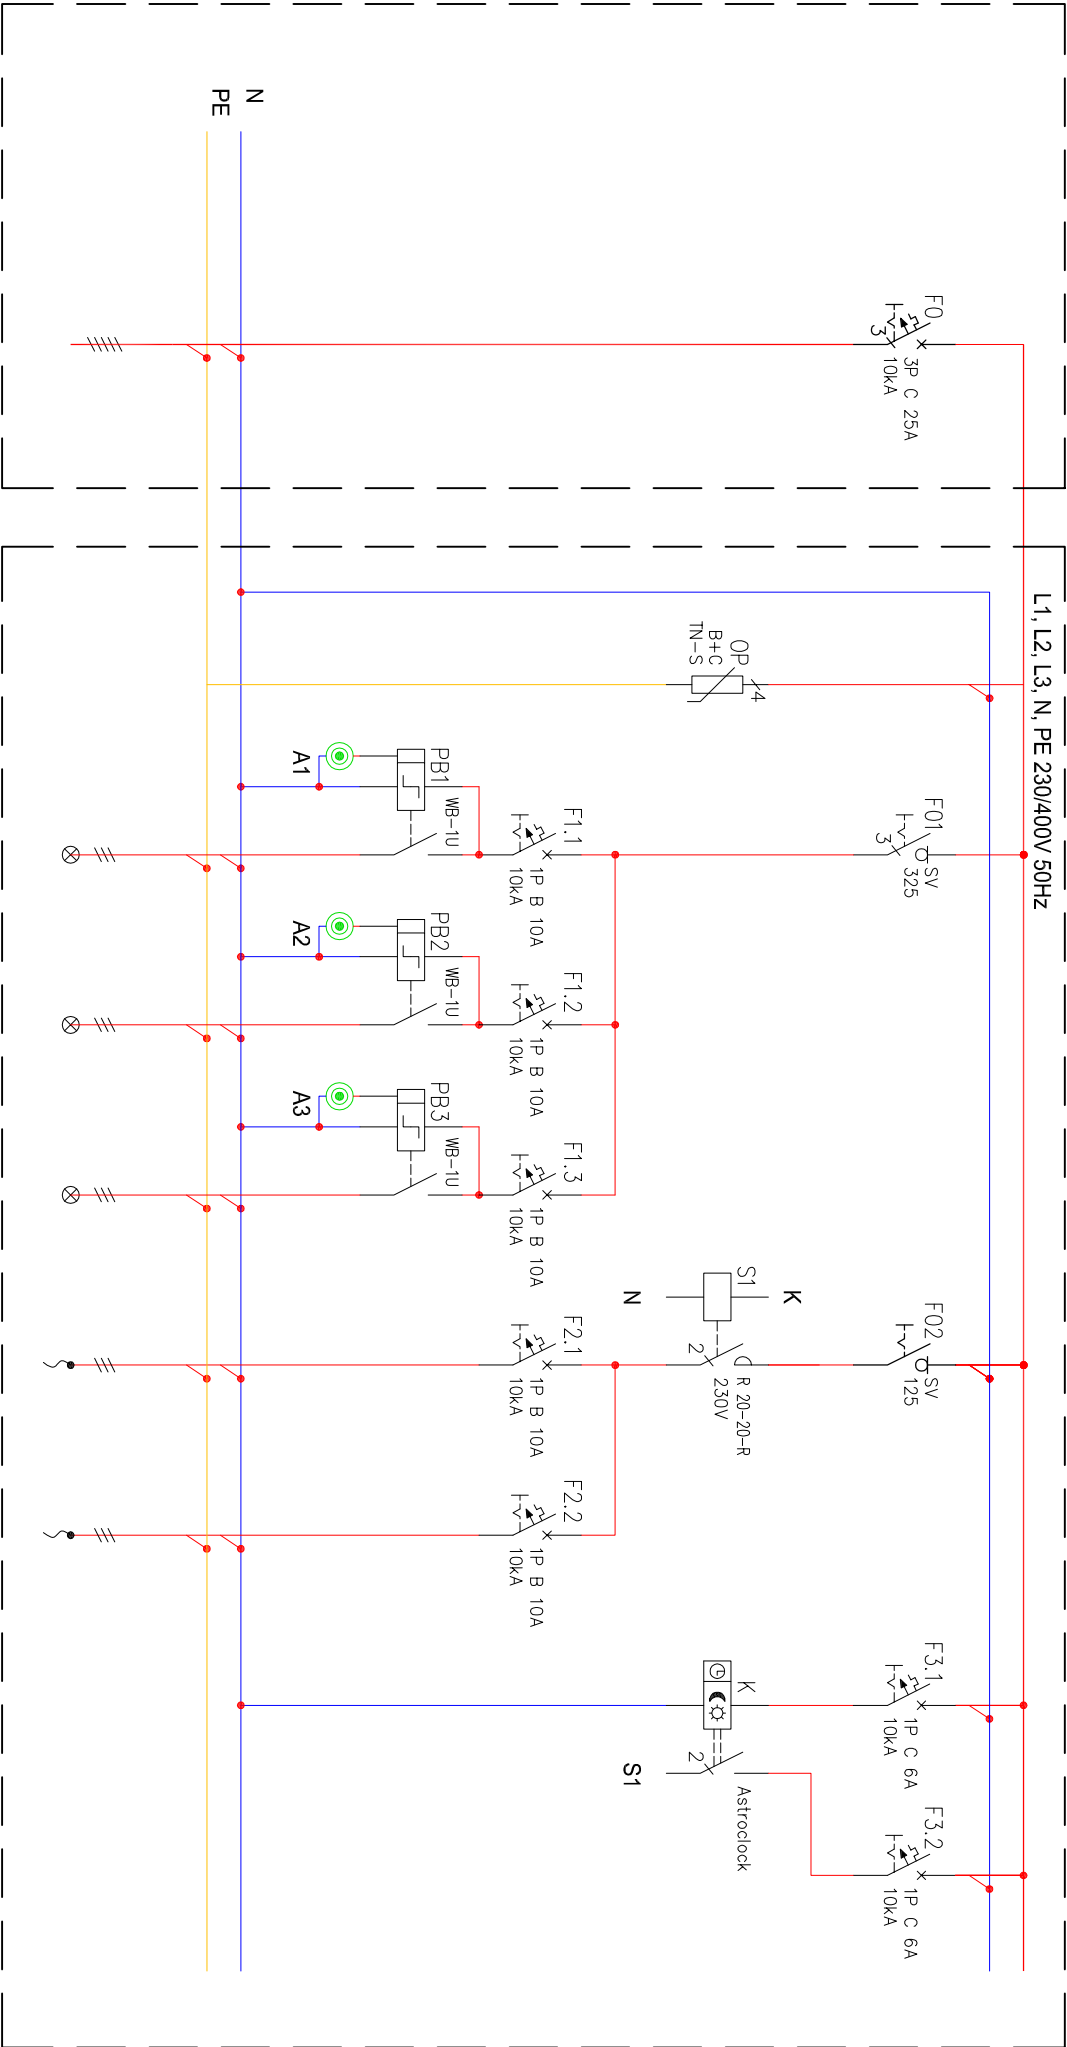

Numer obwodu	Zas.						
Symbol obwodu	-	O.P.	01	02	03	04	05
Typ przewodu	YDYżo 5x10	-	TOZ/1	TOZ/2	TOZ/3	TOZ/4	TOZ/5
		-	YDYżo 3x 1,5	YDYżo 3x 1,5	YDYżo 3x 1,5	YDYżo 3x 1,5	YDYżo 3x 1,5
Lokalizacja zasilianych odbiorników	Zasilanie z istn. tablicy rozdzielczej	Ochrona przeciwprzepięciowa	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne	Zasilanie semafora	Zasilanie loga

Układ sieci TN-S

Przykład rozmieszczenia aparatury



		EFEKT SP. Z O.O. 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. E. ORZESZKOWEJ 4 tel. (32) 765 28 65 e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl www.efektsiemianowice.pl	
Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Komisarzatu V Policji w Zabrzcu, ul. Krakowska 11			
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038		Lokalizacja: ul. Krakowska 11 41-808 Zabrze obrbp.: Rokitnica, jedn. ewid. Zabrze - miasto	
projektant: Inż. Józef Daniel upr. bud. nr 36/89		podpis: branża: ELEKTRYCZNA	
zespół: _____		stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
tytuł rysunku: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SCHMAT IDEOWY ZASILANIA		skala: - data: czerwiec 2016 nr rysunku: E - 05	