



OBIEKT NR5 - STACJA OBSŁUGI SAMOCHODÓW (WARSZTATY)
ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
OBIEG BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNEGO - STREFA PÓŁNOCNA

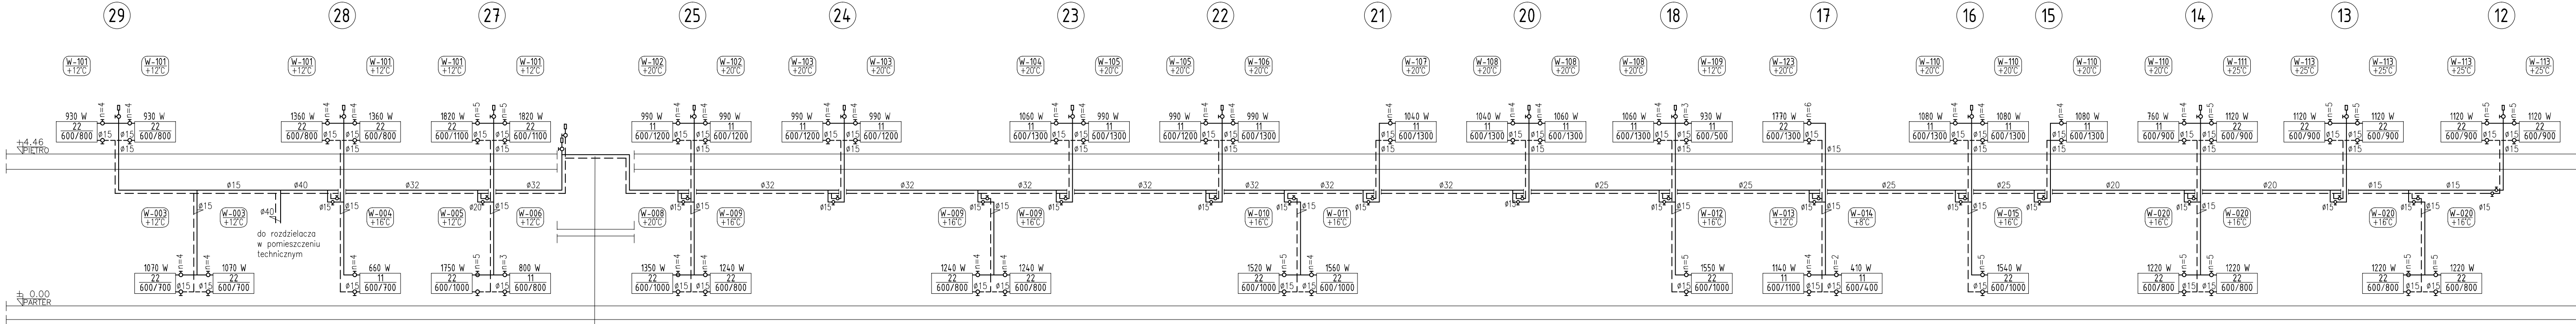

przewody prowadzone w obrębie spocznika nie powinny ograniczać światła drogi ewakuacyjnej wynikającej z przepisów pożarowych, dlatego należy prowadzić je na wysokości powyżej 2,0 m nad spocznikiem



ARMATURA FIRMY HERZ:
- zawory termostaticzne Herz typ TS-90-V figura prosta numer katalogowy 1 7723 67 dn 15
- zawory powrotne Herz typ RL-1 figura prosta numer katalogowy 1 3723 41 dn 15

OBIEKT NR5 - STACJA OBSŁUGI SAMOCHODÓW (WARSZTATY)
ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
OBIEG BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNEGO - STREFA POŁUDNIOWA

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant: mgr inż. Krzysztof Gabren spec. instal. i urz. sanitar.	upr 27/ 01/ Op OPL/ IS/ 1518/ 01
		Sprawdził: mgr inż. Tomasz Leja spec. instal. i urz. sanitar.	upr 28/ 01/ Op OPL/ IS/ 0153/ 03
data: 04.2015r	PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT NR5- BUDYNEK STACJA OBSŁUGI SAMOCHODÓW (WARSZTATY)		nr rysunku: W11
	Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W CZĘSTOCHOWIE UL.KS.J. POPIELUSZKI 5		skala: 1:100
	Lokalizacja: 42-200 Częstochowa, ul.Popiełuszki 5, dz nr 71 obręb 105		
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul.Łompy 19, 40-038 Katowice		
	Tytuł rys.: ROZWINIĘCIE INSTALACJI OGRZEWANIA STREFA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA		
BRANŻA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE C.O.			