



- -istniejący przewód wody zimnej
- -projektowana woda uzdatniona
- -projektowane dozowanie inhibitora korozji

istn. przewody z odgałęzienia na rozdzielaczu (stacja paliw) w rzeczywistości nie zasilają stacji, są najprawdopodobniej zaślepione na wyjściu z budynku, podczas prac związanych z wykonaniem przyłącza do kasyna sprawdzić ten stan i podjąć decyzję o ich demontażu, obecnie projektowane zasilanie budynku stacji paliw wykorzystuje istniejącą trasę przez budynek stacji obsługi (warsztaty)

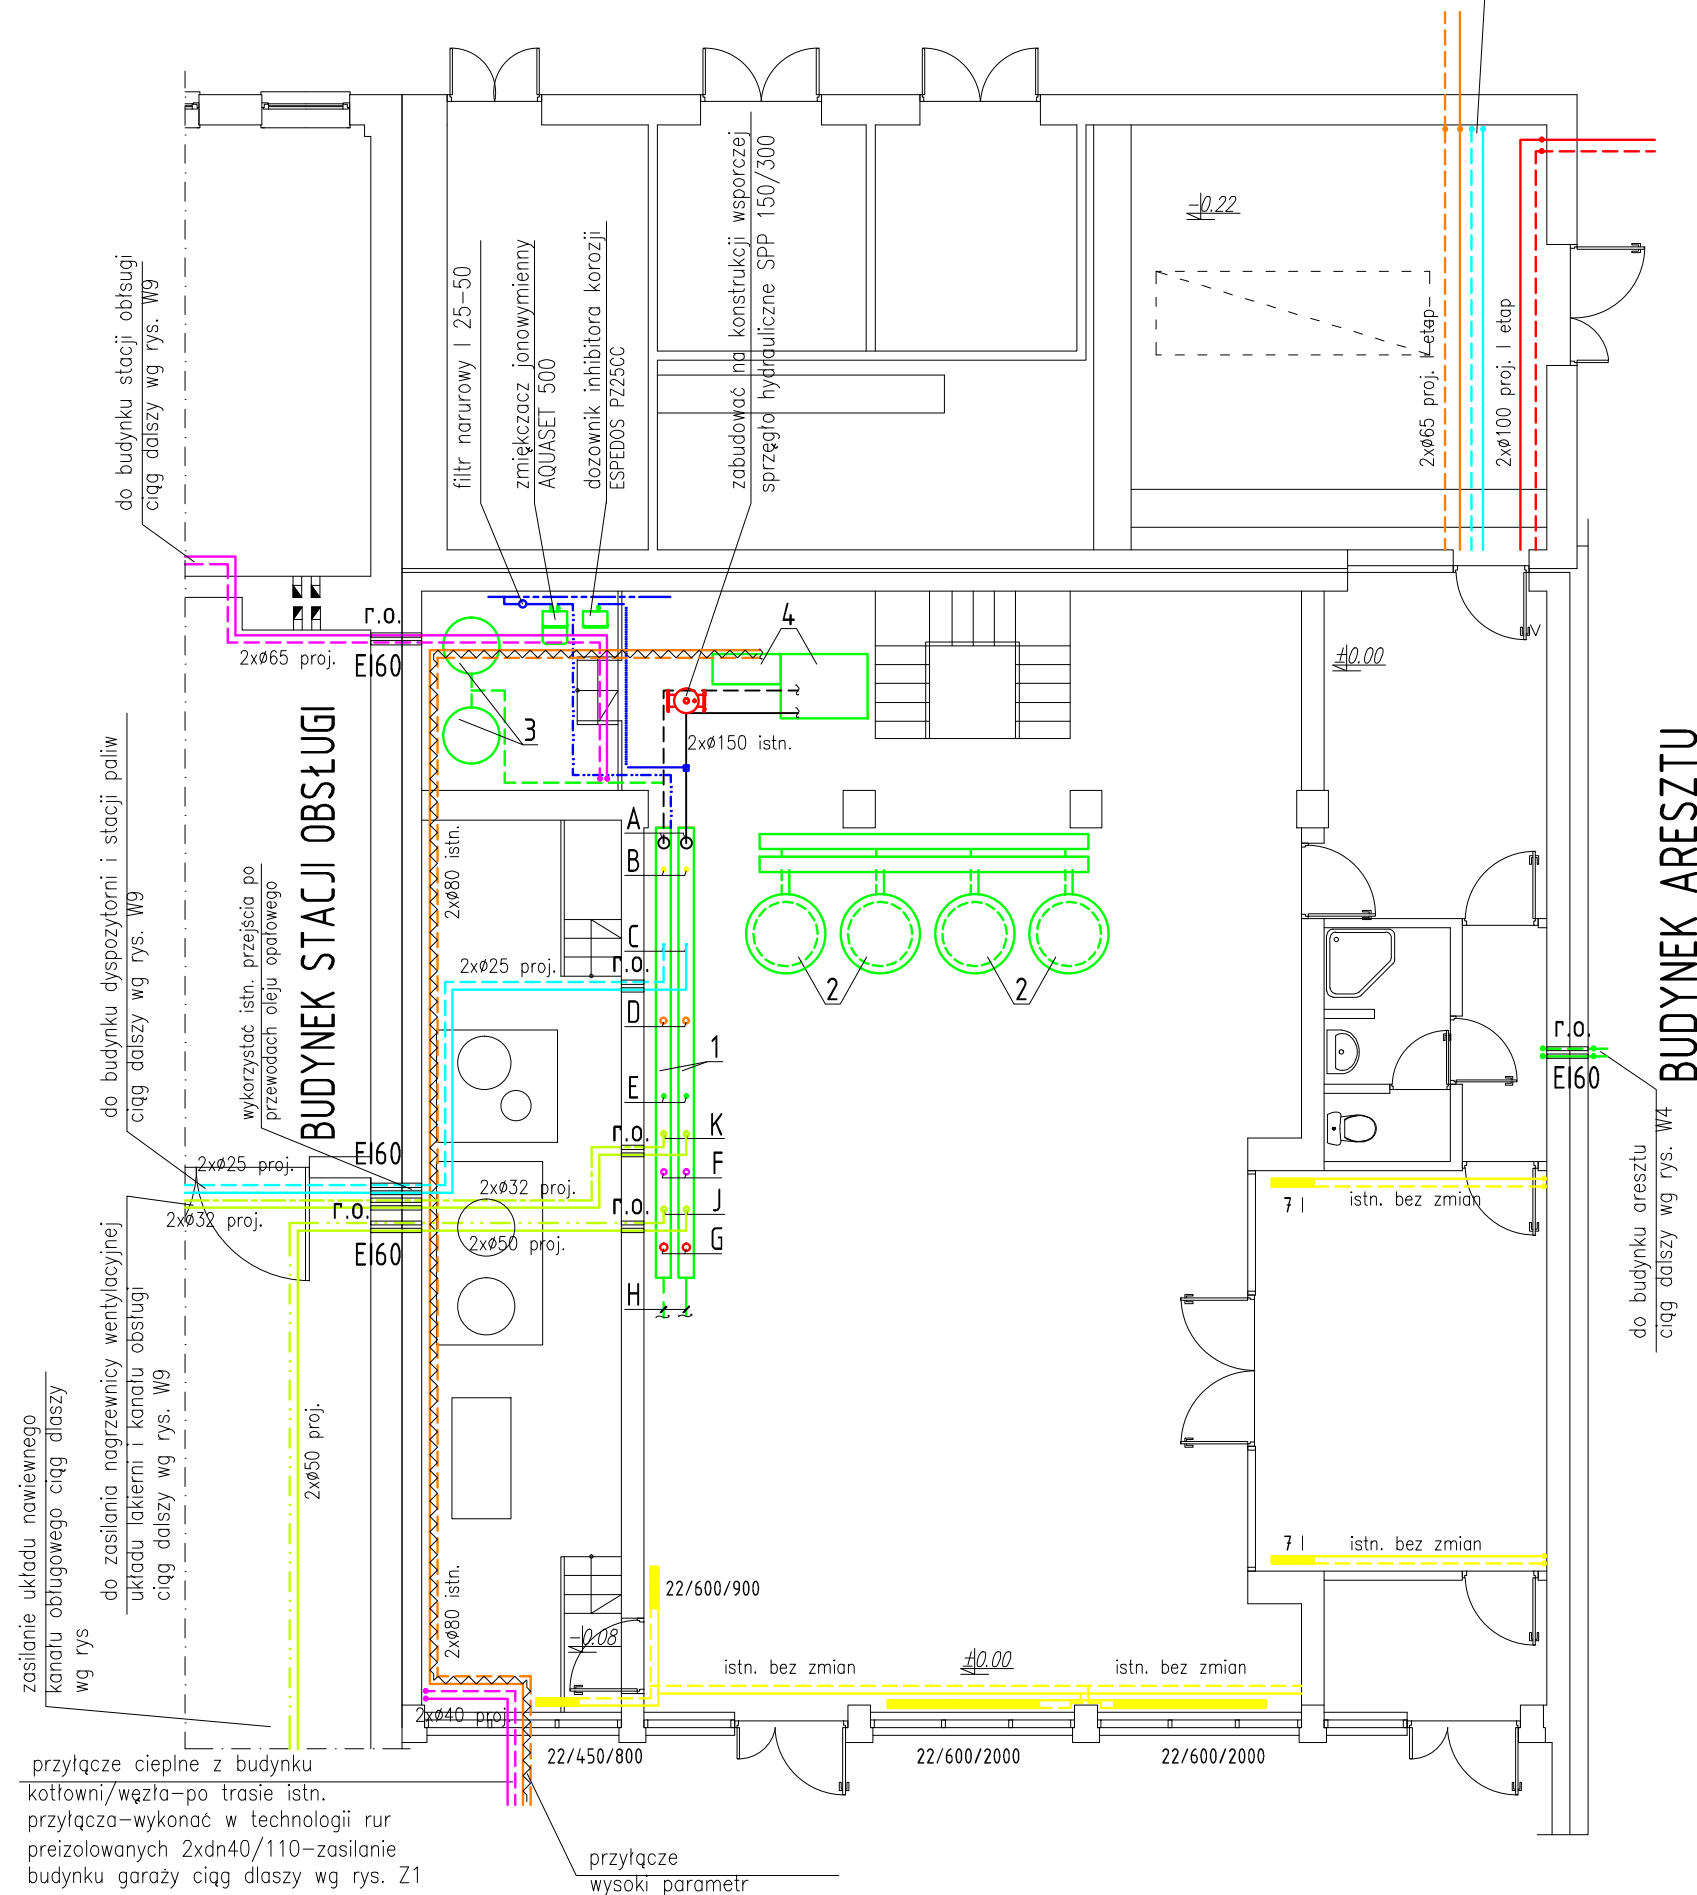

KOTŁOWNIA-WĘZEŁ CIEPLNY  
RZUT POZIOMU  $\pm 0,00$  1:100

# RYSUNEK POGLĄDOWY SPRZĘGŁA SPP 150/300



- A – 2 x Ø150 z węzła ciepłego istn. – wykonać włączenie sprężółki  
 B – 2 x Ø50 ładowanie podgrzewaczy c.w. bez zmian  
 C – 2 x Ø25 zasilanie stacji paliw proj.  
 D – 2 x Ø65 zasilanie kasyna proj. I etap w trakcie realizacji  
 E – 2 x Ø50 zasilanie areoszt proj.  
 F – 2 x Ø65 zasilanie transport+garaże proj.  
 G – 2 x Ø100 zasilanie budynków ABC proj. I etap w trakcie realizacji  
 H – przyłącze z kotłów olejowych  
 I – przyłącze ciepła wysoki parametr 2xØ80  
 J – układ zasilania kurtyn powietrznych oraz nagrzewnic wentylacyjnych stacji obsługi 2xØ50 (proj. odgańczenie)  
 K – układ zasilania wentylacji lakierni i kanału obsługowego hali 2xØ32 (proj. odgańczenie)  
 L – istn. układ ogrzewania budynku kotłowni/węzła nie podlega zmianom
1. Rozdzielacze 2xØ200
  2. Podgrzewacze c.w. 4x500 l
  3. Naczynie wzbiorcze REFLEX 800N szt. 2
  4. Węzeł cieplny kompaktowy

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant:	mgr inż. Krzysztof Gabren spec.instal.i urz.sanitar.		upr 27/ 01/ Op OPL/ IS/ 1518/0
	Sprawdził:	mgr inż.Tomasz Leja spec.instal.i urz.sanitar.		upr 28/ 01/ Op OPL/ IS/ 0153/0

data: 04.2015r	PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT NR4 - BUDYNEK KOTŁOWNI/WĘZŁA		nr rysunku: <b>W1</b>
	Temat:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W CZĘSTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5	
	Lokalizacja:	42-200 Częstochowa, ul.Popietuszk 5, dz nr 71 obręb 105	skala: <b>1:100</b>
	Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice	
	Tytuł rys.:	RZUT PARTERU	
	BRANŻA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE C.O.		