



Schemat ideowy - TK z rozmieszczeniem osprzętu

typ zabezp.	typ i przekrój	Nr obw.	odb.	lokalizacja obwodu
----------------	-------------------	------------	------	--------------------

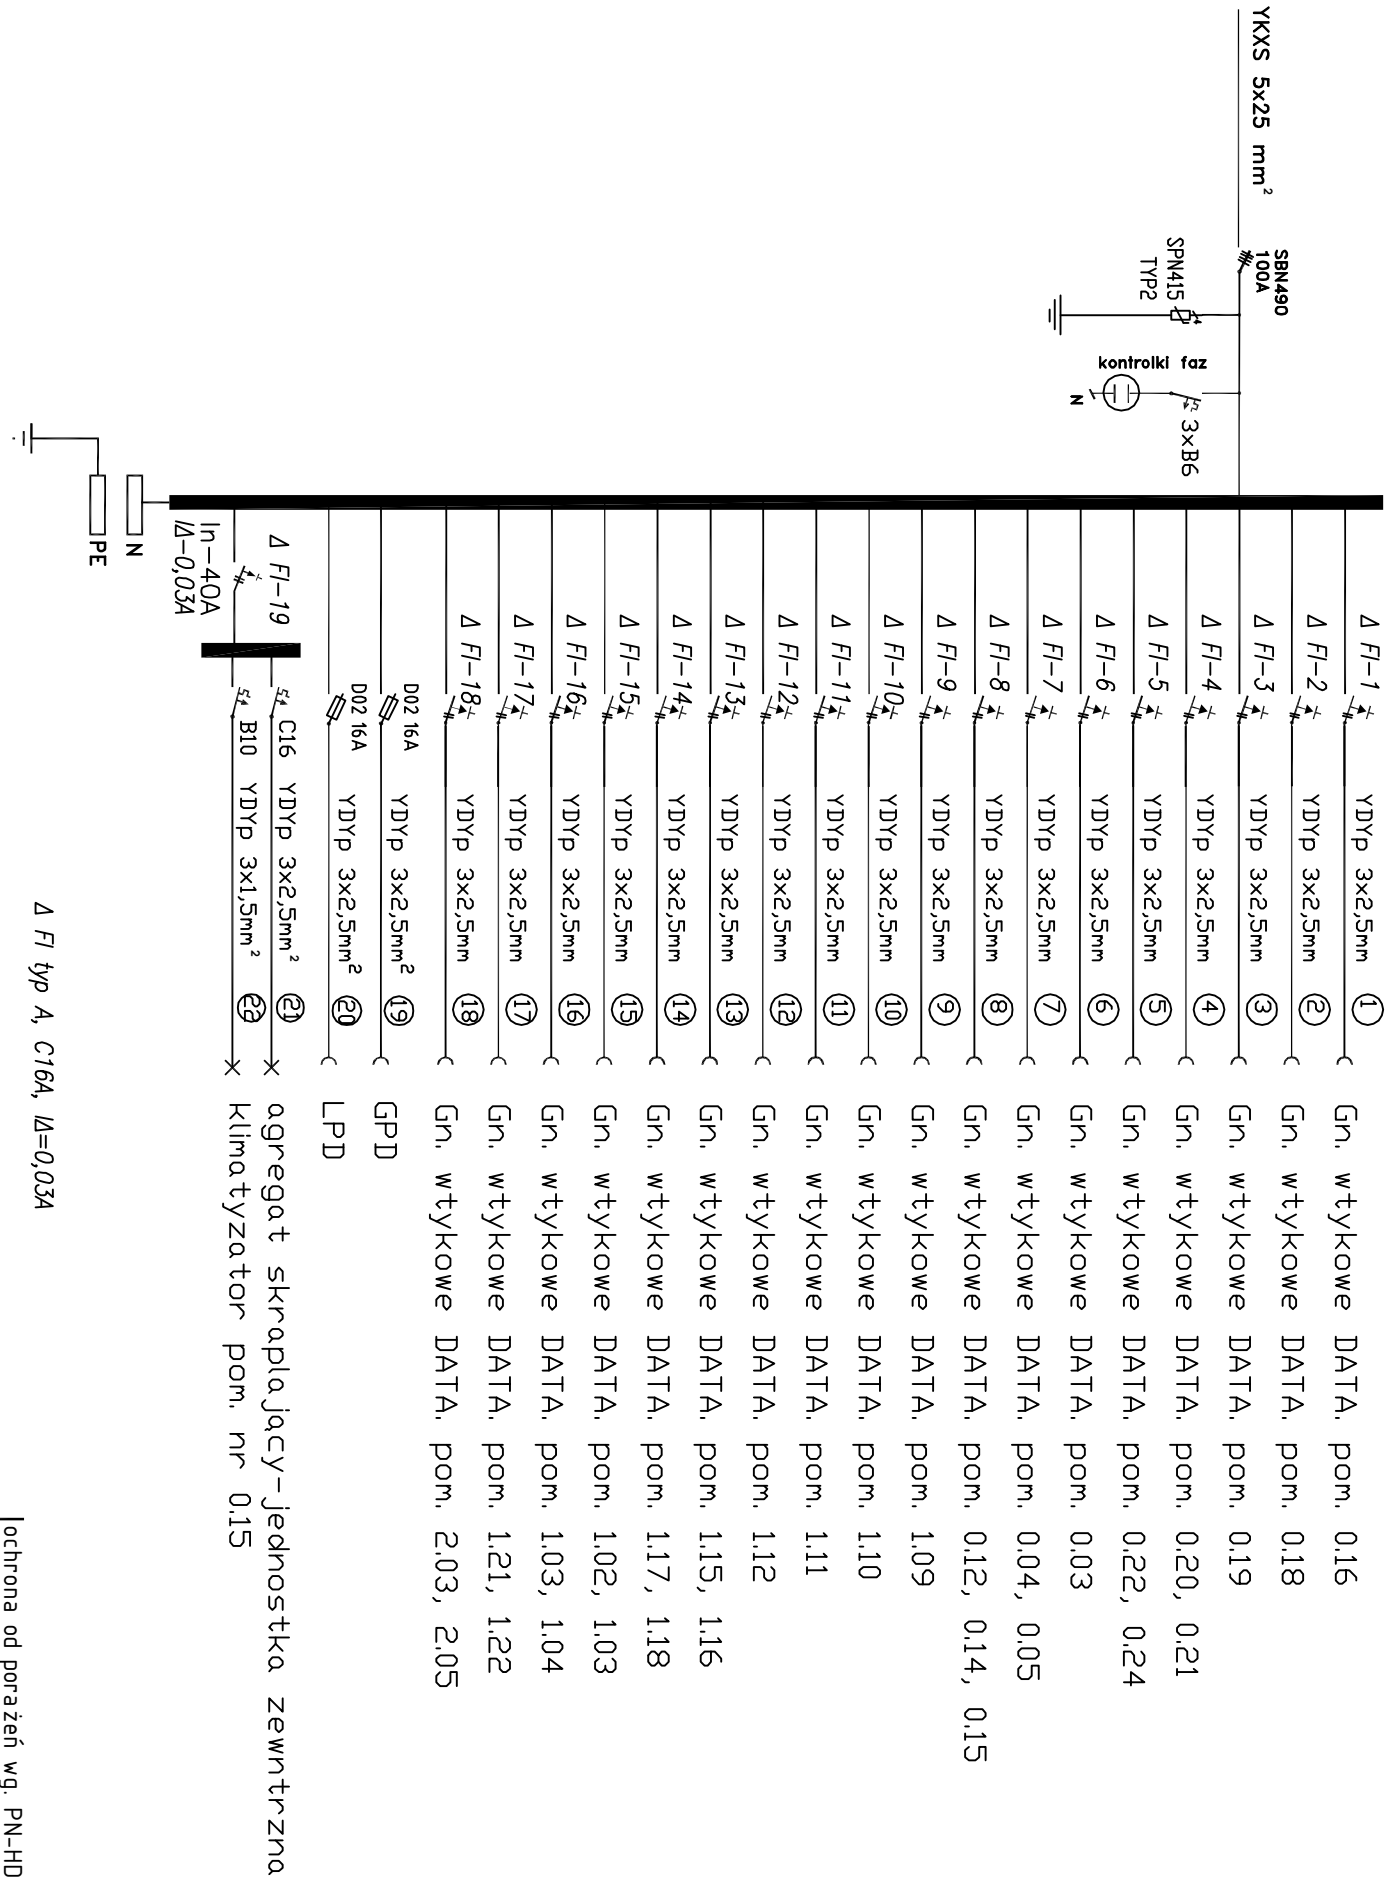

UWAGA:
instalacja w systemie TN-S pod kontrolą wyłącznika różnicowoprądowego.

ochrona od porażeń wg. PN-HD-60364 Dz.U. nr 81/90 i Dz.U. nr 51/2000
Sieć TN-C
Instalacja TN-S
połączenia wyrównawcze Ylg 6mm ²
wyłącznik różnicowoprądowy

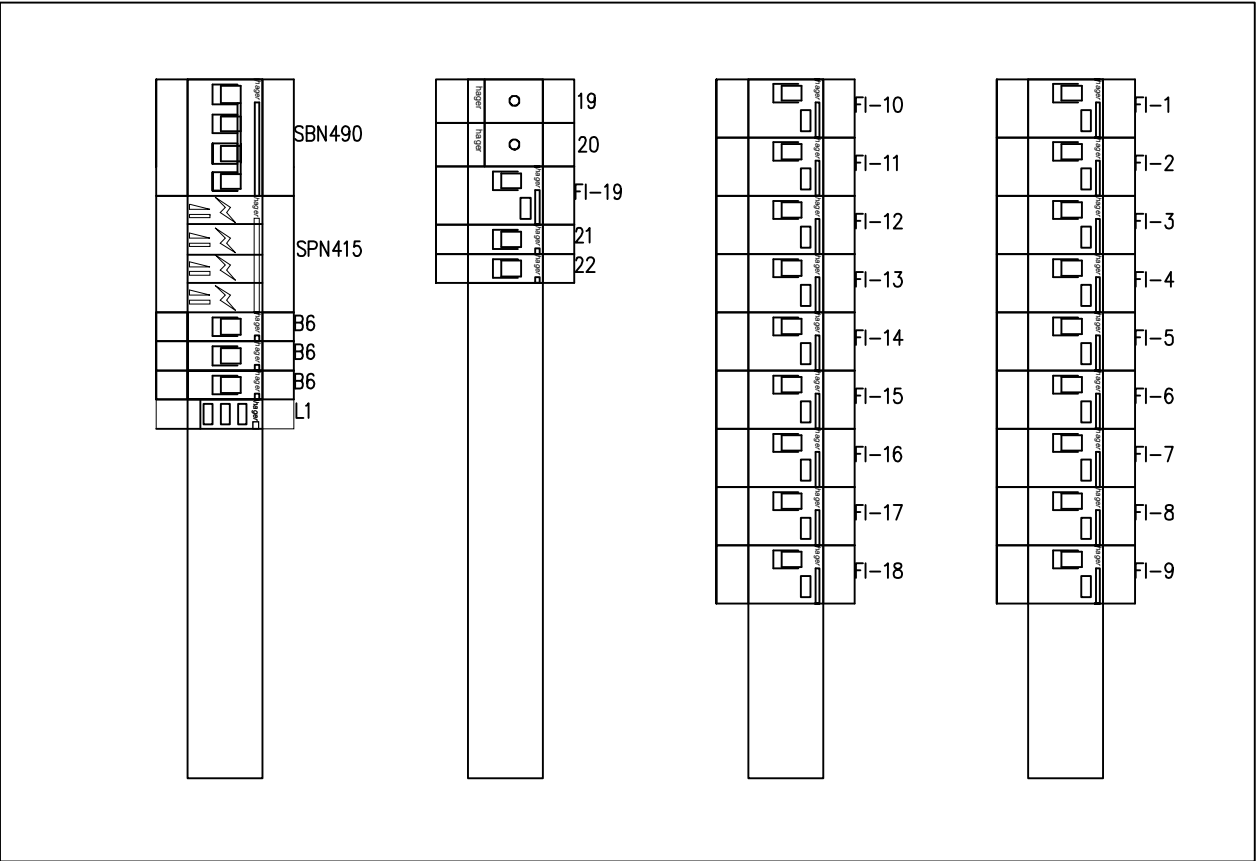

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.					
OBJEKT					
BUDYNEK NR 9, KATOWICE, UL. KOSZAROWA 17; Dz. nr 24/5, GÓRKO: 531.241.01.3.					
TŁEŚĆ RYSUNKU					
SCHEMAT IDEOWY TABLICZY TK					
ELEKTRYCZNA	PROJEKTOWAŁ	INŻYNIER	DATA	SYMBOL	
	mgr inż. Maciej Morzyk	09.09.2013	09.2013	PROJEKT WYKONAWCZY	
SWIATLO	PROJEKTOWAŁ	INŻYNIER	DATA	SYMBOL	
	inż. Mirosław Bulik	78/89/Op	09.2013	ELEKTRYCZNA	
OPRACOWAŁ	PROJEKTOWAŁ	INŻYNIER	DATA	SYMBOL	
			09.2013	E-10	