


KLATKA SCHODOWA

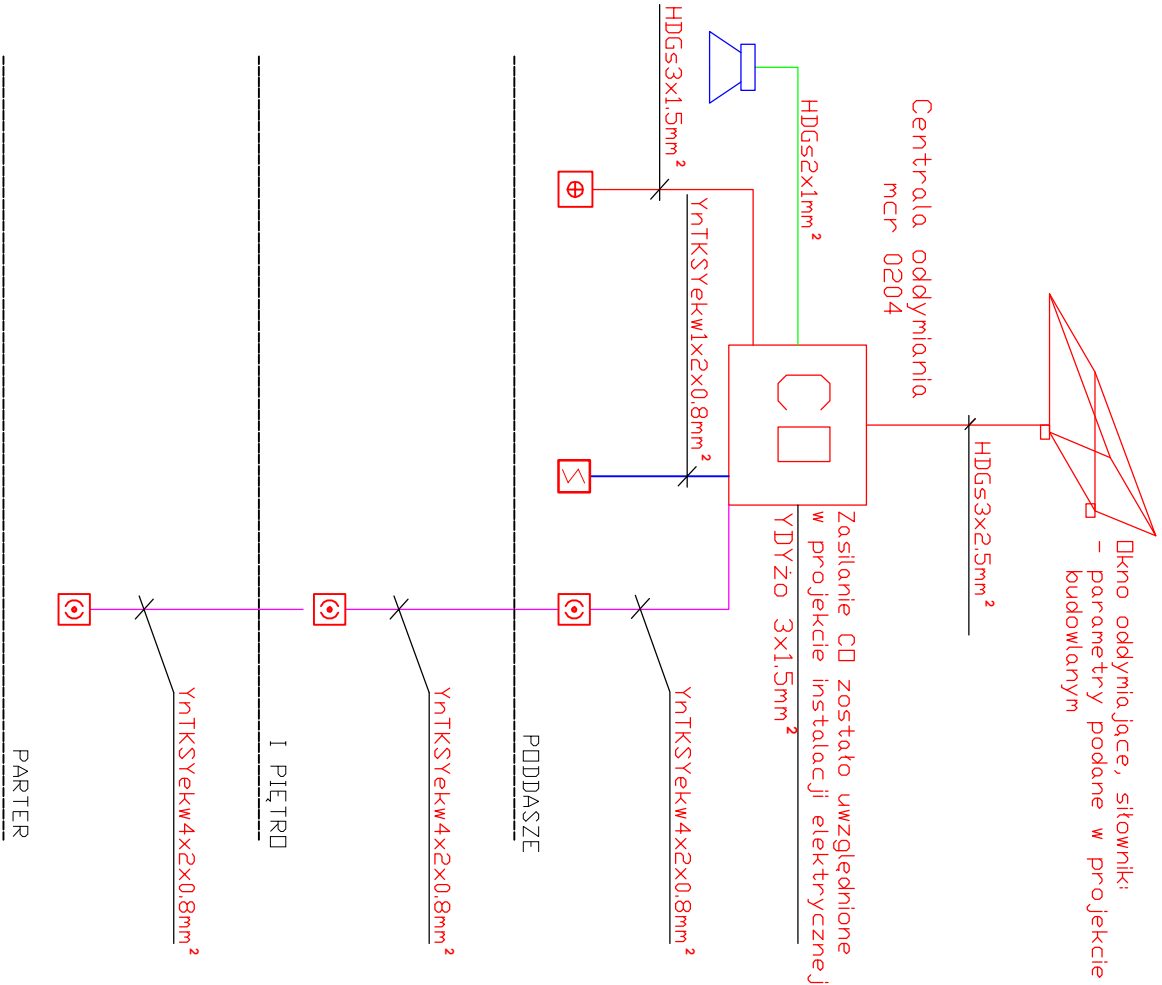

- UWAGI:
- Okablowanie systemu oddymiania wykonać w całości podtyrkowo.
 - Po zakończeniu instalacji systemu oddymiania przeprowadzić próby zadziałania systemu oddymiania.
 - Przeszkolić personel z zakresu obsługi central oddymiania mcr 0204.

LEGENDA

- Przycisk przewietrzania LT
- Przycisk alarmowy oddymiania mcr RP-1
- Centrala oddymiająca mcr 0204
- Czujka dymu DOR-40 w podstawie G-40
- Roshni LP sygnalizator akust. nr kat. 766225 ESSER
- HDG2x1mm2
- HDG3x1.5mm2
- YnTKSYekw1x2x0.8mm2
- YnTKSYekw4x2x0.8mm2
- YDYŻo3x1.5mm2

Aleksandra Wojska-Bagińska PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON"			
Pracownie: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet. OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwie@interia.pl			
INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH UL. ŁOMPY NR 19, 40-038 KATOWICE.			
INWESTYCJA PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NR 9 NA TERENIE OPP W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17.			
OBIEKT BUDYNEK NR 9, KATOWICE, UL. KOSZAROWA 17; Dz. nr 24/5, GÓDKO: 531.241.01.3.			
Tytuł rysunku SCHEMAT SYSTEMU ODDYMNIANIA KLATKI SCHODOWEJ			
ELEKTRYCZNA	PROJEKTOWAŁ	INŻYNIER	DATA
	mgr inż. Maciej Morzyk	04.09.06/005/10	09.2013
	SWIATOWAŁ	INŻYNIER	DATA
	inż. Mirosław Bulik	78/89/Op	09.2013
OPRACOWAŁ		DATA	INŻYNIER
		09.2013	E-11