


OBLAŚNIENIA:


- przewody powrotne c.o.
- przewody zasilające c.o.
- średnice przewodów
- oznaczenie pionów, spójne z rzutami


WYMIAR GRZEJNIKA ZGODNIE Z RZUTEM

- GRZEJNIK ZASILANY BOCZNIE
- zawór termostatyczny
- zawór odcinający
- pomocnicze oznaczenia rozgałęzień, spójne z rzutami
- odpowietrznik wraz z kulowym zaworem odcinającym
- zawór odcinający
- ZR-zawór regulacyjny z odcięciem, kurkami spustowymi



UWAGA: GRZEJNIKI NALEŻY DOBIERAĆ Z 20% ZAPASEM MOCY
GAŁĄZKI ZASILAJĄCE GRZEJNIKI 12x1.2

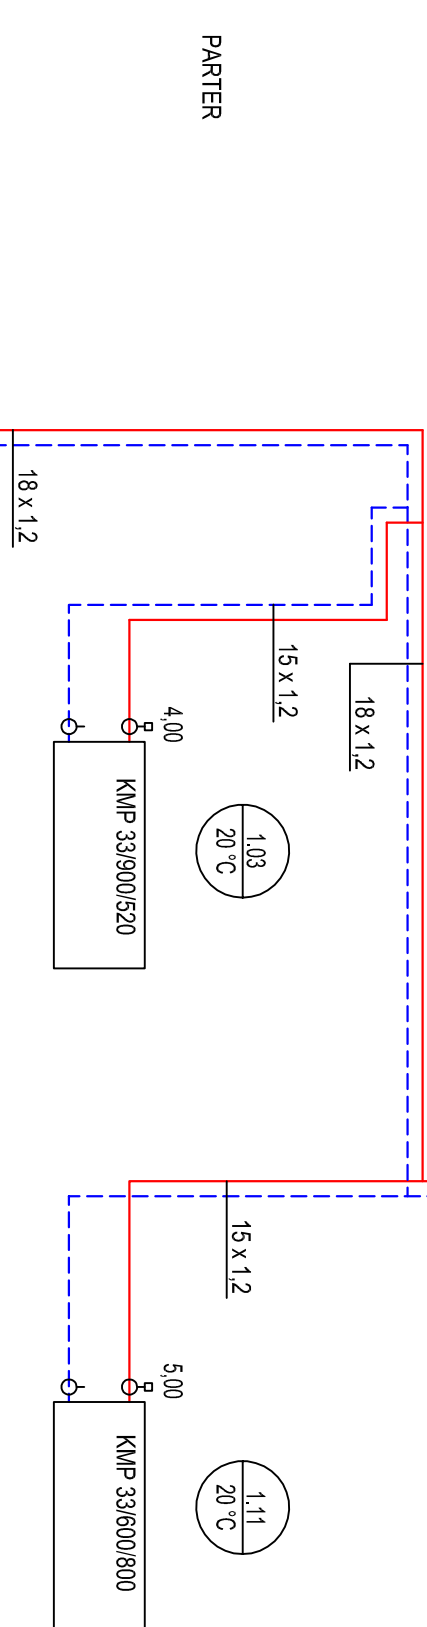



41-103 SIEMIĄNOWICE ŚLĄSKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

**Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji I w Gliwicach,
ul. Kościelna 2**

Investor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038, ul. Lompy 19

Lokalizacja:
Gliwice
ul. Kościelna 2
obręb: 0054 Stare Miasto,
jed.ewid. 246601_1 Gliwice

projektant: inż. Zdzisław Rzeszutek
upr. bud. nr 356/82

podpis:

branża:
SANITARNA

opracował: inż. Piotr Borowicz

stadium projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

tytuł rysunku:
ROZWINIĘCIE PIONÓW C.O.

skala:
-

data:
KWIECIEŃ 2017

nr rysunku:
S - 10