


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIICY

NR	NAZWA POM.	WYK. POSADZKI	POW. M²
0.1	KOMUNIKACJA	PEYTKI CERAMICZNE	9,5
0.2	SALA KONFERENCYJNA	PEYTKI CERAMICZNE	32,7
0.3	POM. GOSPODARCZE	WYLEWKA CEMENTOWA	9,3
0.4	WEZEŁ CIEPŁOWNICZY	WYLEWKA CEMENTOWA	5,7
0.5	POM. GOSPODARCZE	PEYTKI CERAMICZNE	2,3
0.6	GARAŻ 1	WYLEWKA CEMENTOWA	27,4
0.7	GARAŻ 2	WYLEWKA CEMENTOWA	27,4
RAZEM:			114,3

UWAGI:

1. Obiekt należy wyposażzyć w uziom otokowy wykonany taśmą Fe/Zn 30x4mm na głębokości 80cm i min. 100cm od obrysu budynku.
2. W miejscach wskazanych na rysunku należy zamontować na wysokości 0,7m - w specjalnych puszkach kontrolnych na elewacji - złącza kontrolne, lub w puszkach w wykonaniu doziemnym.
3. Uziom należy połączyć z instalacją odgromową na dachu przewodami odprowadzającymi zlokalizowanymi w miejscach zaznaczonych na rysunku.
4. Do instalacji uziemiającej należy podłączyć szyny PE tablic elektrycznych obiektu.

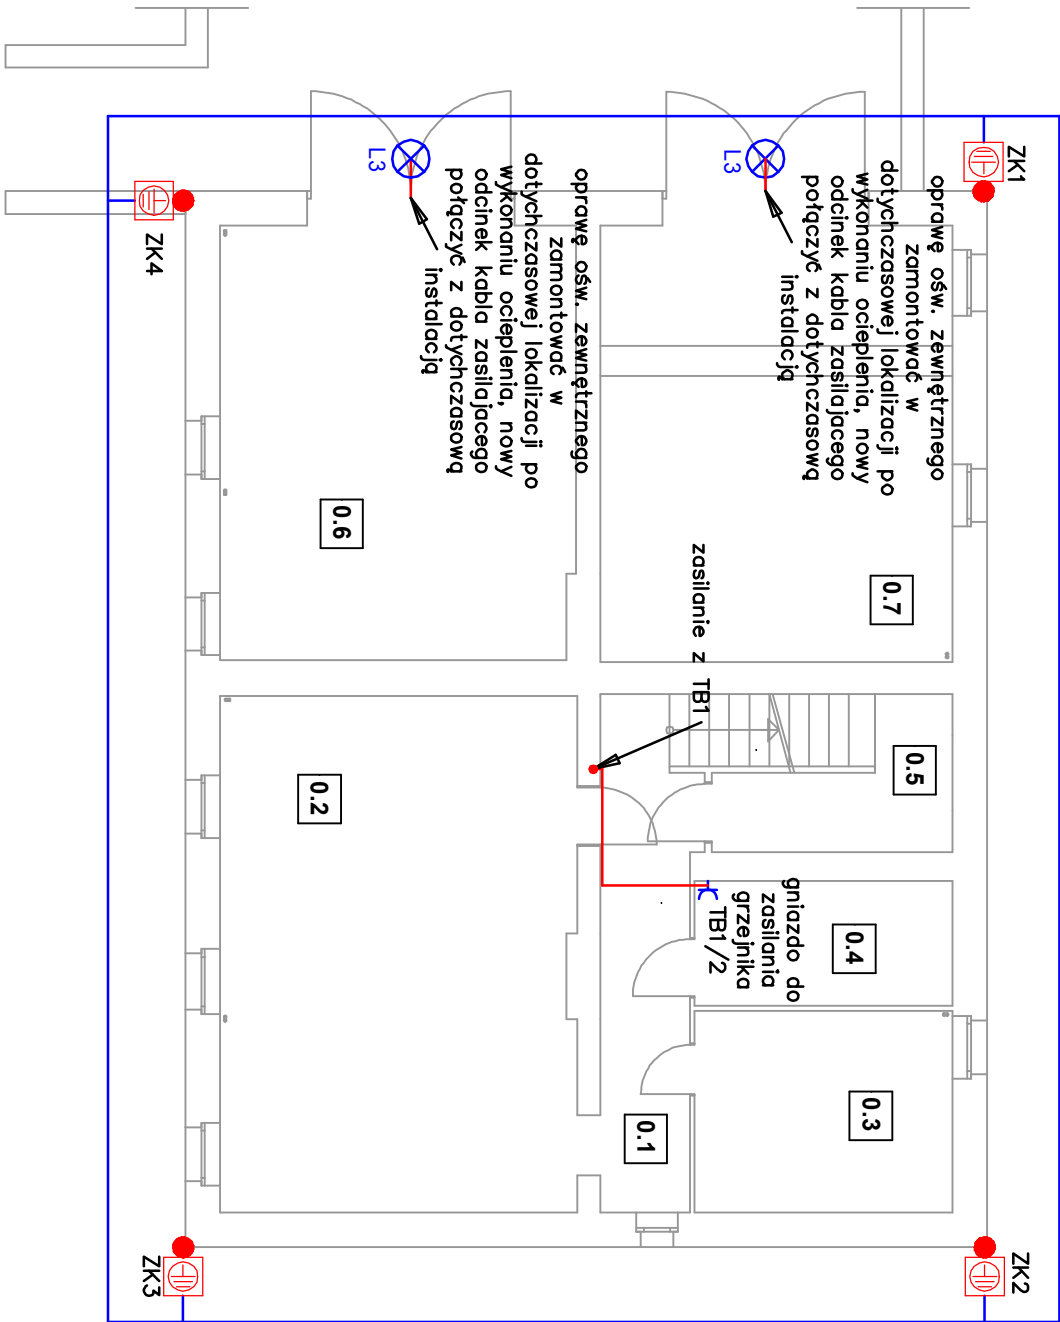

LEGENDA:

- tablica elektryczna
 - trasa elektrycznej linii zasilającej
 - gniazdo elektryczne 230V
 - płaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4
 - przewód odprowadzający drut Fe/Zn Ø8mm
 - odgromowej sztywniej 32
 - złącze kontrolno-pomiarowe
 - L3
 - L3
- oprawa projektorowa, 20W, 1900lm, IP65, aluminiowa, 6500K

41-103 SIEMIĄNOWICE ŚLĄSKIE UL. E. ORZESZKOWEJ 4 tel. (32) 765 28 65 e-mail: biuro@efektziemianowice.pl www.efektsiemianowice.pl			
Nazwa inwestycji:			
Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji V w Rudzie Śląskiej, ul. Solidarności 2			
Inwestor:		Lokalizacja:	
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038, ul. Lompy 19		Ruda Śląska ul. Solidarności 2 obręb: 0013 Stara Kuźnia, jed. ewid. 247201_1 Ruda Śląska	
Projektant:		branża:	
Inż. Bolesław Kuśniak upr. bud. nr 1115194		ELEKTRYCZNA	
Podpis:		Podpis:	
Opracował:		stadium projektu:	
mgr inż. Krzysztof Gac		PROJEKT WYKONAWCZY	
tytuł rysunku:		data:	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		KWIECIEŃ 2017	
- PIWNICA		nr rysunku:	
1:100		IE-01	